




2-8ЭТАЖ

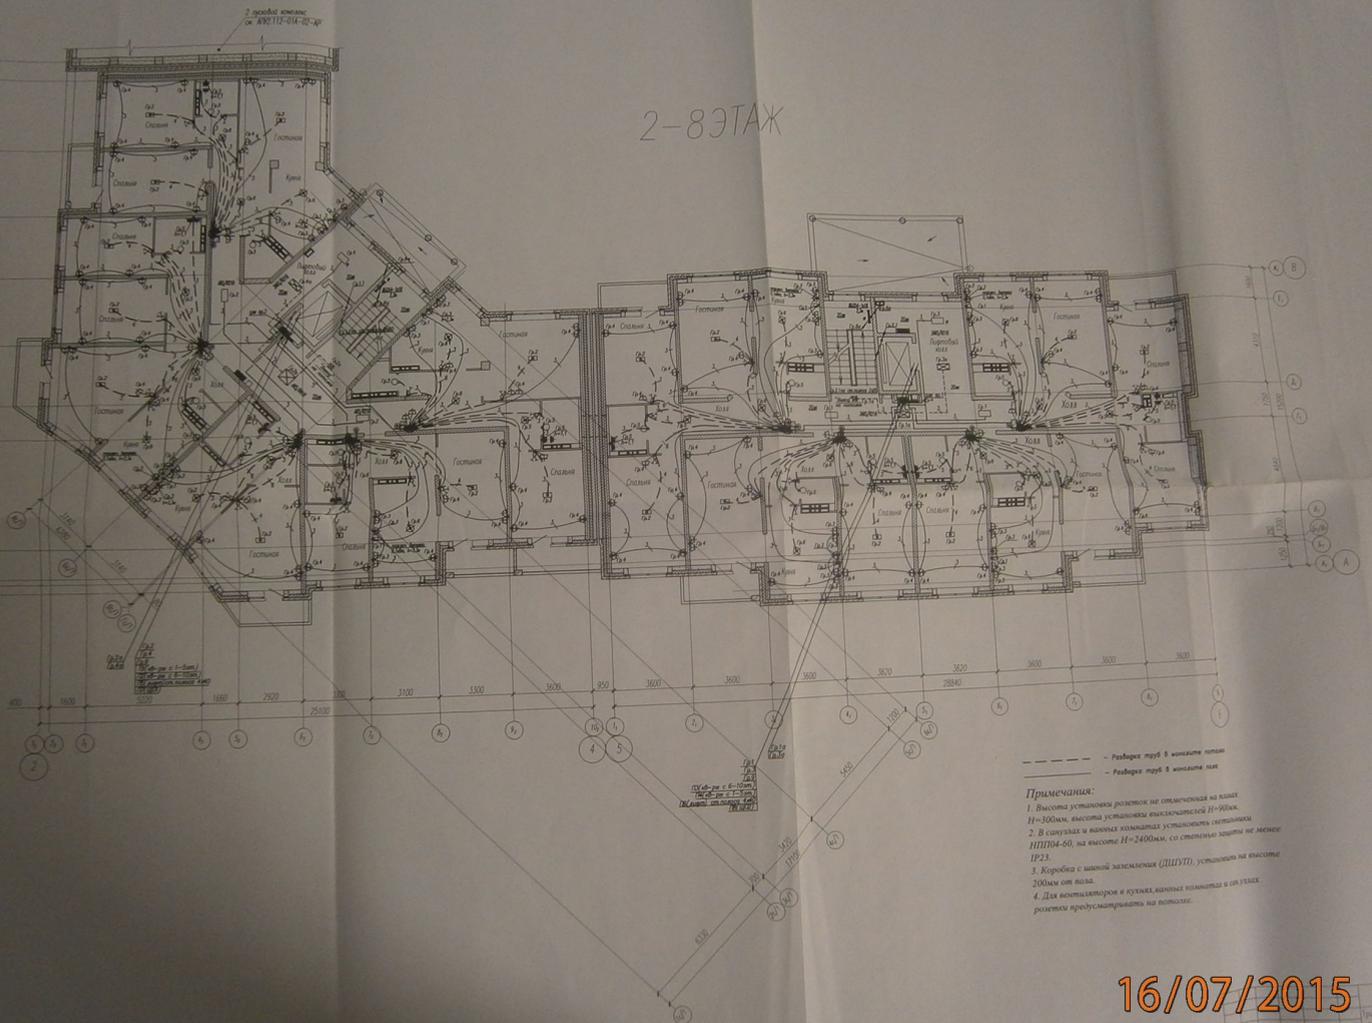

--- Разборка перегородки в комнате  
 - - - - - Разборка перегородки в санузле

**Примечания:**

1. Высота установки розеток не отмечена на плане Н=300мм, высота установки выключателей Н=900мм.
2. В санузлах и ванных комнатах установить светильники ИПП04-50, на высоте Н=2400мм, со степенной защиты не менее IP23.
3. Короба с шпилькой заземления (ШШУП), установить на высоте 200мм от пола.
4. Для вольтаметров и электр. вводов комманд и с/в устан. розетки предусмотреть на плане.

16/07/2015

№ п/п	Имя	Подпись	Дата
1	Иванов	<i>[Signature]</i>	15.07.15
2	Петров	<i>[Signature]</i>	15.07.15
3	Сидоров	<i>[Signature]</i>	15.07.15

