


"37/38"

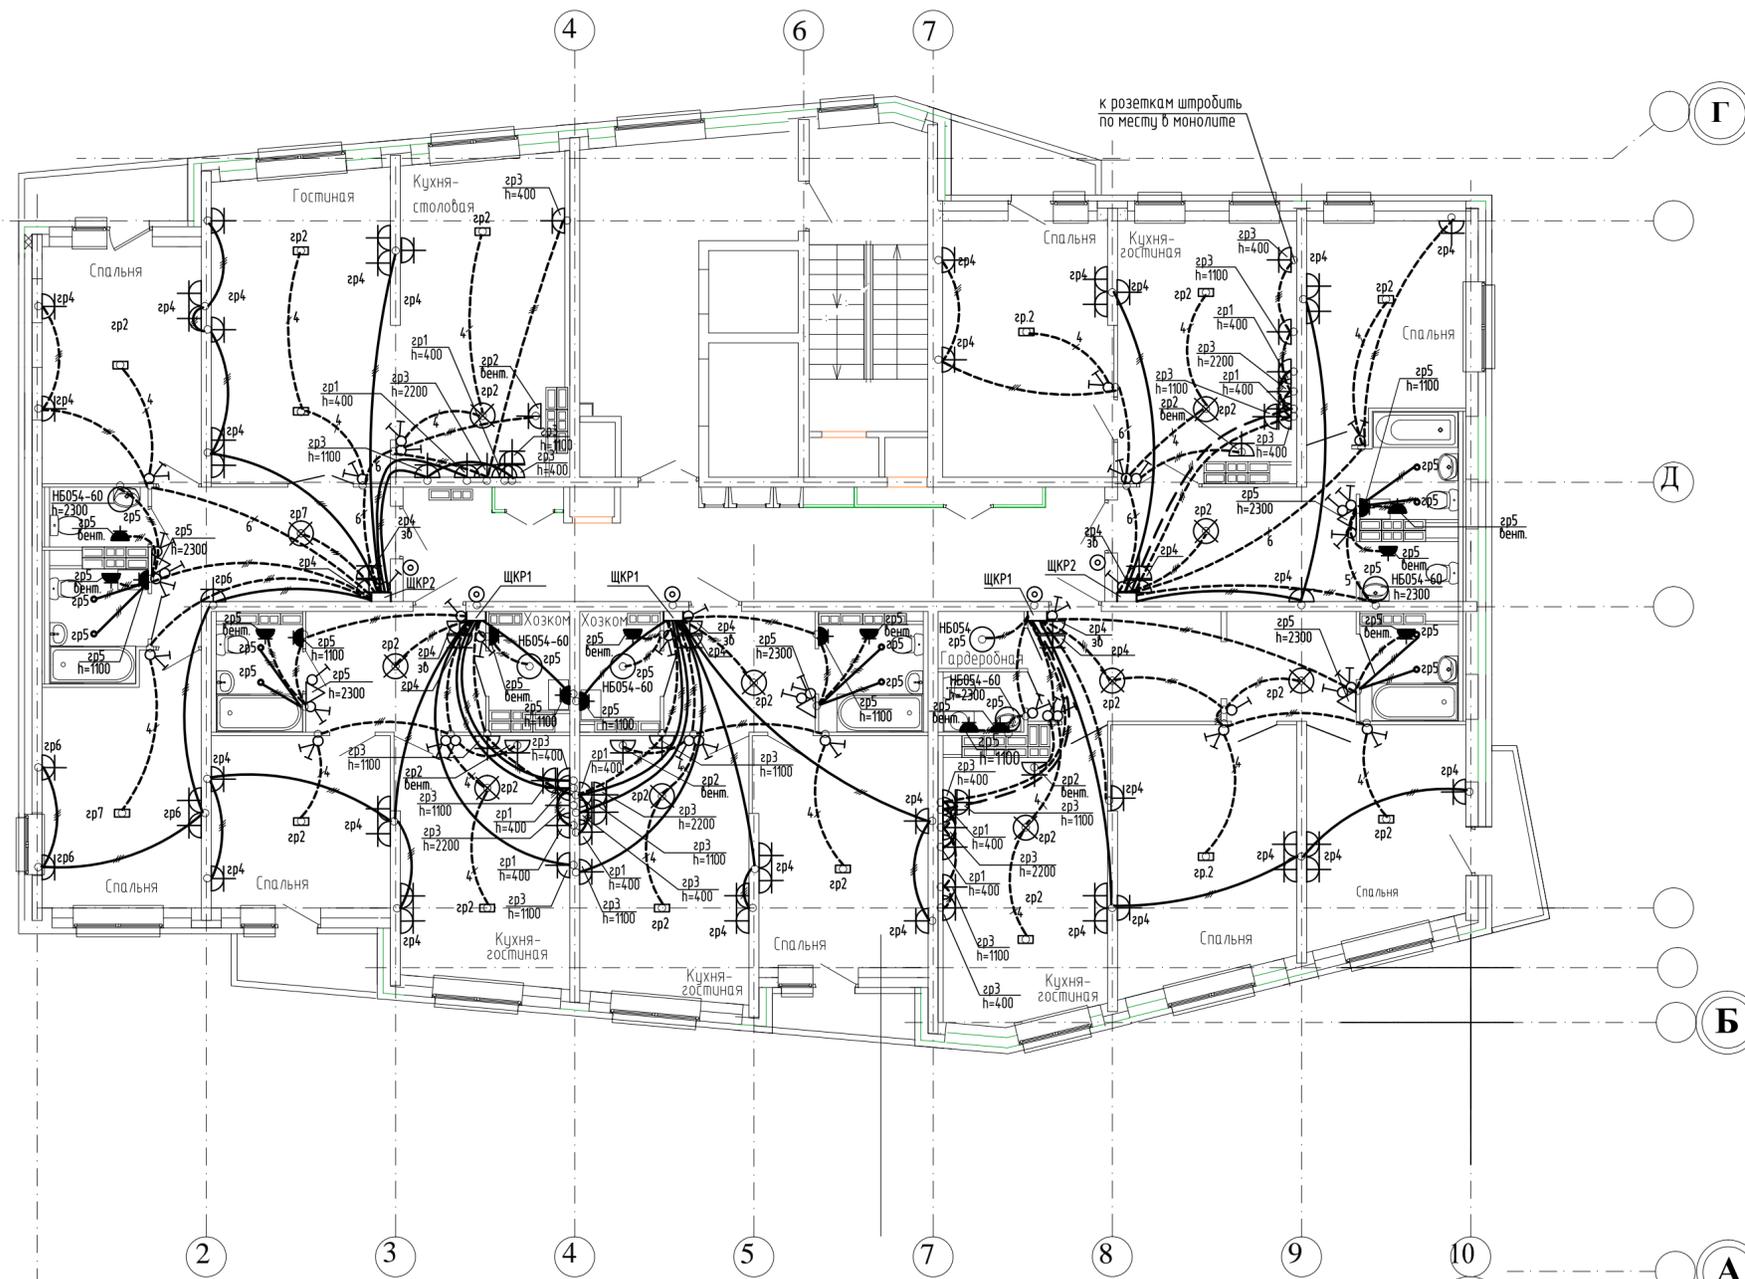


1  
3  
Светильники в данных комнатах установить в натяжном потолке.  
Прибытку светильников выполнить по заданию дизайн-проекта АПУ2-150-08-АИ.ДМ.  
Тип светильников согласовать с заказчиком.

Электроснабжение квартир предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное.  
Сети проложить прободом ПВ в винилпластовых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнг по перегородкам в штрабах под слоем штукатурки.  
В квартирах максимально размещать электроустановочные приборы на прикладках квартирных щитков (розетка, выключатель, розетка для збонка).

Имя, И. подл., Подпись и дата, Взам. инв. N

АПУ2-150-08-ЭЛ					
<small>Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими зданиями общественного назначения, распределительного пункта, трансформаторных подстанций, дренажных насосных станций, подземных автостоянок и дошкольного образовательного учреждения в границах улиц Красных Борцов-Кировградской-Кузнецова-Уральских Рабочих в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбург, III очередь строительства.</small>					
3	Зам.	02-17	<i>W3af</i>	03.17	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Жилой дом №8 в осях 3-4					Листов 21
План 15,16 этажа. Расположение сетей электрооборудования квартир					Лист Р
Гл. спец	Гонтаренко			06.16	ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"
Провер.	Гонтаренко			06.16	
Разраб.	Завьялова		<i>W3af</i>	06.16	
Копировал					
Формат А2					

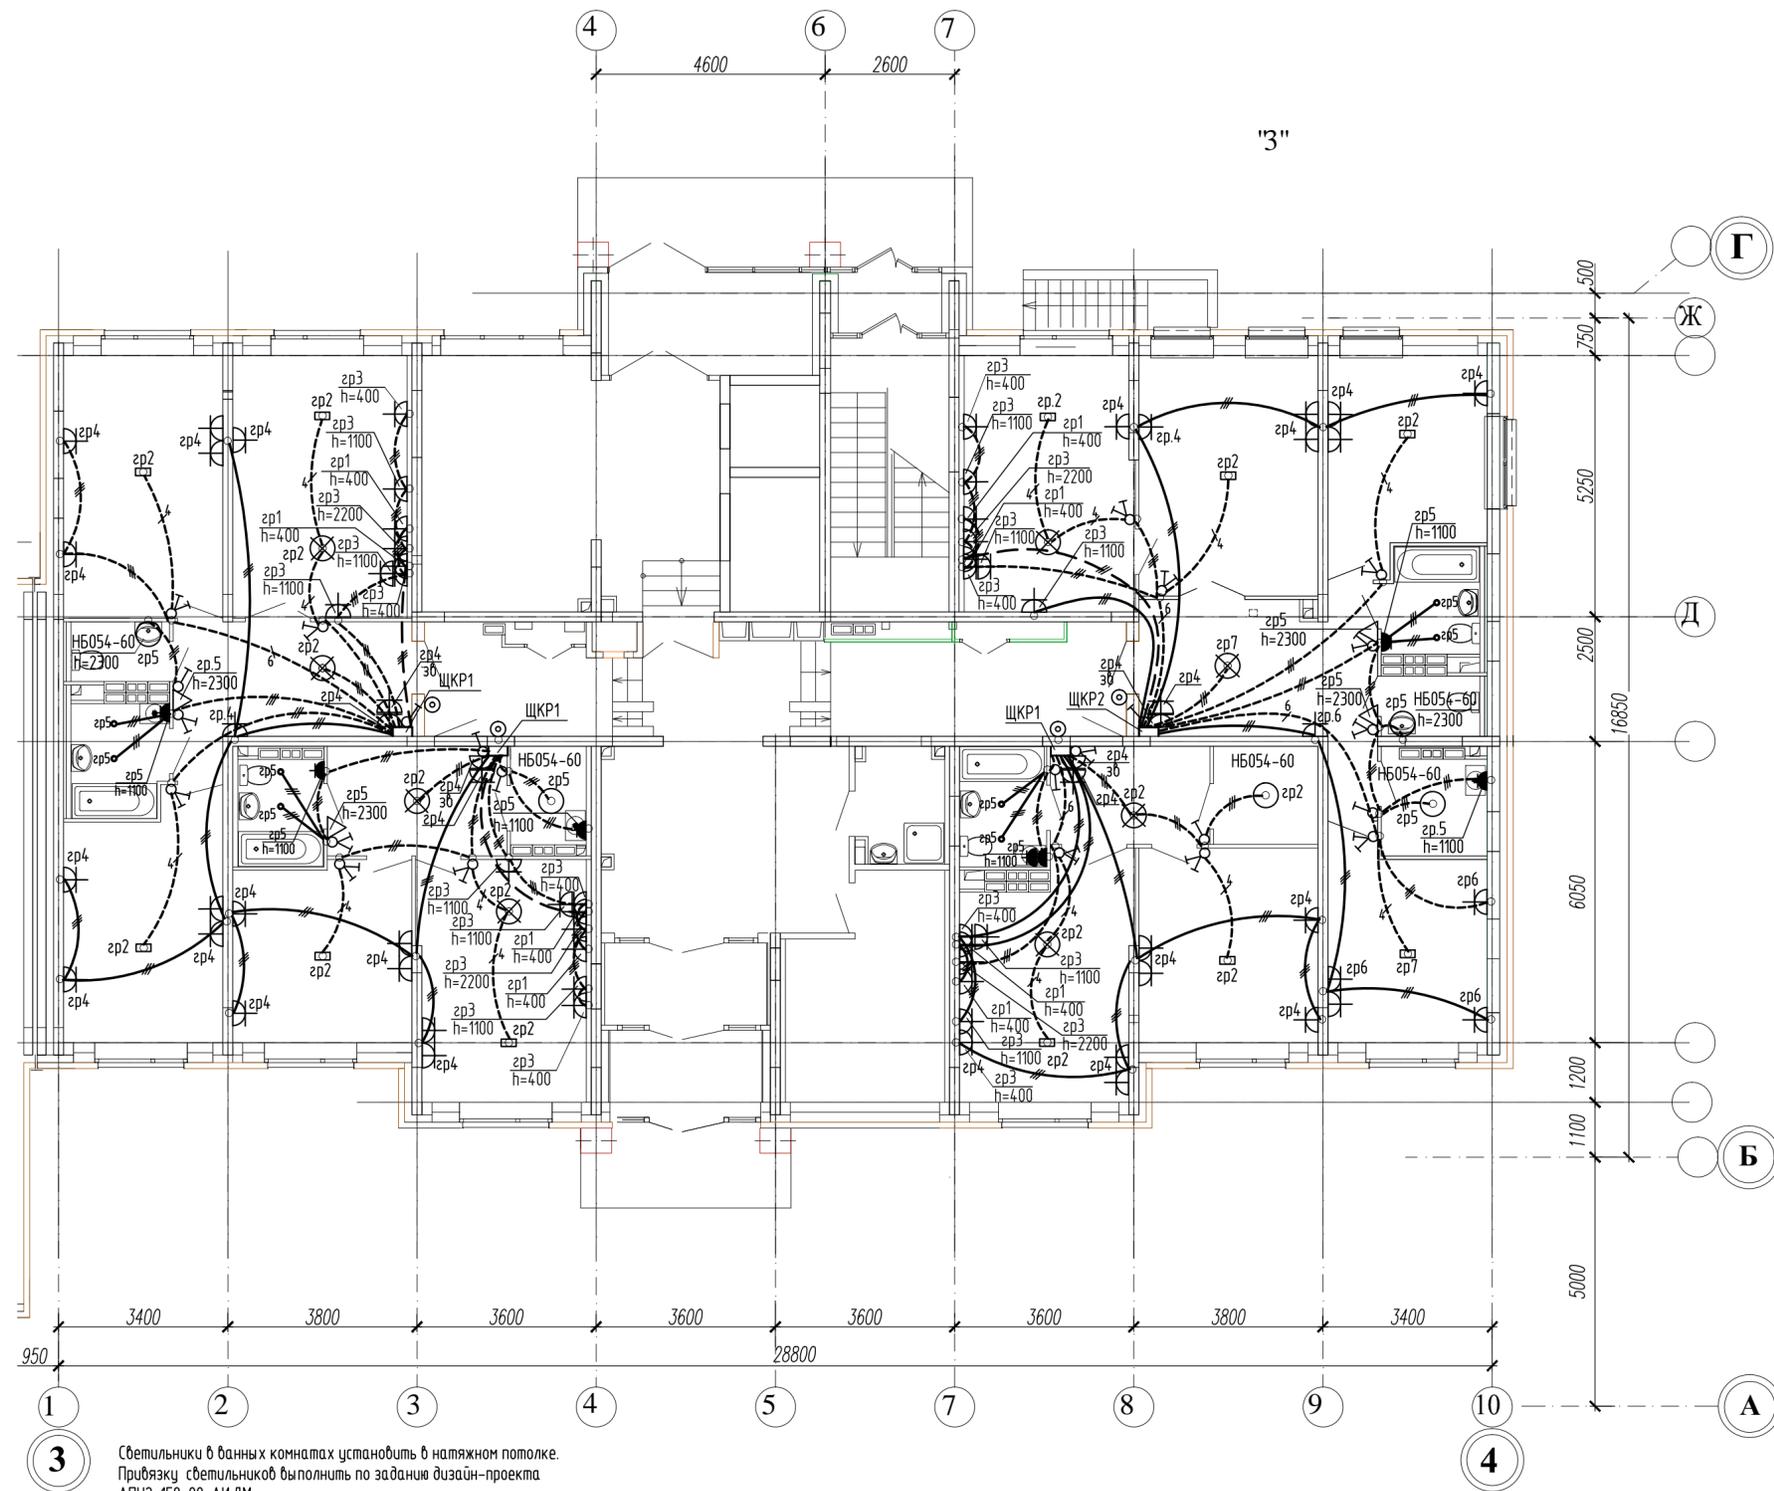

Электроснабжение квартир предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное.

Сети проложить проводом ПВ в винилластовых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнг по перегородкам в штрабах под слоем штукатурки.


В квартирах максимально размещать электроустановочные приборы на прикладках квартирных щитков (розетка, выключатель, розетка для звонка).

3  
Светильники в ванных комнатах установить в натяжном потолке.  
Привязку светильников выполнить по заданию дизайн-проекта АПУ2-150-08-АИ.ДМ.  
Тип светильников согласовать с заказчиком.

Инв. N подл. Подпись и дата  
Инв. N подл. Взам. инв. N

АПУ2-150-08-ЭЛ					
<small>Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими зданиями общественного назначения, распределительного пункта, трансформаторных подстанций, дренажных насосных станций, подземных автостоянок и дошкольного образовательного учреждения в границах улиц Красных борцов-Кировградской-Кузнецова-Уральских Рабочих в Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга. III очередь строительства.</small>					
3	Зам.	02-17	<i>WSaf</i>	03.17	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Жилой дом №8 в осях 3-4				Стация	Лист
				Р	17
Гл. спец	Гонтаренко			06.16	План 1 этажа. Расположение сетей электрооборудования квартир
Провер.	Гонтаренко			06.16	
Разраб.	Завьялова		<i>WSaf</i>	06.16	
Копировал					
Формат А2					

ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"

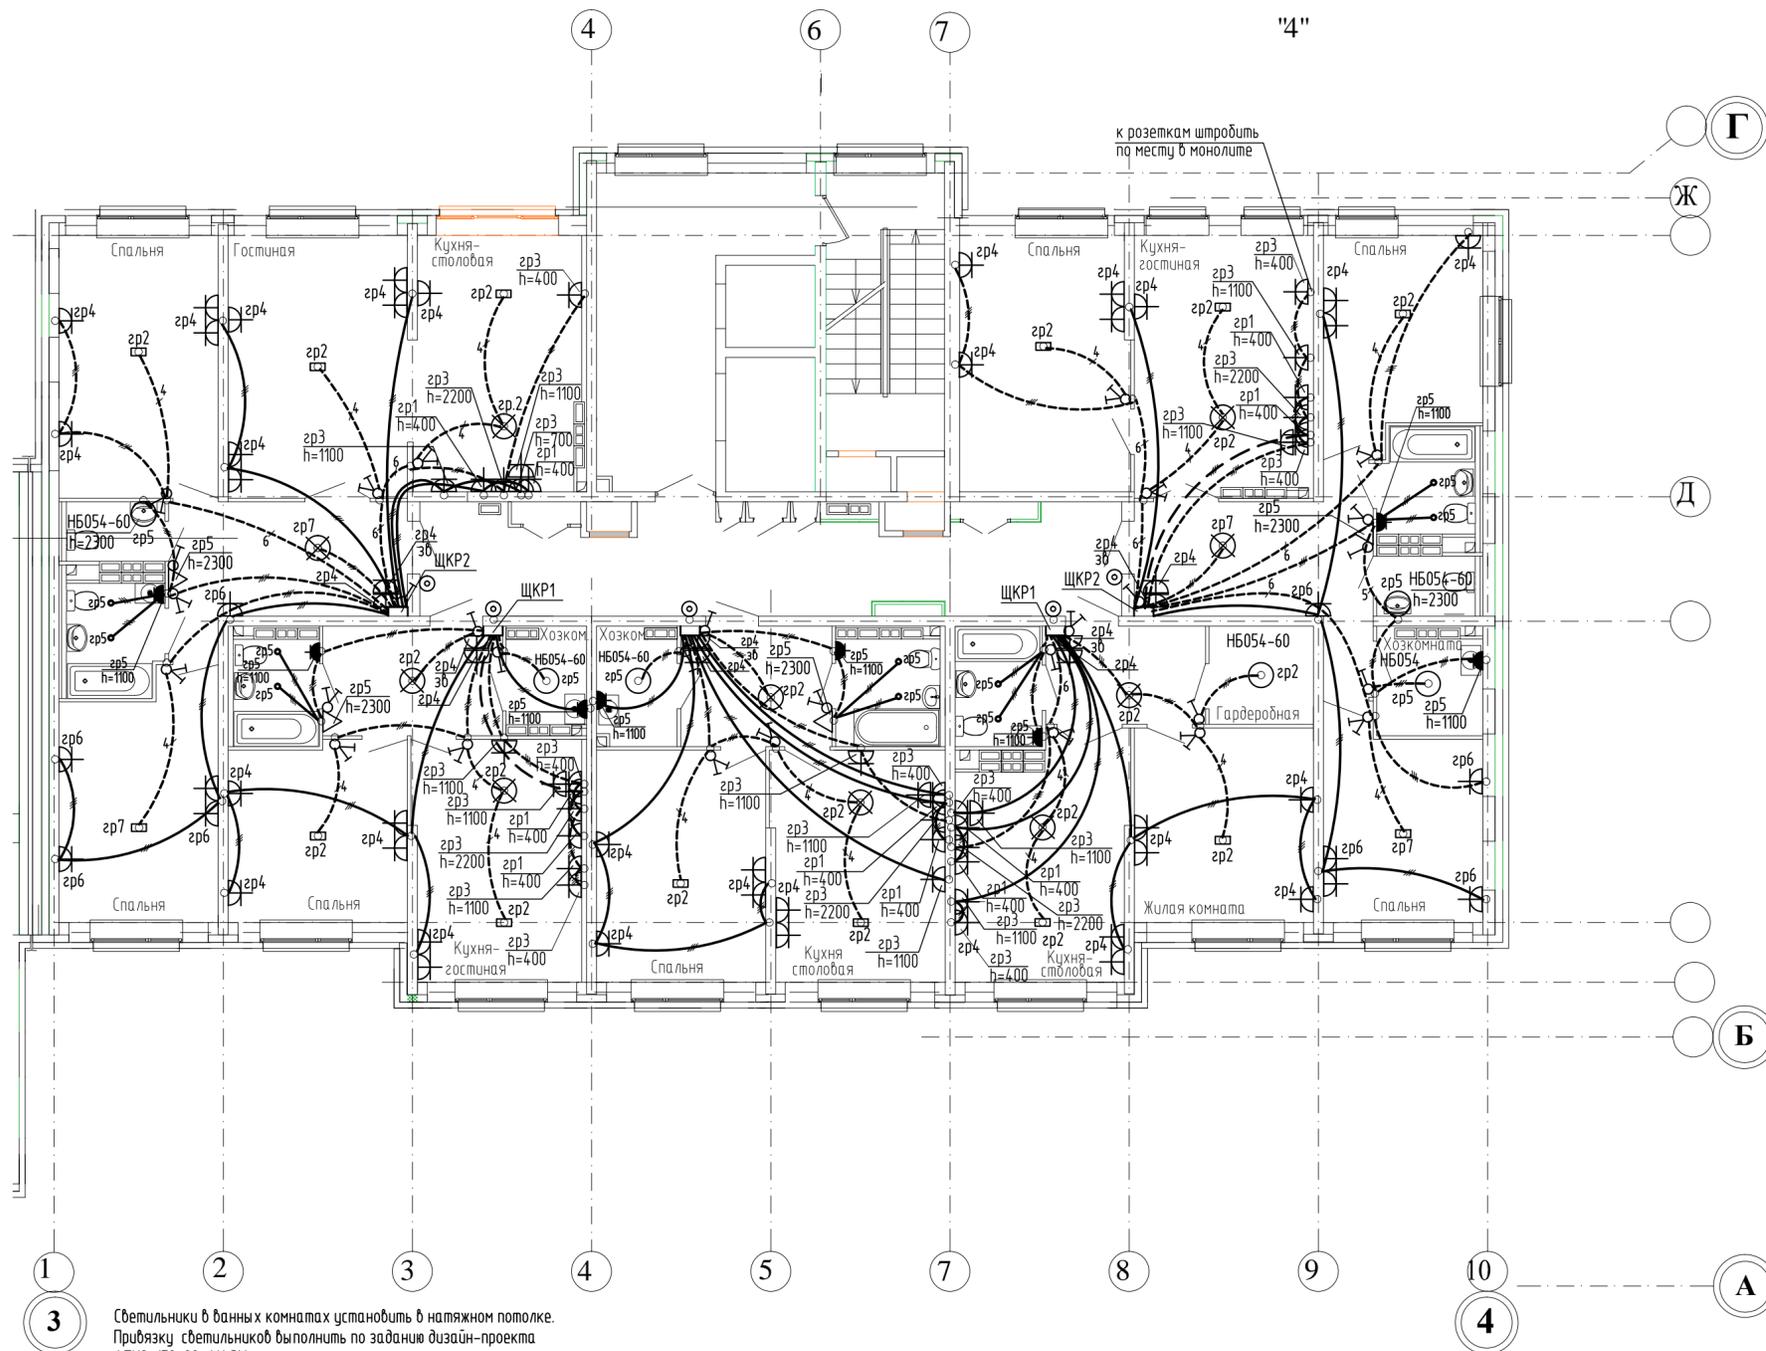

Элитные квартиры предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное.

Сети проложить кабелем ПВ в винилпластовых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнг по перегородкам в штробах под слоем штукатурки.


В квартирах максимально размещать электроустановочные приборы на прикладках квартирных щитков (розетка, выключатель, розетка для эбонка).

3  
Светильники в ванных комнатах установить в натяжном потолке. Прибязку светильников выполнить по заданию дизайн-проекта АПУ2-150-08-АИ.ДМ. Тип светильников согласовать с заказчиком.

Имя, И. подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

АПУ2-150-08-ЭЛ					
<small>Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими зданиями общественного назначения, распределительного пункта, трансформаторных подстанций, дренажных насосных станций, подземных автостоянок и дошкольного образовательного учреждения в границах улиц Красных борцов-Кировградской-Кузнецова-Уральских Рабочих в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбург. III очередь строительства.</small>					
3	Зам.	02-17	<i>W3af</i>	03.17	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Жилой дом №8 в осях 3-4				Р	18
Гл. спец	Гонтаренко			06.16	План 2 этажа. Расположение сетей электрооборудования квартир
Провер.	Гонтаренко			06.16	
Разраб.	Завьялова		<i>W3af</i>	06.16	
Копировал					
Формат А2					

ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"

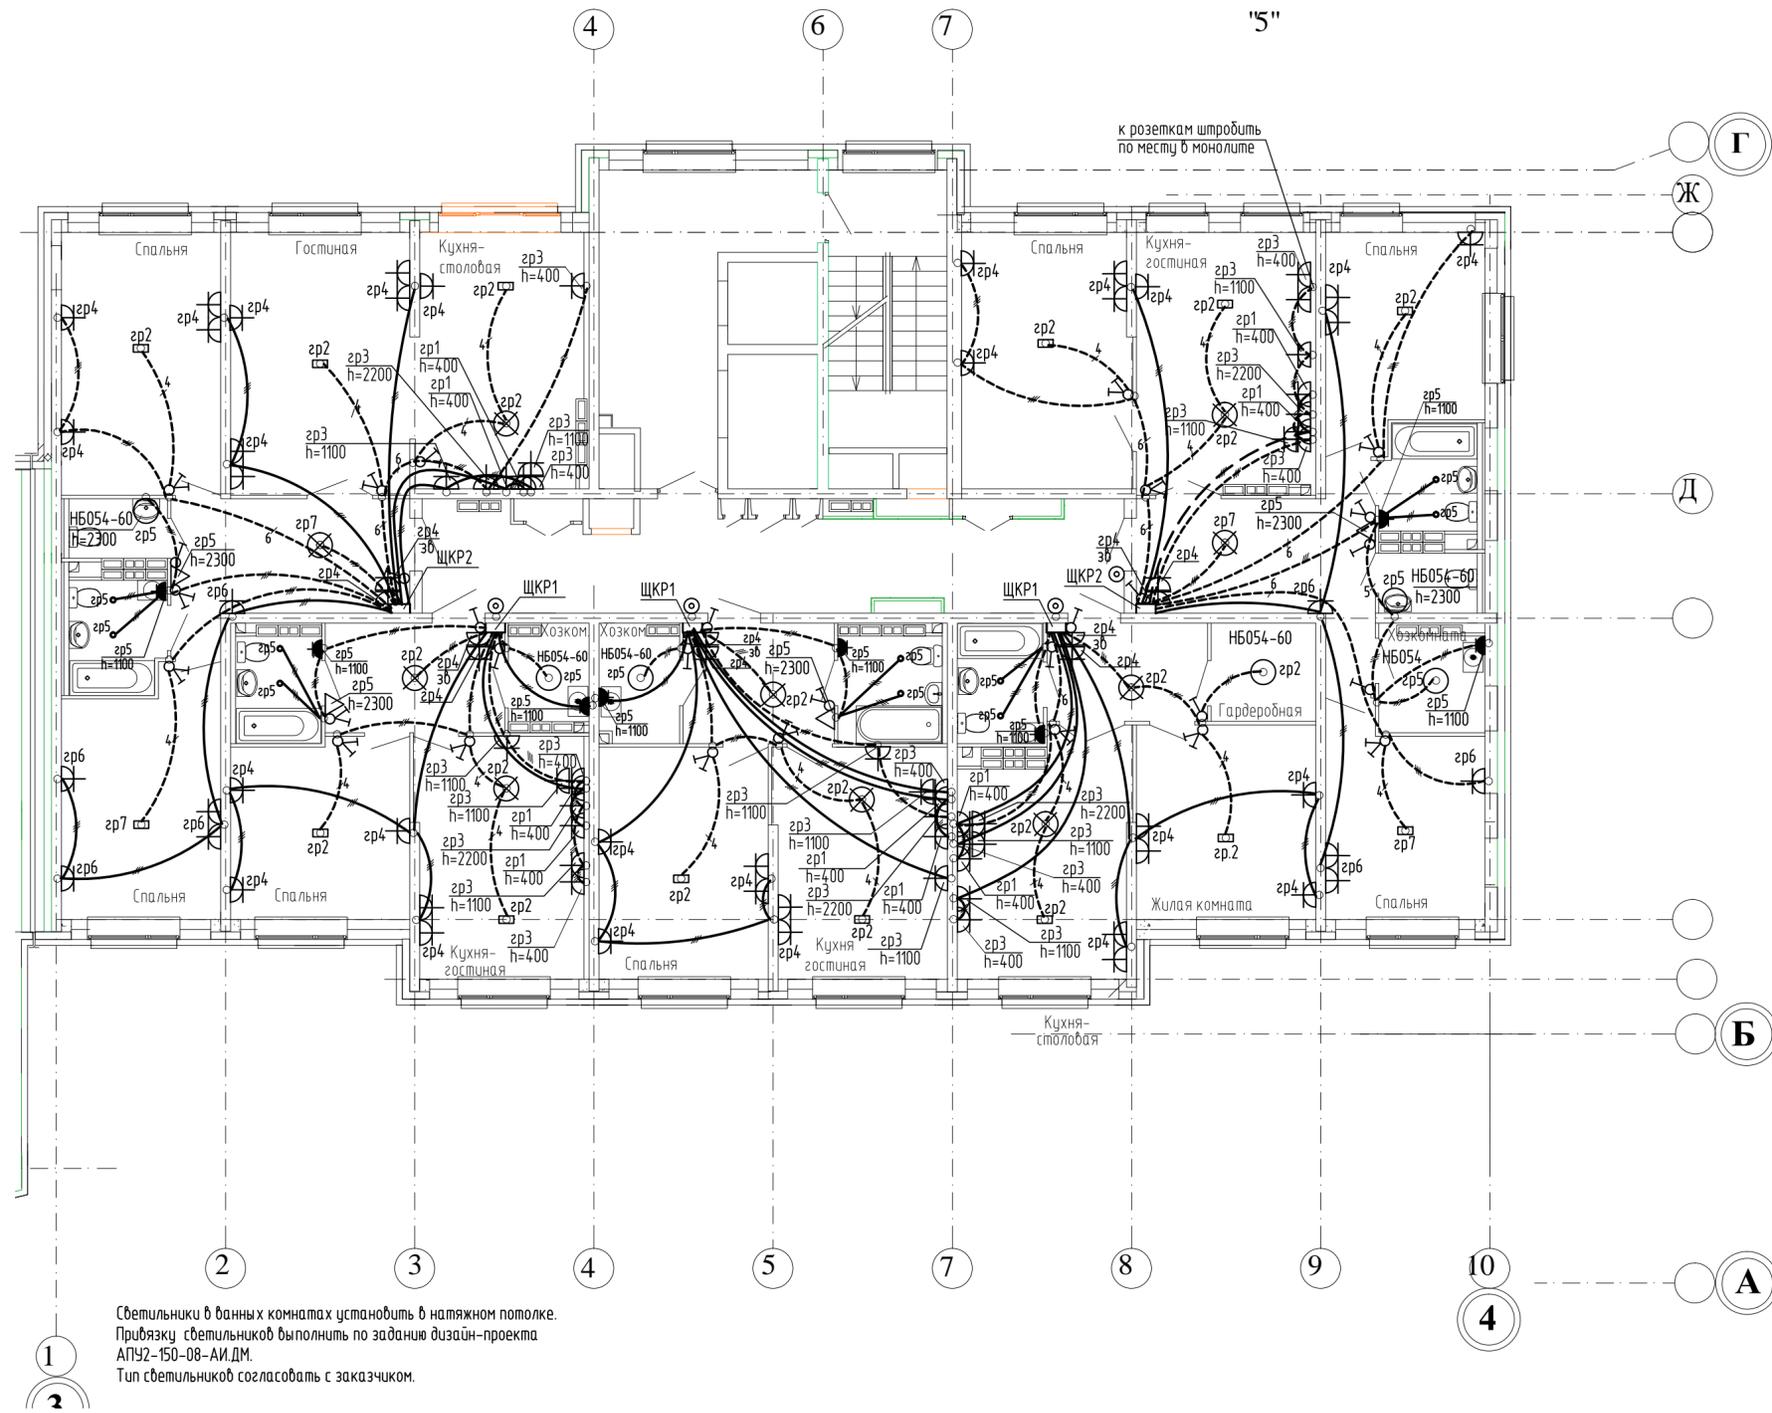

Светильники в bathroom комнатах установить в натяжном потолке.  
 Привязку светильников выполнить по заданию дизайн-проекта  
 АПУ2-150-08-АИ.ДМ.  
 Тип светильников согласовать с заказчиком.


Эл.питание квартир предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное.  
 Сети проложить кабелем ПВ в винилластовых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнг по перегородкам в штрабах под слоем штукатурки.  
 В квартирах максимально размещать электротехнические приборы на прикладках квартирных щитков (розетка, выключатель, розетка для звонка).

Имя, И. И. Подпись и дата

АПУ2-150-08-ЭЛ					
<small>Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими зданиями общественного назначения, распределительного пункта, трансформаторных подстанций, дренажных насосных станций, подземных автостоянок и дошкольного образовательного учреждения в границах улиц Красных Борцов-Кировградской-Кузнецова-Уральских Рабочих в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбург. III очередь строительства.</small>					
3	Зам.	02-17	<i>W.Saf</i>	03.17	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Жилой дом №8 в осях 3-4				Стация	Лист
				Р	19
Гл. спец	Гонтаренко			06.16	План 3 этажа. Расположение сетей электрооборудования квартир
Провер.	Гонтаренко			06.16	
Разраб.	Завьялова		<i>W.Saf</i>	06.16	
Копировал					
Формат А2					

ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"

"6/34"

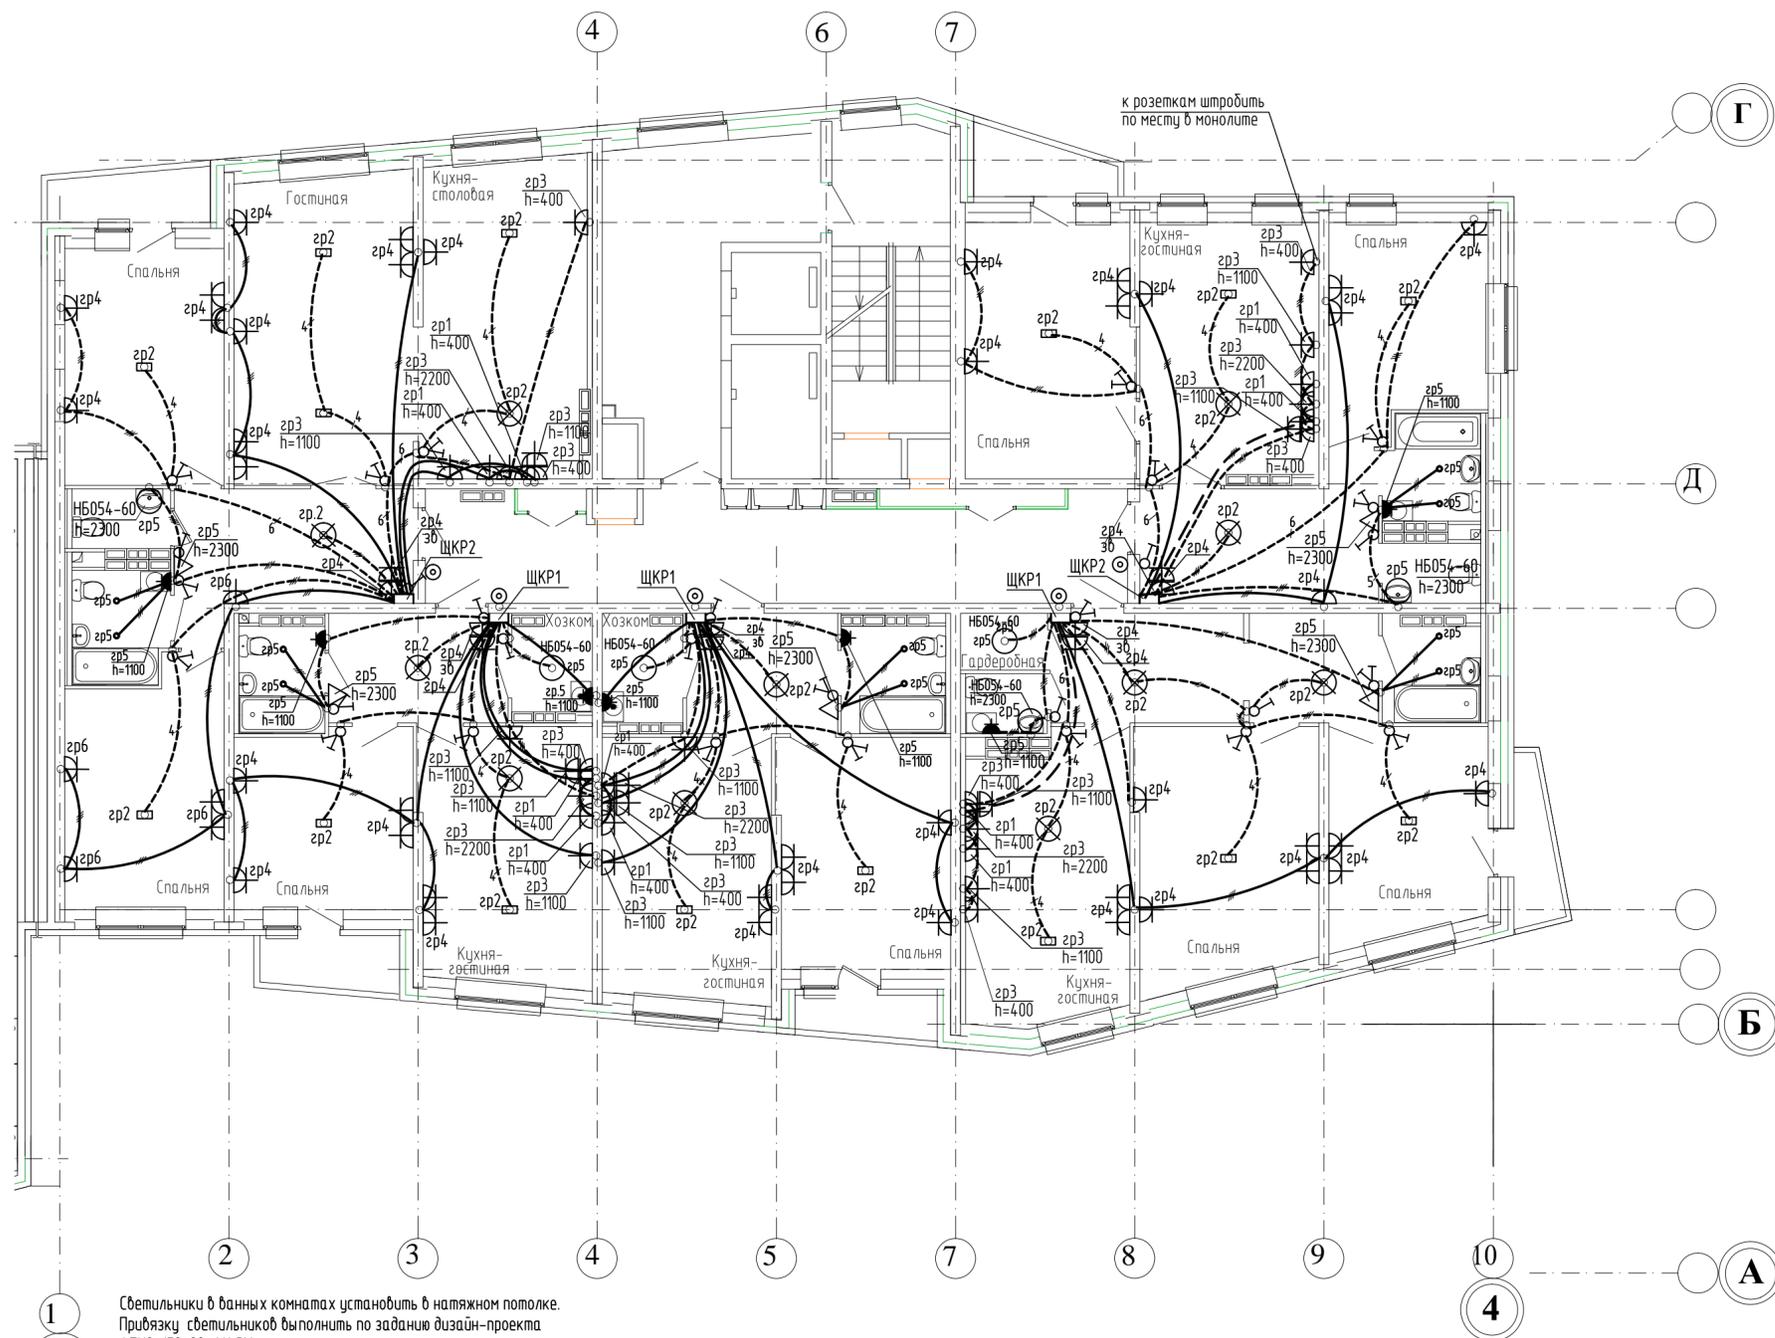

к розеткам штробить по месту в монолите

Электроснабжение квартир предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное.  
 Сети проложить кабелем ПВ в винилпластиковых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнг по перегородкам в штрабах под слоем штукатурки.  
 В квартирах максимально размещать электроустановочные приборы на прикладках квартирных щитков (розетка, выключатель, розетка для звонка).


1  
 3  
 Светильники в банных комнатах установить в натяжном потолке. При заказе светильников выполнить по заданию дизайн-проекта АПУ2-150-08-АИ.ДМ. Тип светильников согласовать с заказчиком.

Имя, И. И. Подпись и дата

АПУ2-150-08-ЭЛ					
<small>Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими зданиями общественного назначения, распределительного пункта, трансформаторных подстанций, дренажных насосных станций, подземных автостоянок и дошкольного образовательного учреждения в границах улиц Красных борцов-Кировградской-Кузнецова-Уральских Рабочих в Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга. III очередь строительства.</small>					
3	Зам.	02-17	<i>W.Saf</i>	01.17	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Жилой дом №8 в осях 3-4					Листов Р 20
Гл. спец	Гонтаренко			06.16	План 4-12 этажа. Расположение сетей электрооборудования квартир
Провер.	Гонтаренко			06.16	
Разраб.	Завьялова		<i>W.Saf</i>	06.16	
Копировал					Формат А2

ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"

'35/36"

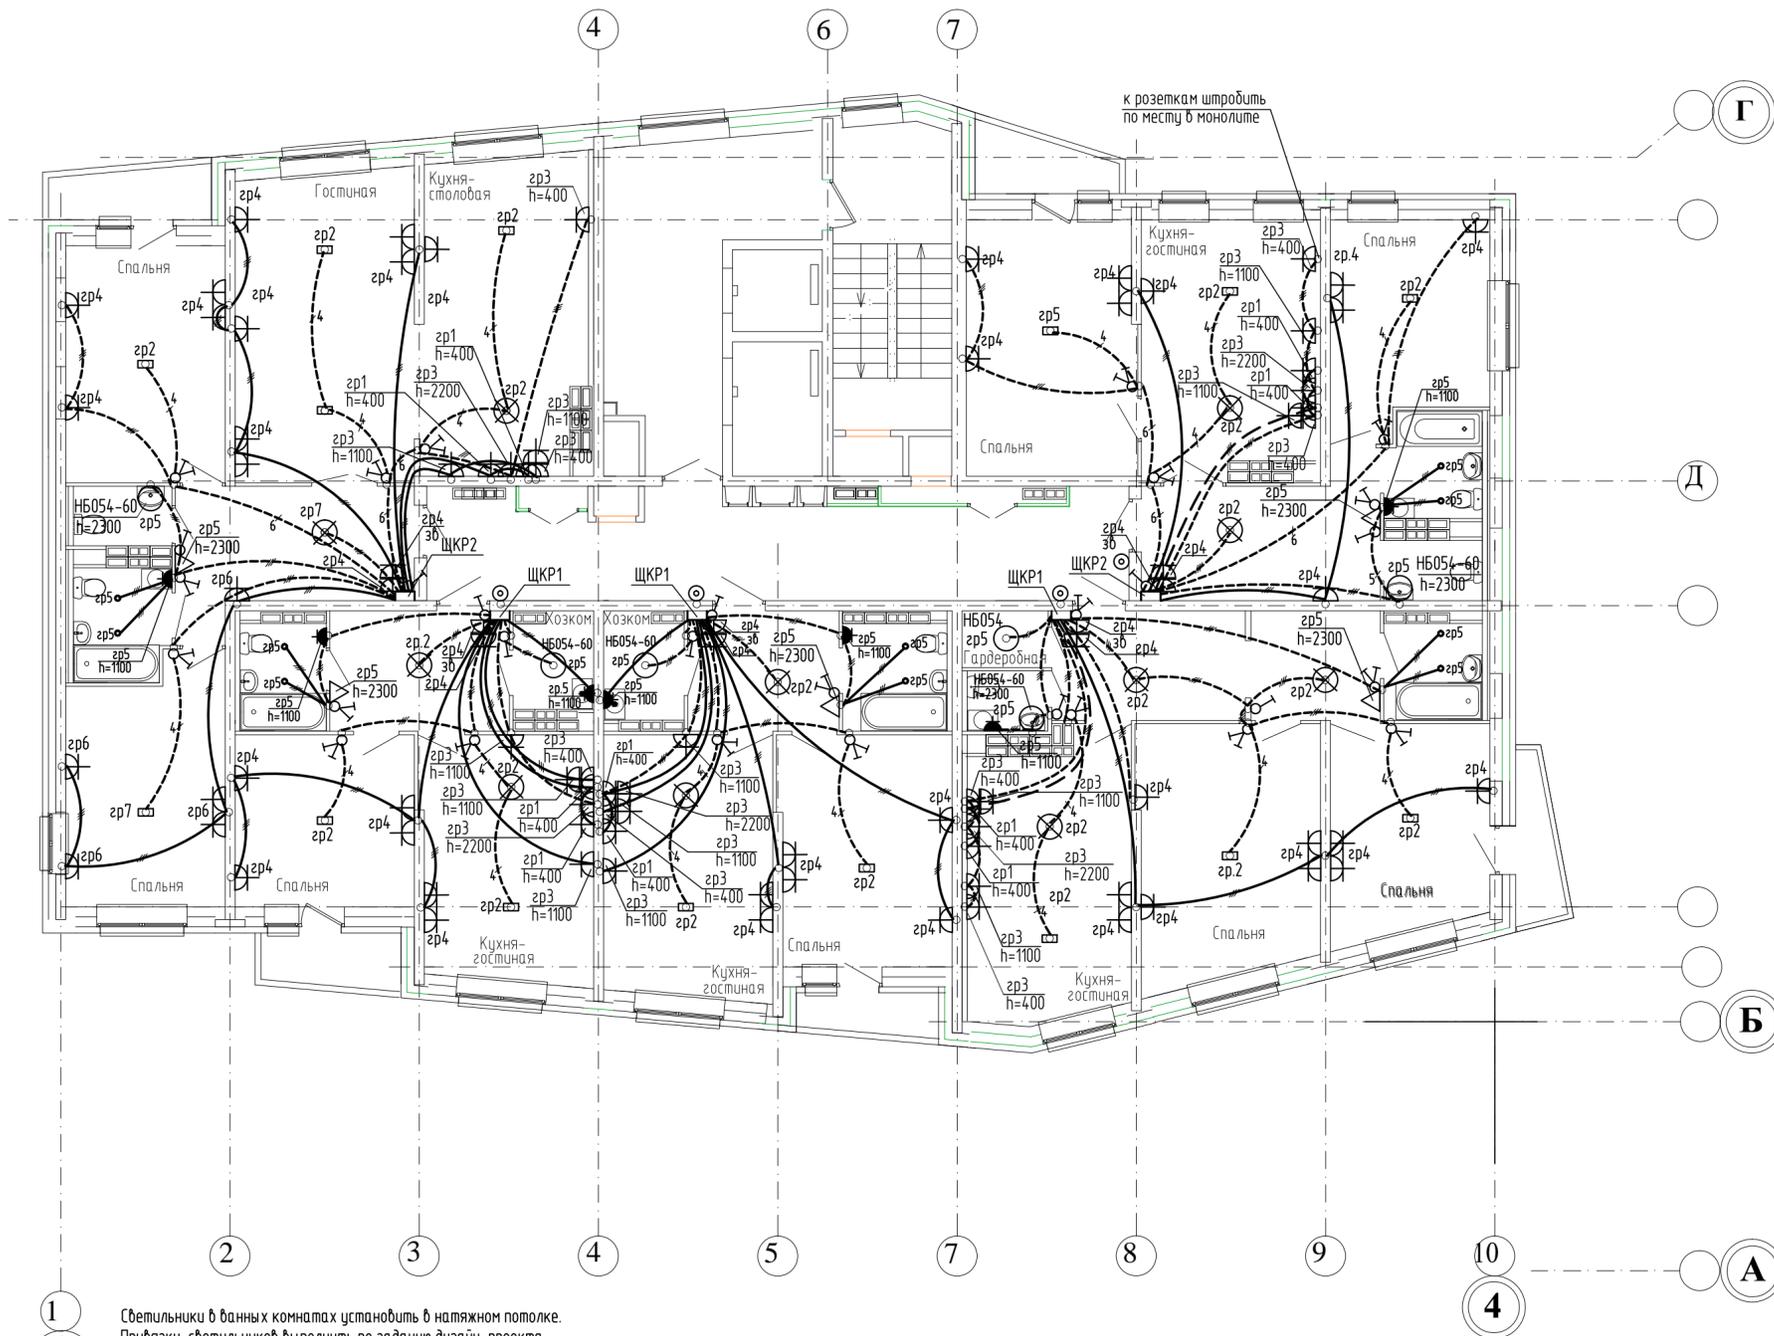

Эл.питание квартир предусматривать от щита этажного до квартирного открыто за подвесным потолком. Питание квартир предусмотрено однофазное.  
 Сети проложить кабелем ПВ в винилпластиковых трубах в монолитных конструкциях перекрытий пола и потолка, а также кабелем ВВГнг по перегородкам в штрабах под слоем штукатурки.  
 В квартирах максимально размещать электроустановочные приборы на прикладках квартирных щитков (розетка, выключатель, розетка для збонка).

1  
 3  
 Светильники в банях установить в натяжном потолке.  
 Приёму светильников выполнить по заданию дизайн-проекта АПУЗ-150-08-АИ.ДМ.  
 Тип светильников согласовать с заказчиком.

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

АПУЗ-150-08-ЭЛ					
Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими зданиями общественного назначения, распределительного пункта, трансформаторных подстанций, дренажных насосных станций, подземных автостоянок и дошкольного образовательного учреждения в границах улиц Красных борцов-Кировградской-Кузнецова-Уральских Рабочих в Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга. III очередь строительства.					
3	Зам.	02-17	<i>WZaf</i>	03.17	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Жилой дом №8 в осях 3-4				Стадия	Лист
				Р	22
Гл. спец	Гонтаренко			06.16	План 13-14 этажа. Расположение сетей электрооборудования квартир
Провер.	Гонтаренко			06.16	
Разраб.	Завьялова		<i>WZaf</i>	06.16	
Копировал					
Формат А2					

ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс"