



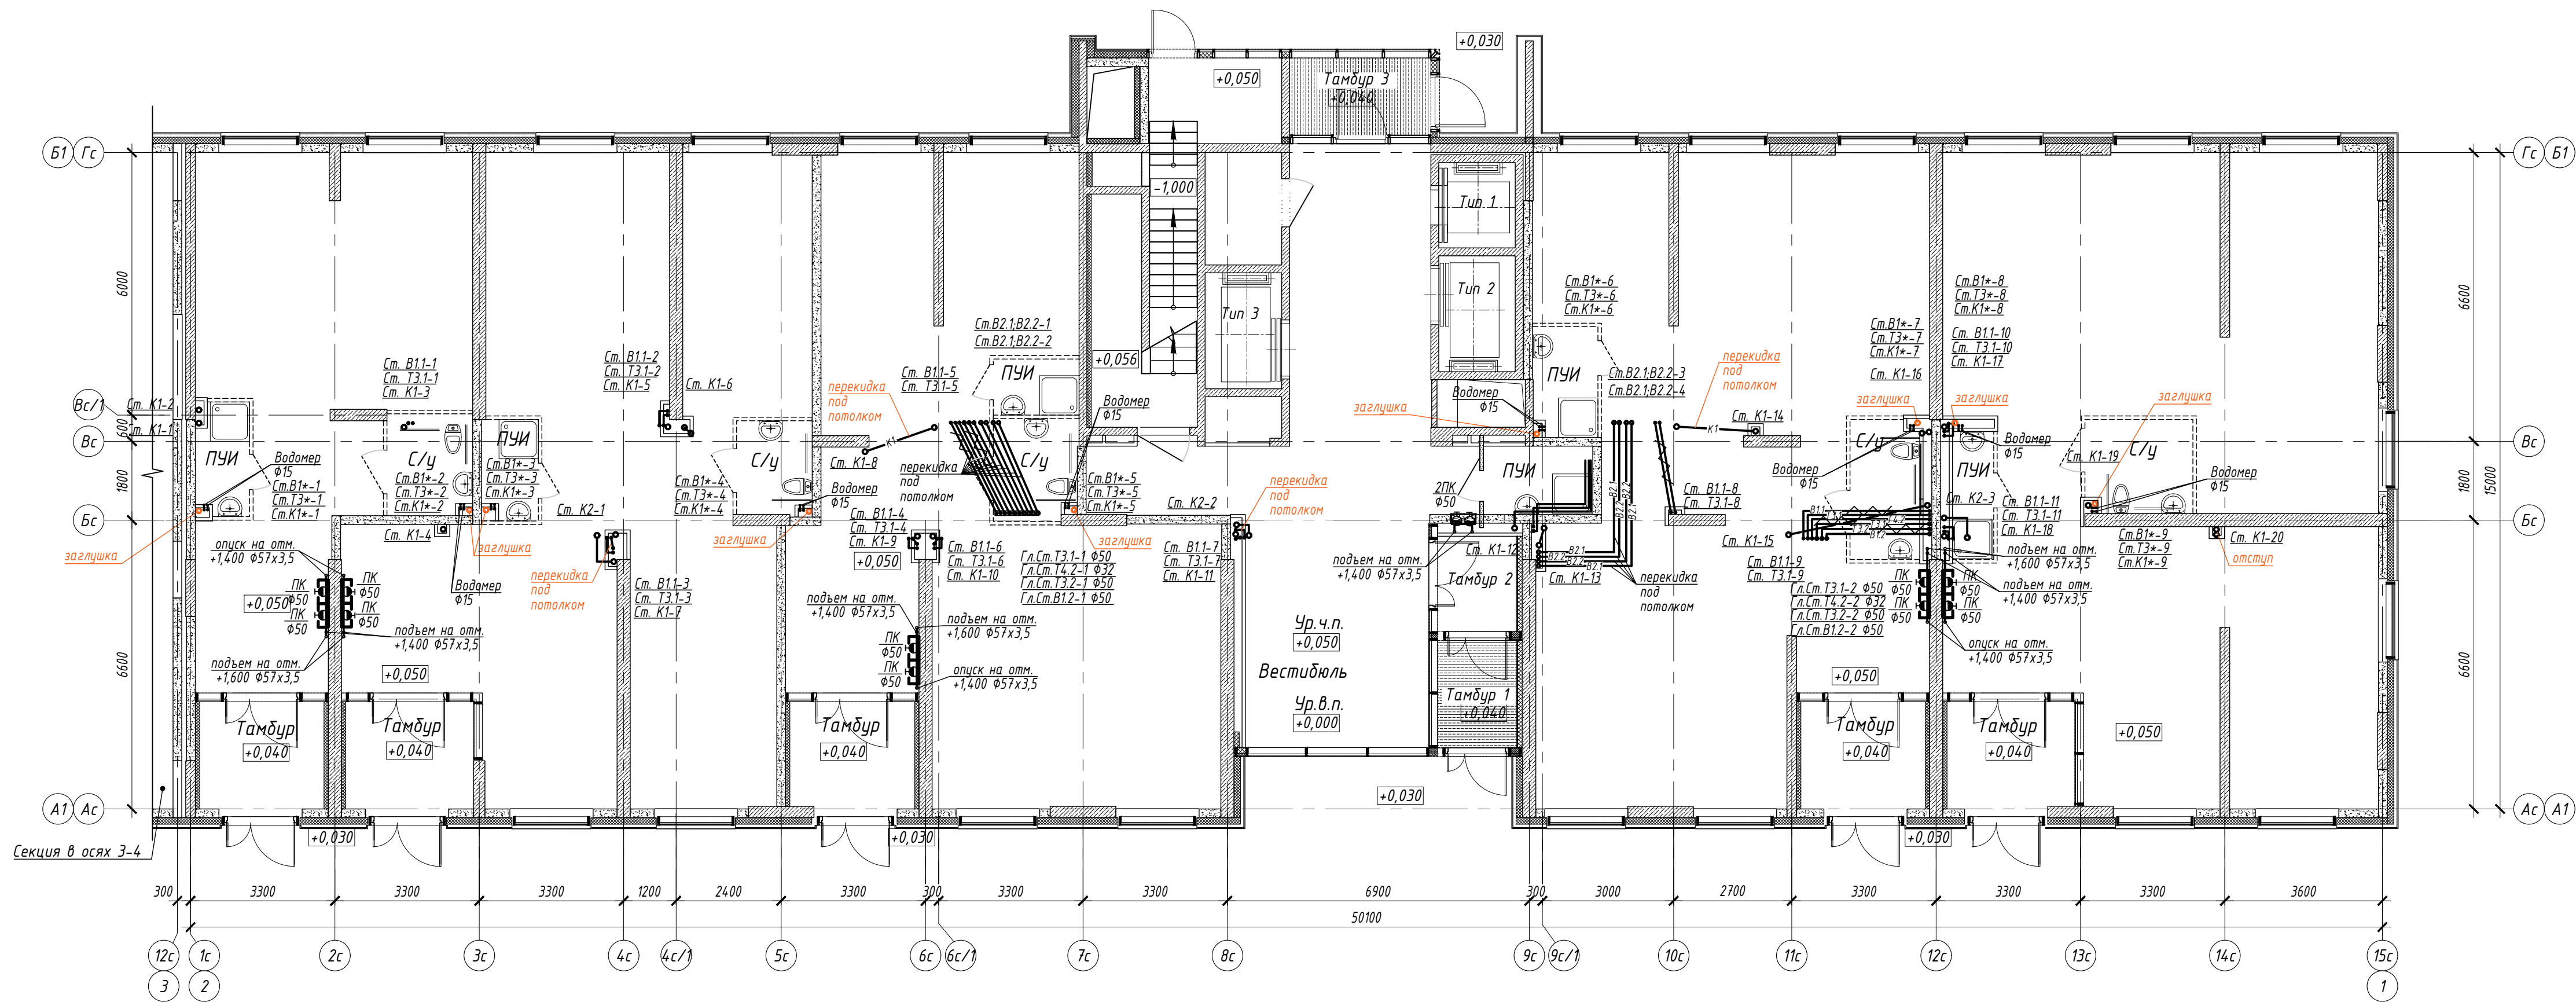


1. Стойки холодного водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
2. Стойки горячего водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых армированных стекловолоконных труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
3. Стойки противопожарного водоснабжения приняты из труб стальных прямошовных по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм; подводки к пожарным кранам приняты диаметром 57х3,5мм;
4. Подводки холодной воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой неармированной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
5. Подводки горячей воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой армированной стекловолоконной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
6. Трубы прокладываемые под потолком квартир приняты из сшитого полиэтилена диаметром 20х2,0мм по ГОСТ 32415-2013;
7. Стойки хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых распробных канализационных труб диаметром 110 мм;
8. Стойки внутреннего водостока приняты из напорных ПВХ труб по ГОСТр 51613-2000.


					15144-ВК1-ГЧ				
					Жилой микрорайон. Корпус 12 с сетями, водоснабжения, водоотведения, тепловой сеть, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 11				
Изм.	Колуч	Лист	И	Док	Подп.	Дата	Стация	Лист	Листов
Разработано		Ис				06.06.18	Секция в осях 1-2	Р	В
Проверил		Радченко				06.06.18			
Нач.отд.		Лобашова				06.06.18	План 1 этажа с сетями водоснабжения и канализации		ОП ООО "ПИК-Проект" г.Новороссийск
И. контр.		Радченко				06.06.18			

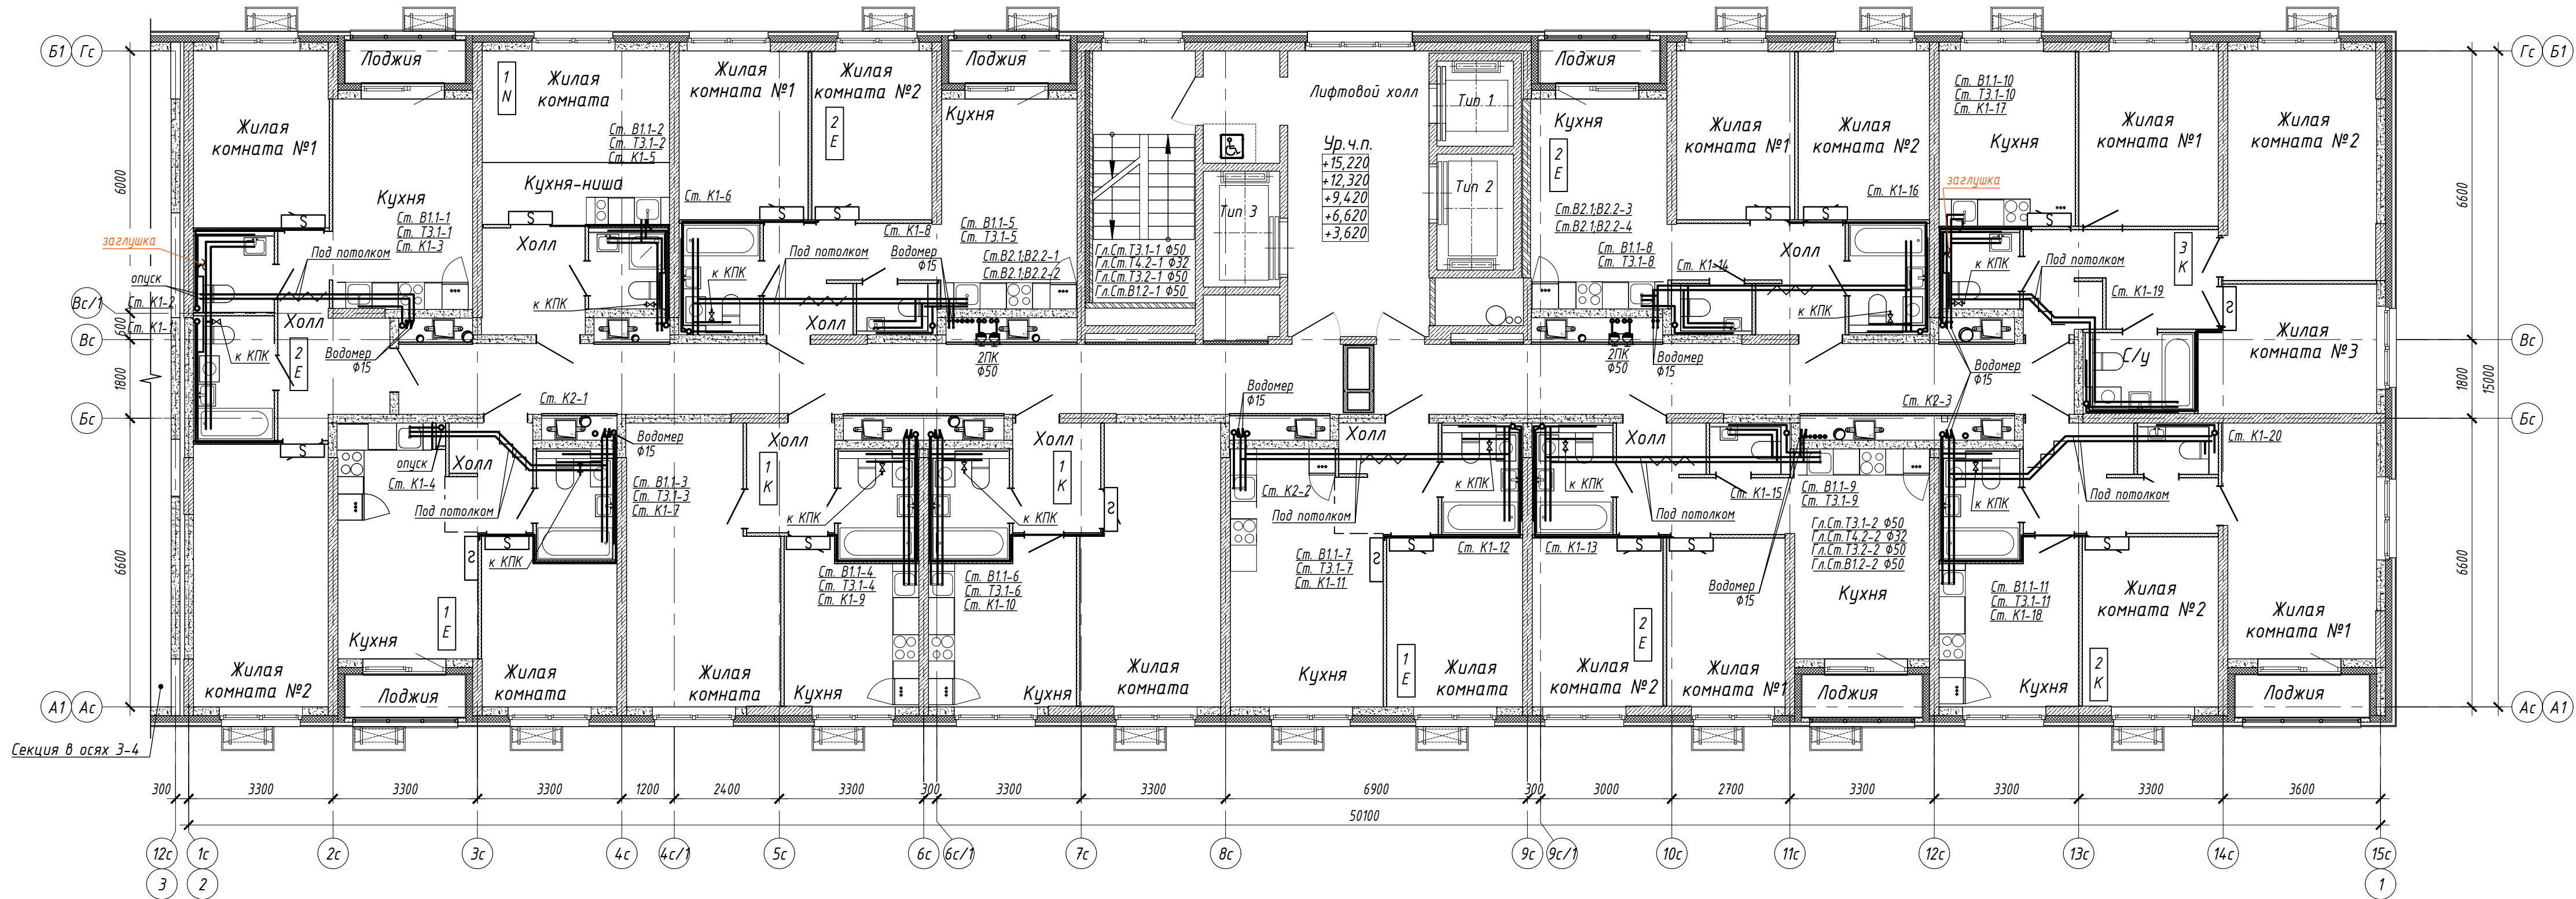

1. Стояки холодного водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
2. Стояки горячего водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых армированных стекловолокном труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
3. Стояки противопожарного водоснабжения приняты из труб стальных прямошовных по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм; подводы к пожарным кранам приняты диаметром 57х3,5мм;
4. Подводы холодной воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой неармированной трубы РРР PN20 (20х3,4 мм);
5. Подводы горячей воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой армированной стекловолокном трубы РРР PN20 (20х3,4 мм);
6. Трубы прокладываемые под потолком квартир приняты из сшитого полиэтилена диаметром 20х2,0мм по ГОСТ 32415-2013;
7. Стояки хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых раструбных канализационных труб диаметром 110 мм;
8. Стояки внутреннего водостока приняты из натерных ПВХ труб по ГОСТр 51613-2000.


±0,00

						15144-ВК1-ГЧ			
						Жилой микрорайон. Корпус 12 с сетями, водоснабжения, водоотведения, тепловой сеть, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 11			
Изм.	Колуч	Лист	И. док	Подп.	Дата	Секция в осях 1-2	Стадия	Лист	Листов
Разработ			Исмаханова		06.06.18		Р	9	
Проверил			Радченко		06.06.18				
Нач.отд.			Лодашова		06.06.18	План 2-6 этажа с сетями водоснабжения и канализации	 ОП ООО "ПИК - Проект" г.Новороссийск		
Н. контр.			Радченко		06.06.18				

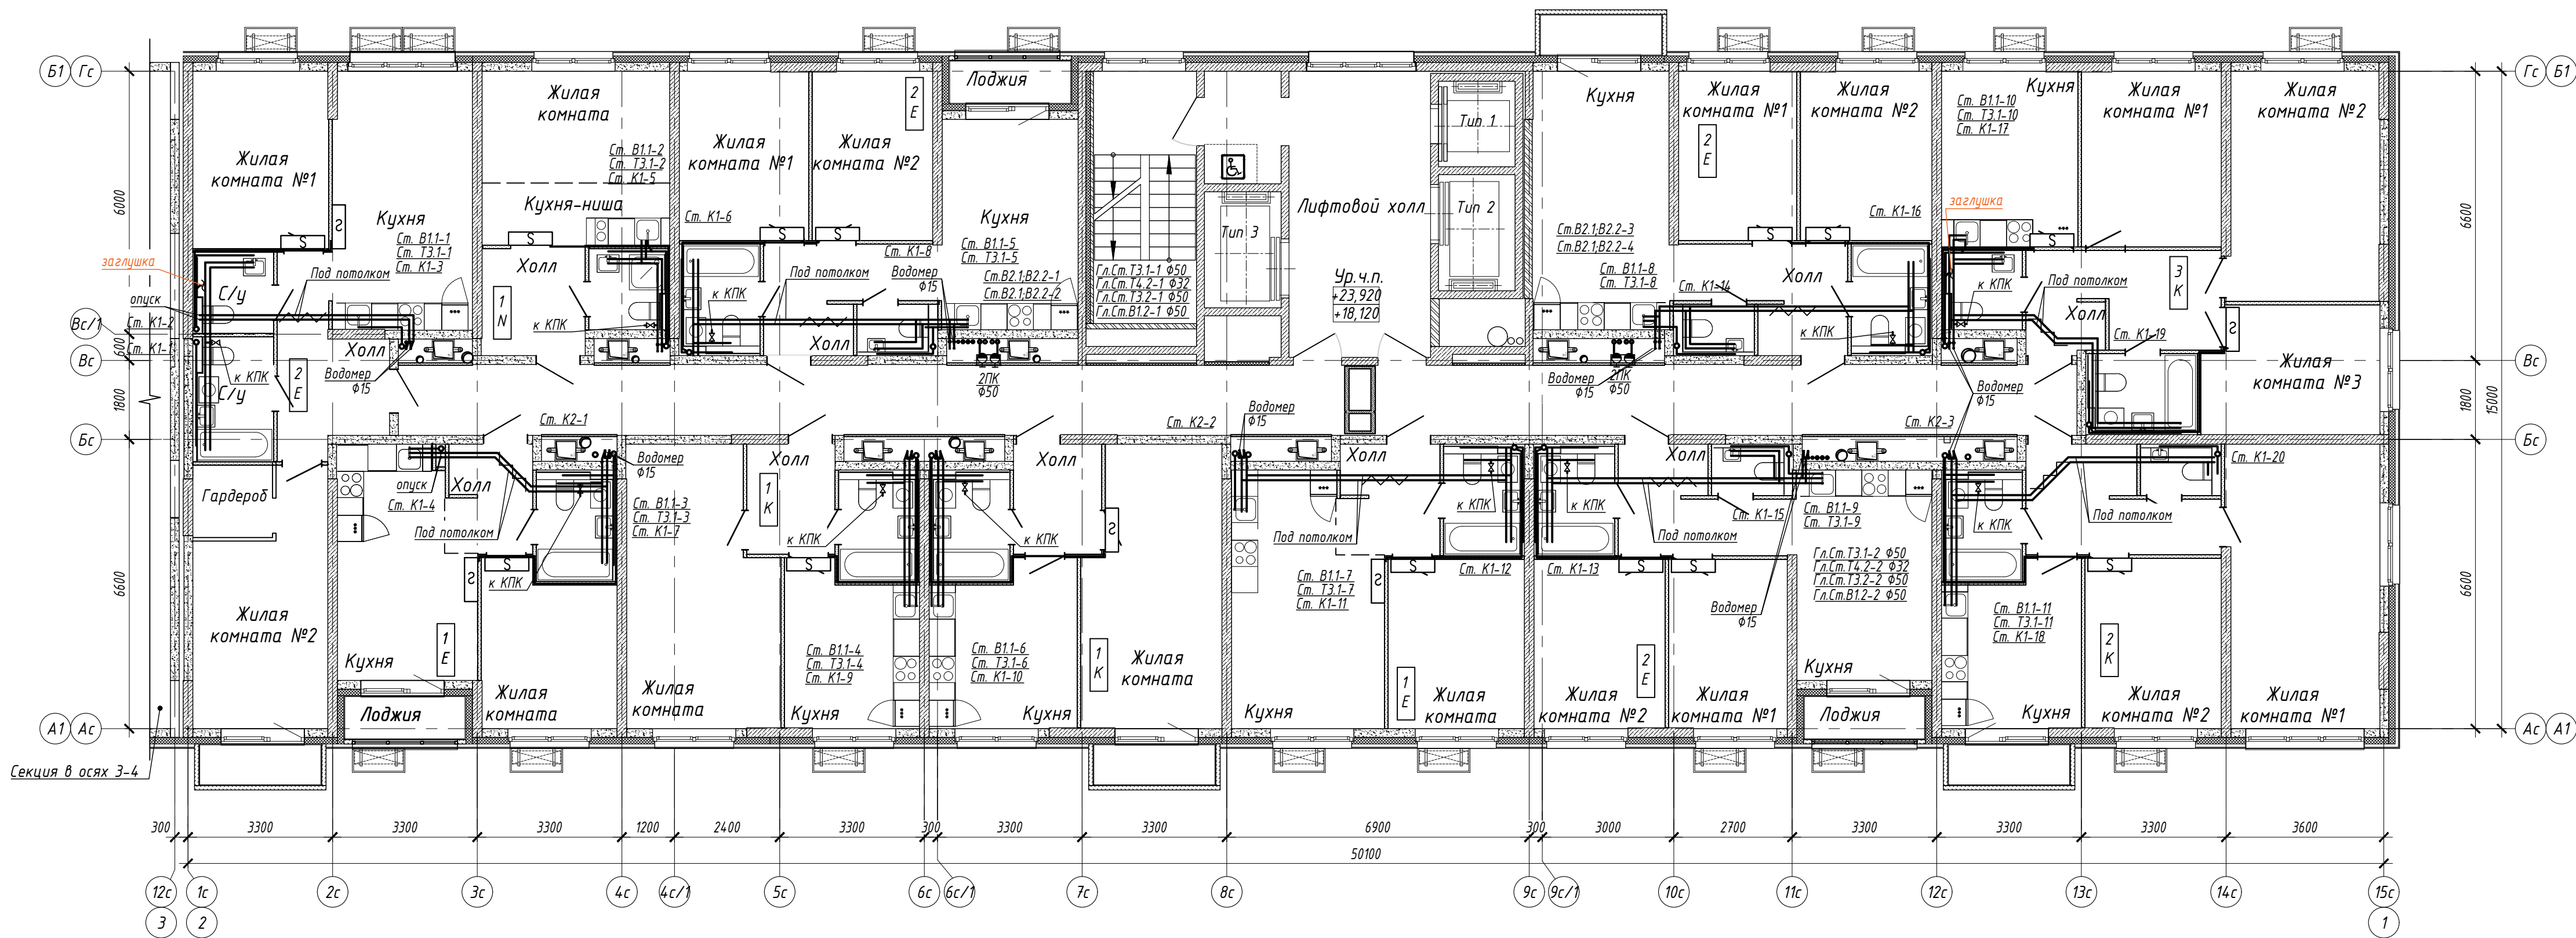

1. Стойки холодного водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
2. Стойки горячего водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых армированных стекловолокном труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
3. Стойки противопожарного водоснабжения приняты из труб стальных прямошовных по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм; подводы к пожарным кранам принять диаметром 57х3,5мм;
4. Подводки холодной воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой неармированной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
5. Подводки горячей воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой армированной стекловолокном трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
6. Трубы прокладываемые под потолком квартир приняты из сшитого полиэтилена диаметром 20х2,0мм по ГОСТ 32415-2013;
7. Стойки хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых распробных канализационных труб диаметром 110 мм;
8. Стойки внутреннего водостока приняты из напорных ПВХ труб по ГОСТ 51613-2000.


						15144-ВК1-ГЧ			
						Жилой микрорайон. Корпус 12 с сетями, водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 11			
Изм.	Кол.ч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Секция в осях 1-2	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ис.	Ис.	Ис.	Ис.	06.06.18		Р	10	
Проверил	Ис.	Ис.	Ис.	Ис.	06.06.18	План 7,9 этажа с сетями водоснабжения и канализации	 ОП ООО "ПИК - Проект" г.Новороссийск		
Нач.отд.	Ис.	Ис.	Ис.	Ис.	06.06.18				
Н. контр.	Ис.	Ис.	Ис.	Ис.	06.06.18				

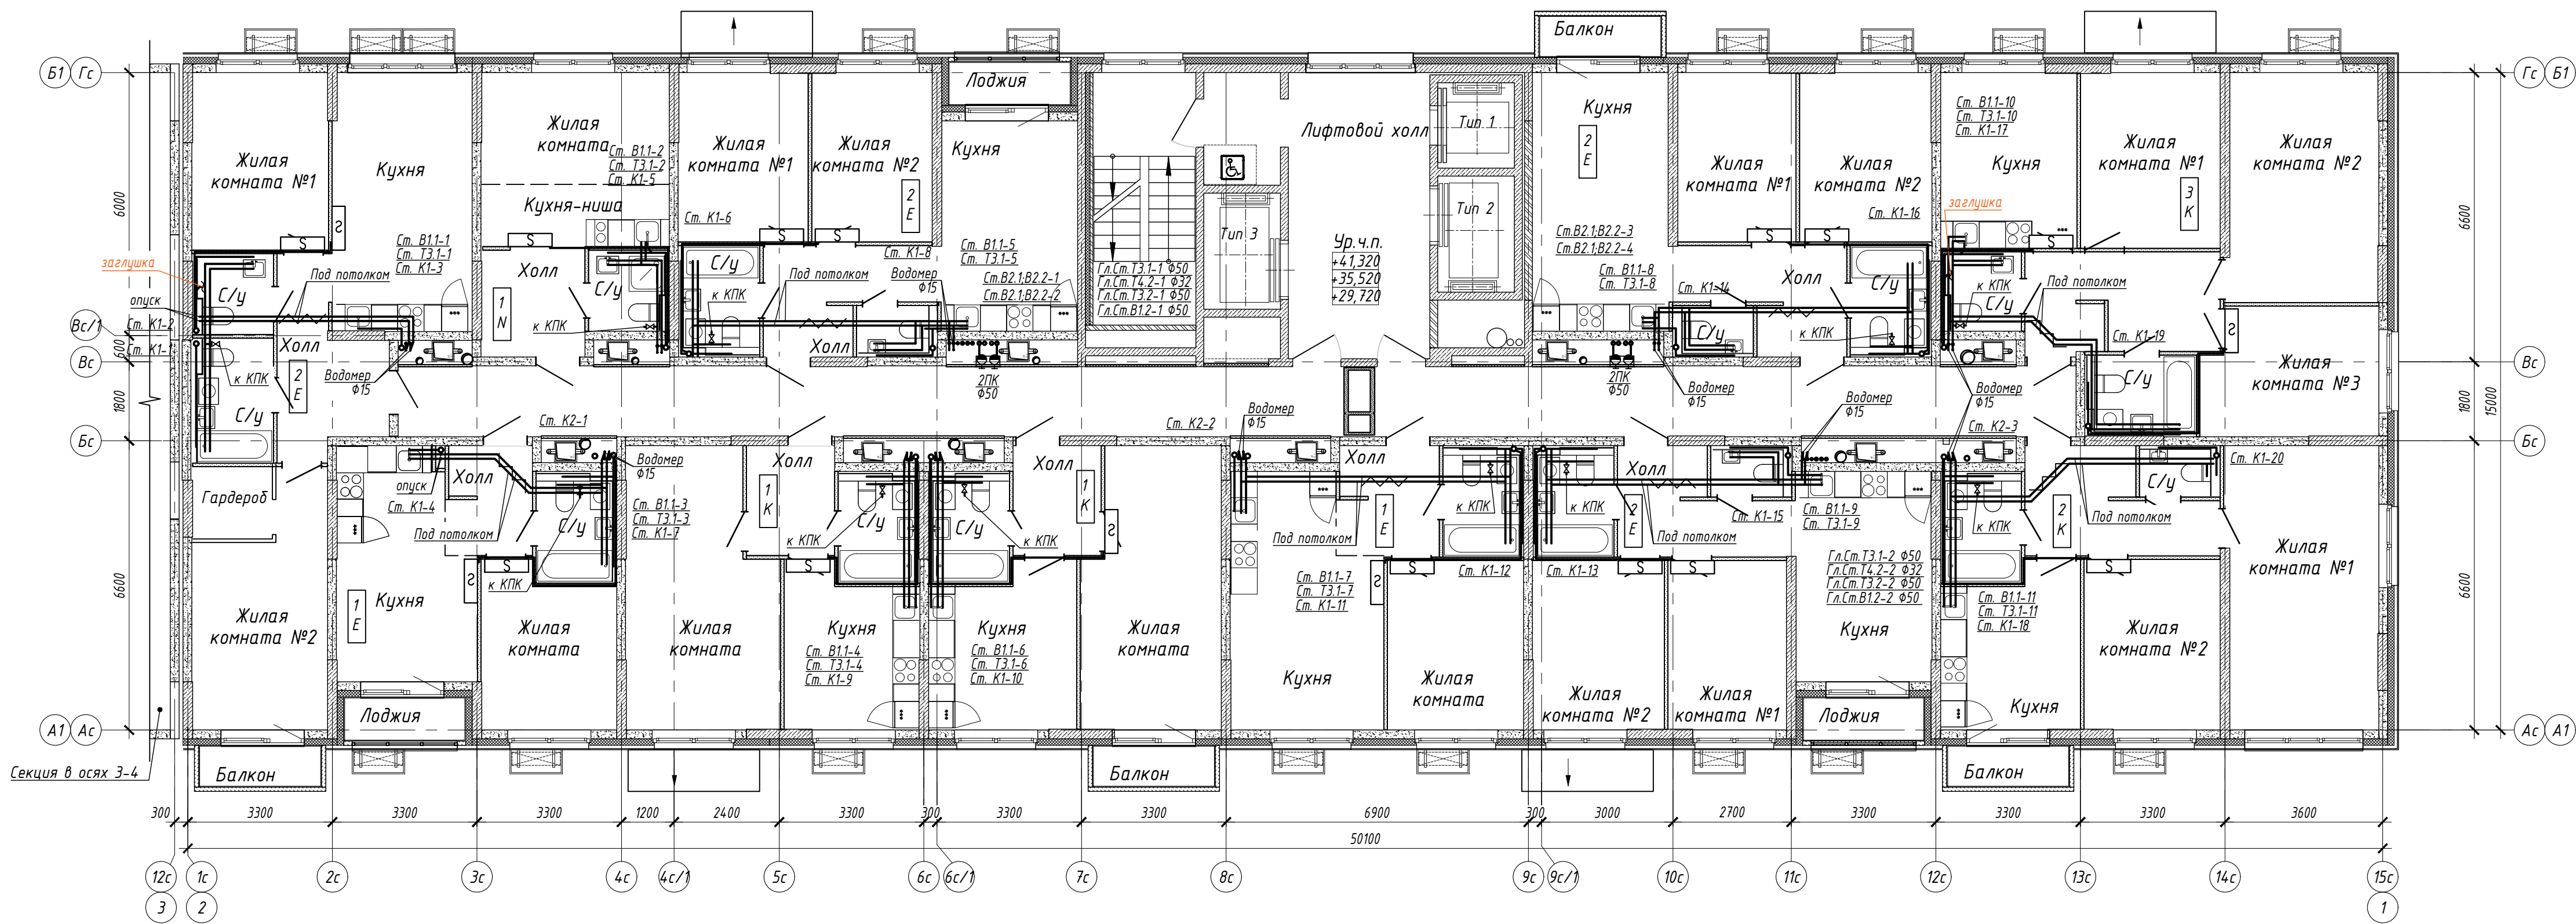

1. Стояки холодного водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
2. Стояки горячего водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых армированных стекловолокном труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
3. Стояки противопожарного водоснабжения приняты из труб стальных прямошовных по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм; подводы к пожарным кранам принять диаметром 57х3,5мм;
4. Подводы холодной воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой неармированной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
5. Подводы горячей воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой армированной стекловолокном трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
6. Трубы прикладываемые под потолок квартир приняты из сшитого полиэтилена диаметром 20х2,0мм по ГОСТ 32415-2013;
7. Стояки хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых распробных канализационных труб диаметром 110 мм;
8. Стояки внутреннего водостока приняты из напорных ПВХ труб по ГОСТр 51613-2000.

					15144-ВК1-ГЧ			
					Жилой микрорайон. Корпус 12 с сетями, водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 11			
Изм.	Кол.ч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Секция в осях 1-2		
Разработал	Исполнитель	Проверил	Дата					
		Радченко			06.06.18	Р	11	
Нач. отд.	Лобашова				06.06.18	Лан 11,13,15 этажа с сетями водоснабжения и канализации		
Н. контр.	Радченко				06.06.18			
						ОП ООО "ПИК-Проект" г.Новороссийск		


Согласовано:	
Взам. инв. М.	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

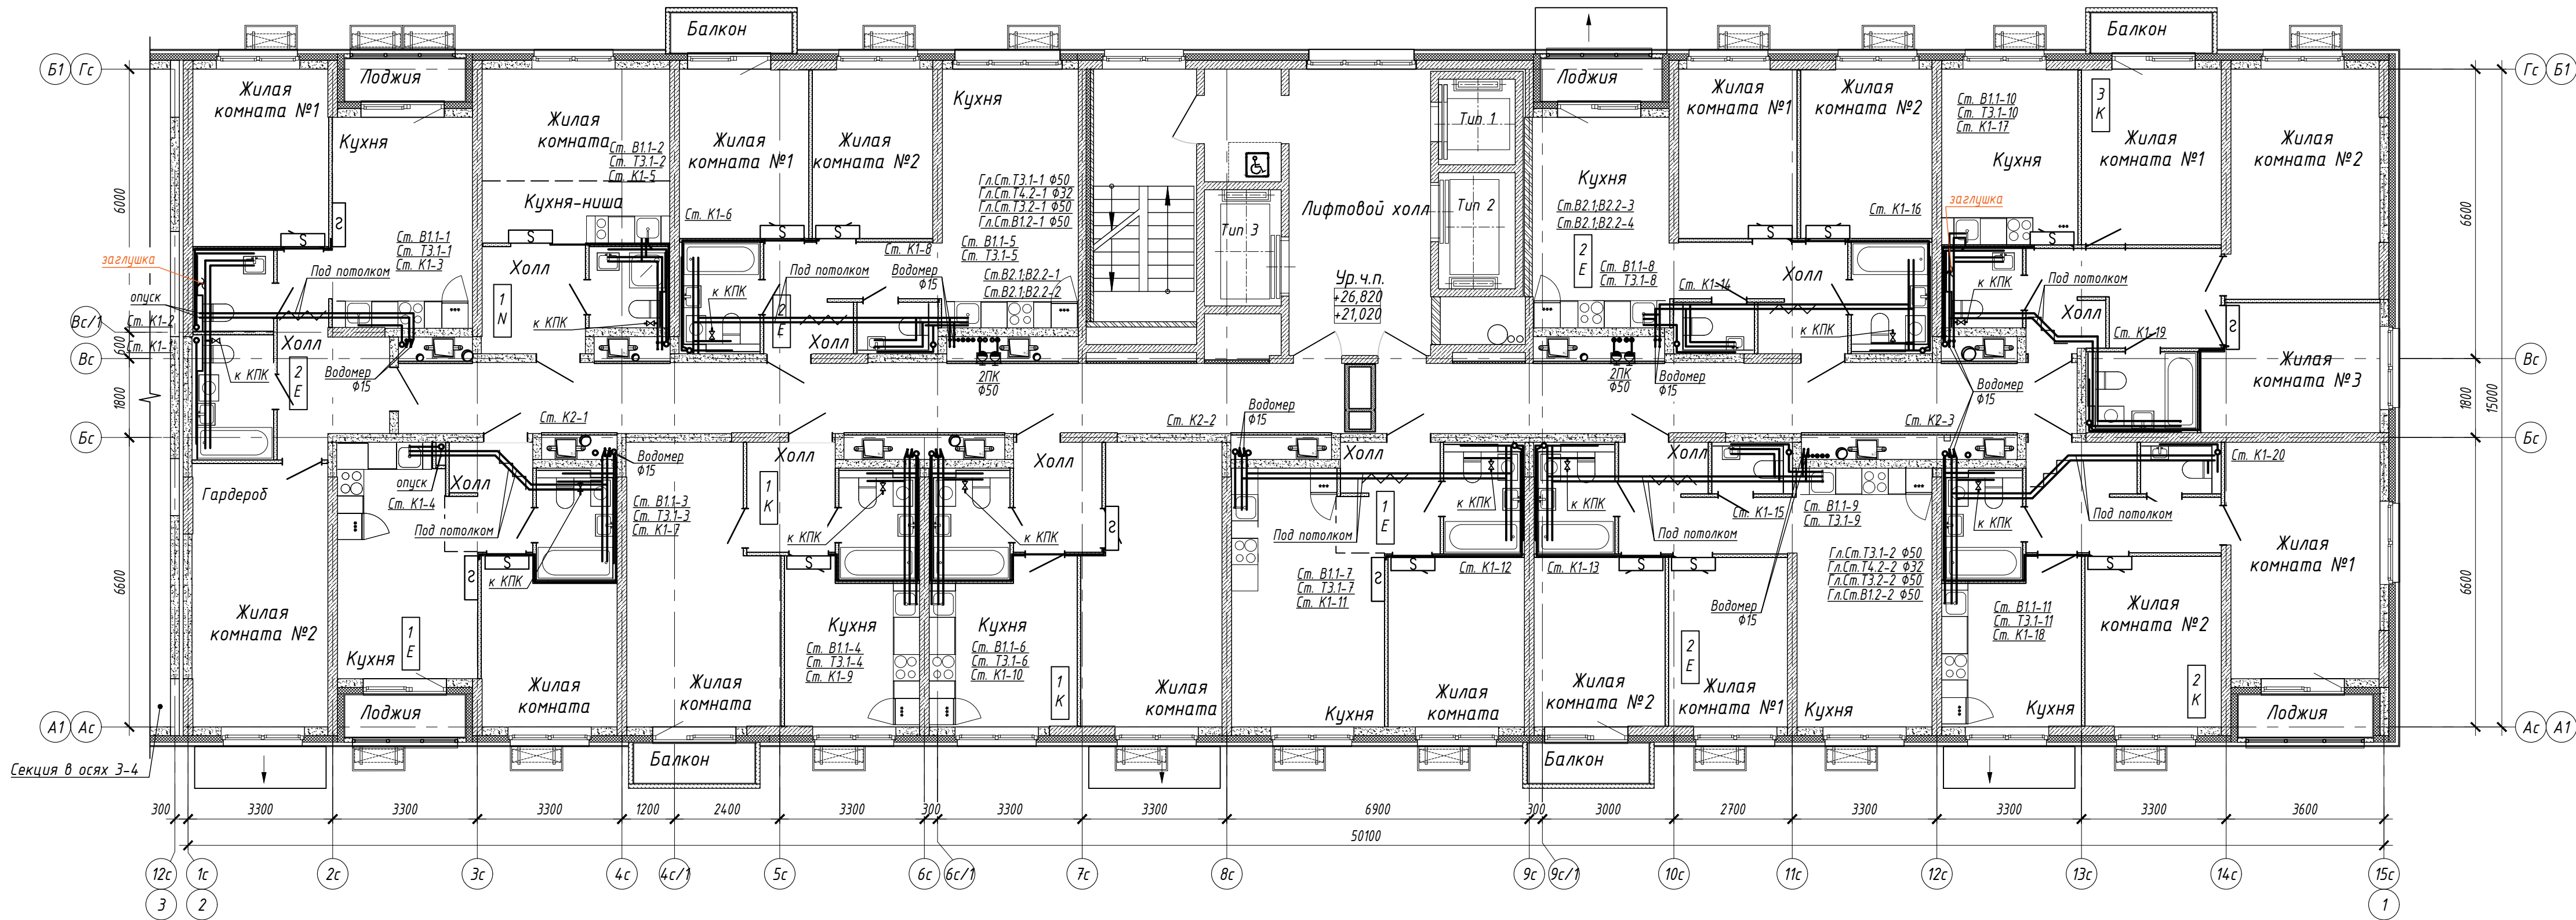

1. Стойки холодного водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
2. Стойки горячего водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых армированных стекловолоконных труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
3. Стойки противопожарного водоснабжения приняты из труб стальных пряношовных по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм; подводы к пожарным кранам принять диаметром 57х3,5мм;
4. Подводки холодной воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой неармированной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
5. Подводки горячей воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой армированной стекловолоконной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
6. Трубы прокладываемые под потолок квартир приняты из сшитого полиэтилена диаметром 20х2,0мм по ГОСТ 32415-2013;
7. Стойки хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых раструбных канализационных труб диаметром 110 мм;
8. Стойки внутреннего водостока приняты из напорных ПВХ труб по ГОСТр 51613-2000.

						15144-ВК1-ГЧ			
						Жилой микрорайон. Корпус 12 с сетями, водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Секция в осях 1-2	Стадия	Лист	Листов
Разработана			Исхажанина	<i>Исхажанина</i>	06.06.18		Р	12	
Проверил			Радченко	<i>Радченко</i>	06.06.18				
Нач.отд.			Лобашова	<i>Лобашова</i>	06.06.18				
Н. контр.			Радченко	<i>Радченко</i>	06.06.18	План 8,10 этажа с сетями водоснабжения и канализации	 ОП ООО "ПИК-Проект" г.Новороссийск		


Согласовано:	
Взам. инв. М.	
Подп. и дата	
Инв. М. подл.	

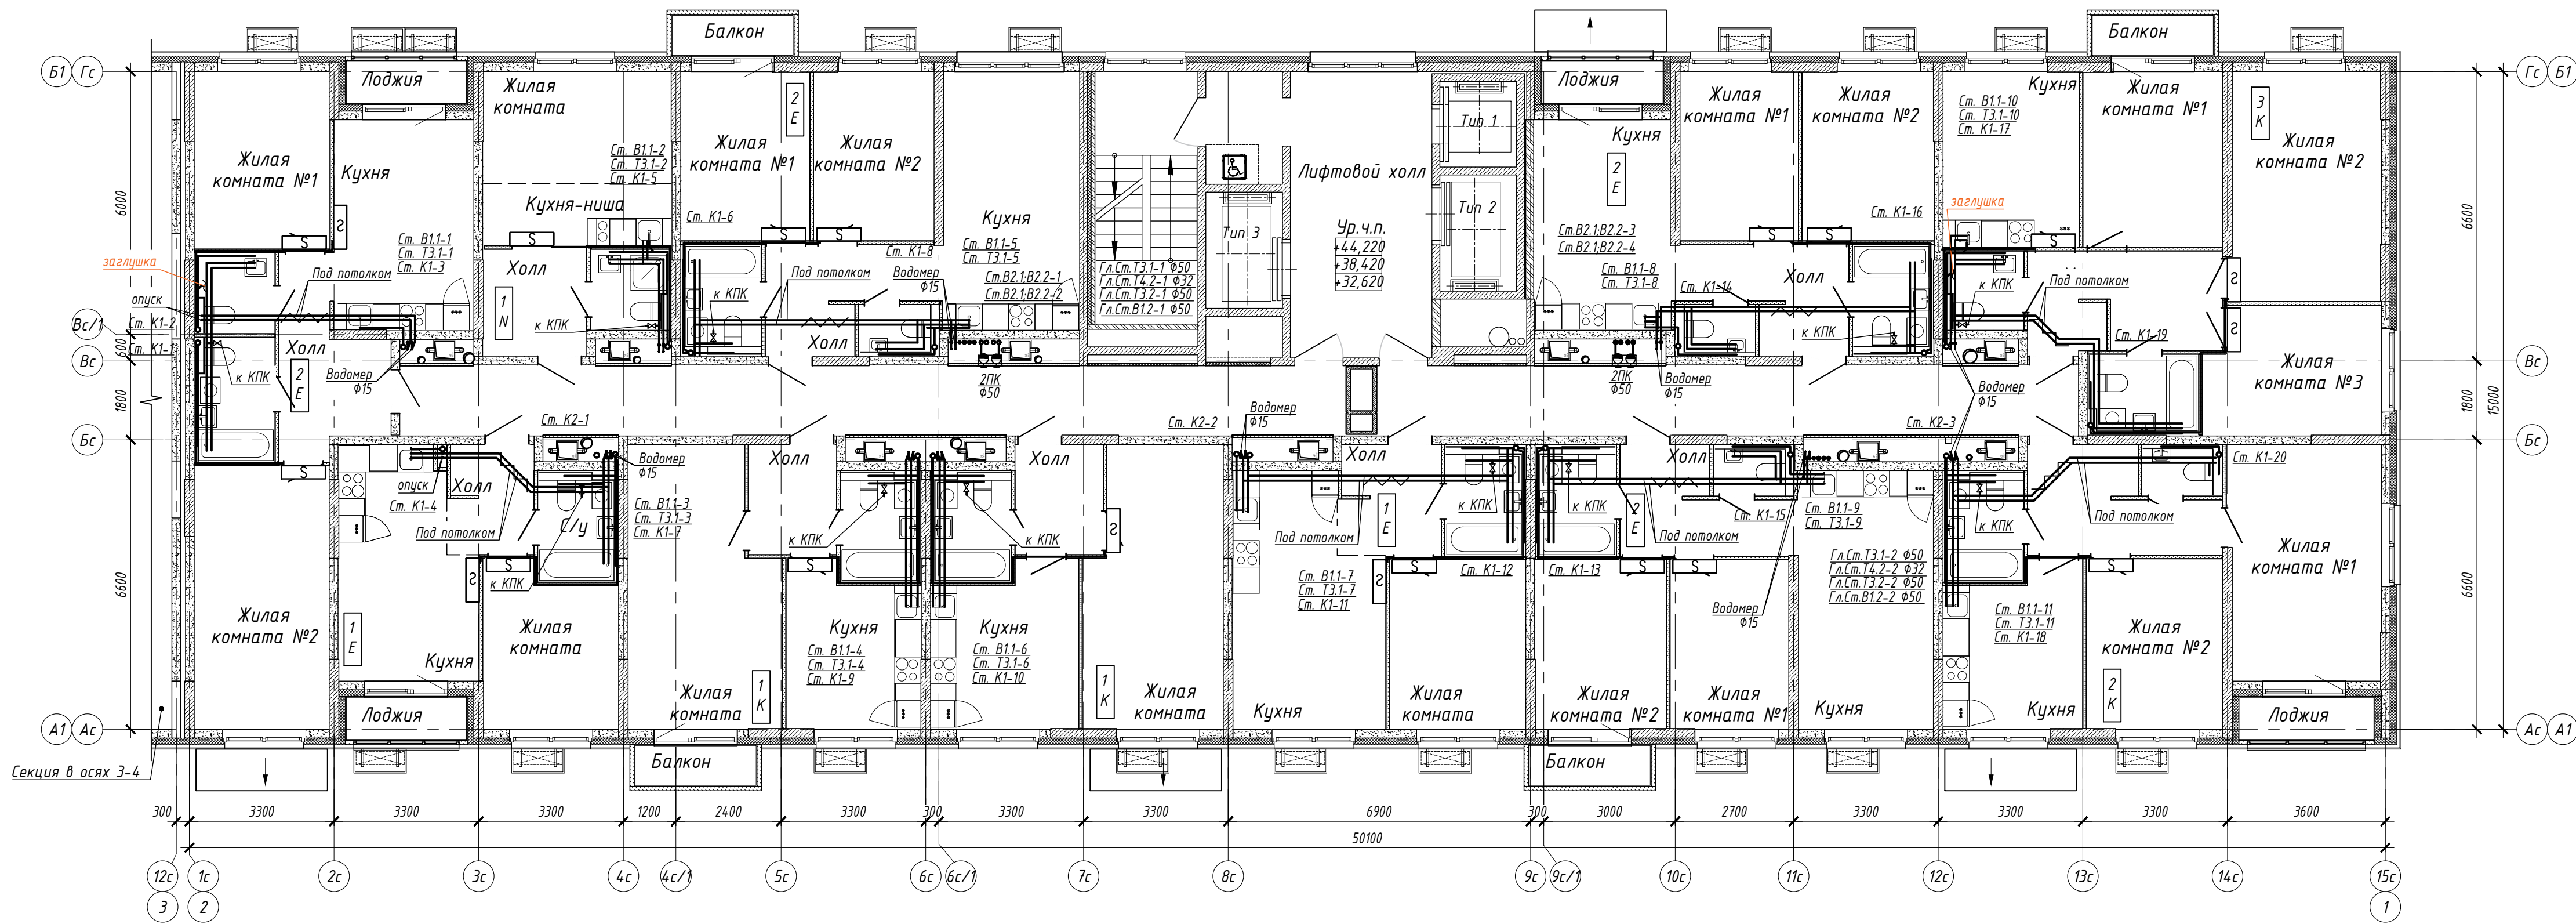

1. Стойки холодного водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
2. Стойки горячего водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых армированных стекловолокном труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
3. Стойки противопожарного водоснабжения приняты из труб стальных пряшовных по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм; подводы к пожарным кранам принять диаметром 57х3,5мм;
4. Подводы холодной воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой неармированной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
5. Подводы горячей воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой армированной стекловолокном трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
6. Трубы прокладываемые под потолком квартир приняты из сшитого полиэтилена диаметром 20х2,0мм по ГОСТ 32415-2013;
7. Стойки хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых раструбных канализационных труб диаметром 110 мм;
8. Стойки внутреннего водостока приняты из напорных ПВХ труб по ГОСТр 51613-2000.

						15144-ВК1-ГЧ			
						Жилой микрорайон. Корпус 12 с сетями, водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 11			
Изм.	Кол.ч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Секция в осях 1-2	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Исъяжанина		<i>Исъяжанина</i>	06.06.18		Р	13	
Проверил		Радченко		<i>Радченко</i>	06.06.18				
Нач.отд.		Лобашова		<i>Лобашова</i>	06.06.18	План 12,14 этажа с сетями водоснабжения и канализации	 ОП ООО "ПИК-Проект" г.Новосибирск		
Н. контр.		Радченко		<i>Радченко</i>	06.06.18				

Формат А3х3

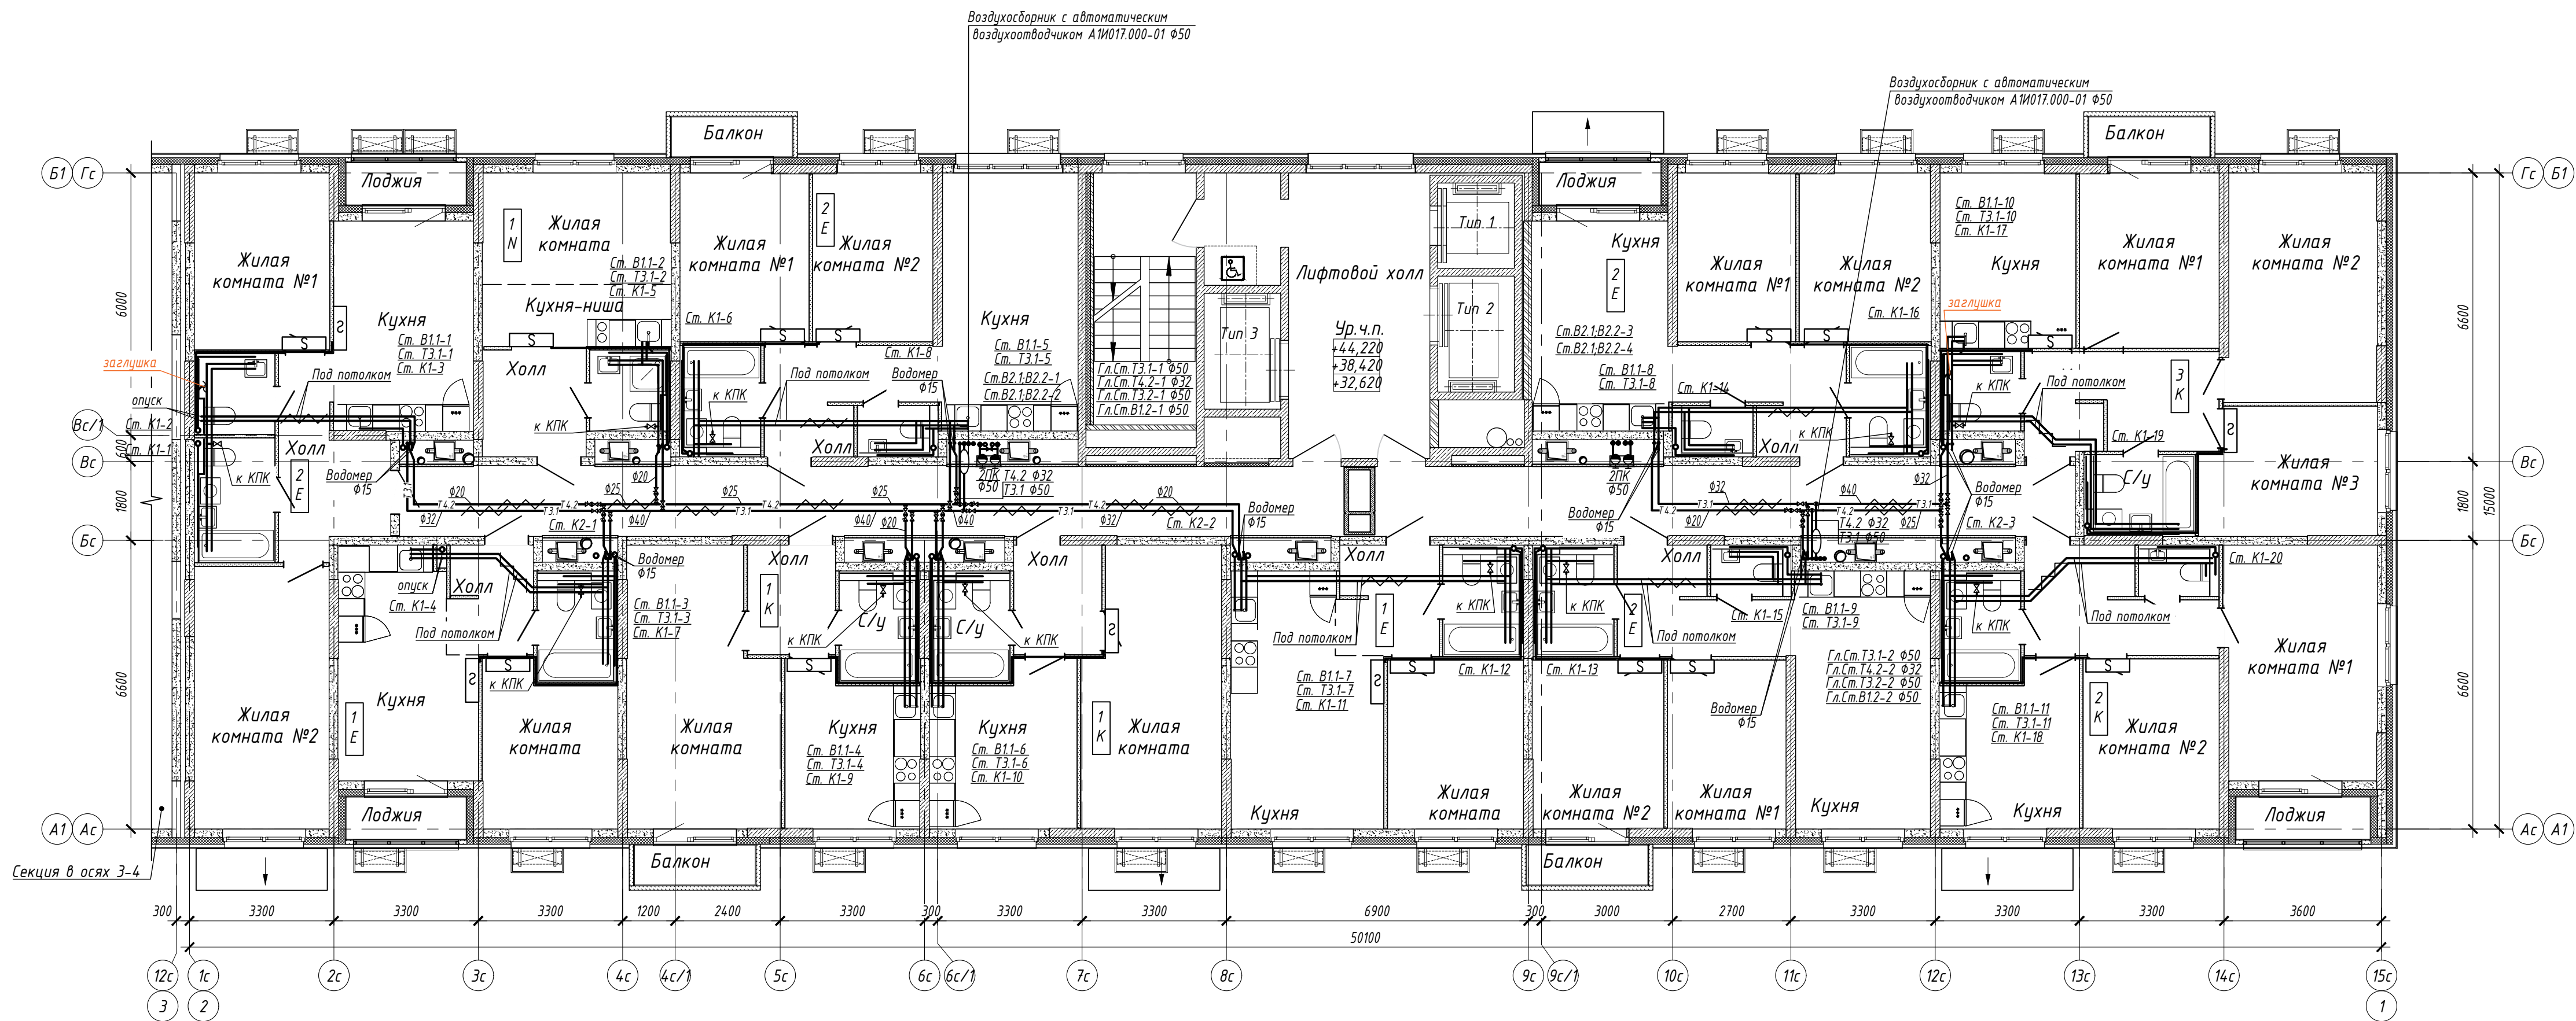


1. Стойки холодного водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
2. Стойки горячего водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых армированных стекловолоконных труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
3. Стойки противопожарного водоснабжения приняты из труб стальных прямошовных по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм; подводы к пожарным кранам принять диаметром 57х3,5мм;
4. Подводы холодной воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой неармированной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
5. Подводы горячей воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой армированной стекловолоконной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
6. Трубы прокладываемые под потолком квартир приняты из сшитого полиэтилена диаметром 20х2,0мм по ГОСТ 32415-2013;
7. Стойки хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых расструдных канализационных труб диаметром 110 мм;
8. Стойки внутреннего водостока приняты из напорных ПВХ труб по ГОСТр 51613-2000.

						15144-ВК1-ГЧ			
						Жилой микрорайон. Корпус 12 с сетями, водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 11			
Изм.	Кол.ч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Секция в осях 1-2	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Исъяжанина		<i>Исъяжанина</i>	06.06.18		Р	14	
Проверил		Радченко		<i>Радченко</i>	06.06.18				
Нач.отд.		Лобашова		<i>Лобашова</i>	06.06.18				
Н. контр.		Радченко		<i>Радченко</i>	06.06.18	План 16 этажа с сетями водоснабжения и канализации	 ОП ООО "ПИК -Проект" г.Новосибирск		


Согласовано:	
И.И.И.	
Взам. инж. И.	
Подп. и дата	
И.И.И.	

Согласовано:	
Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

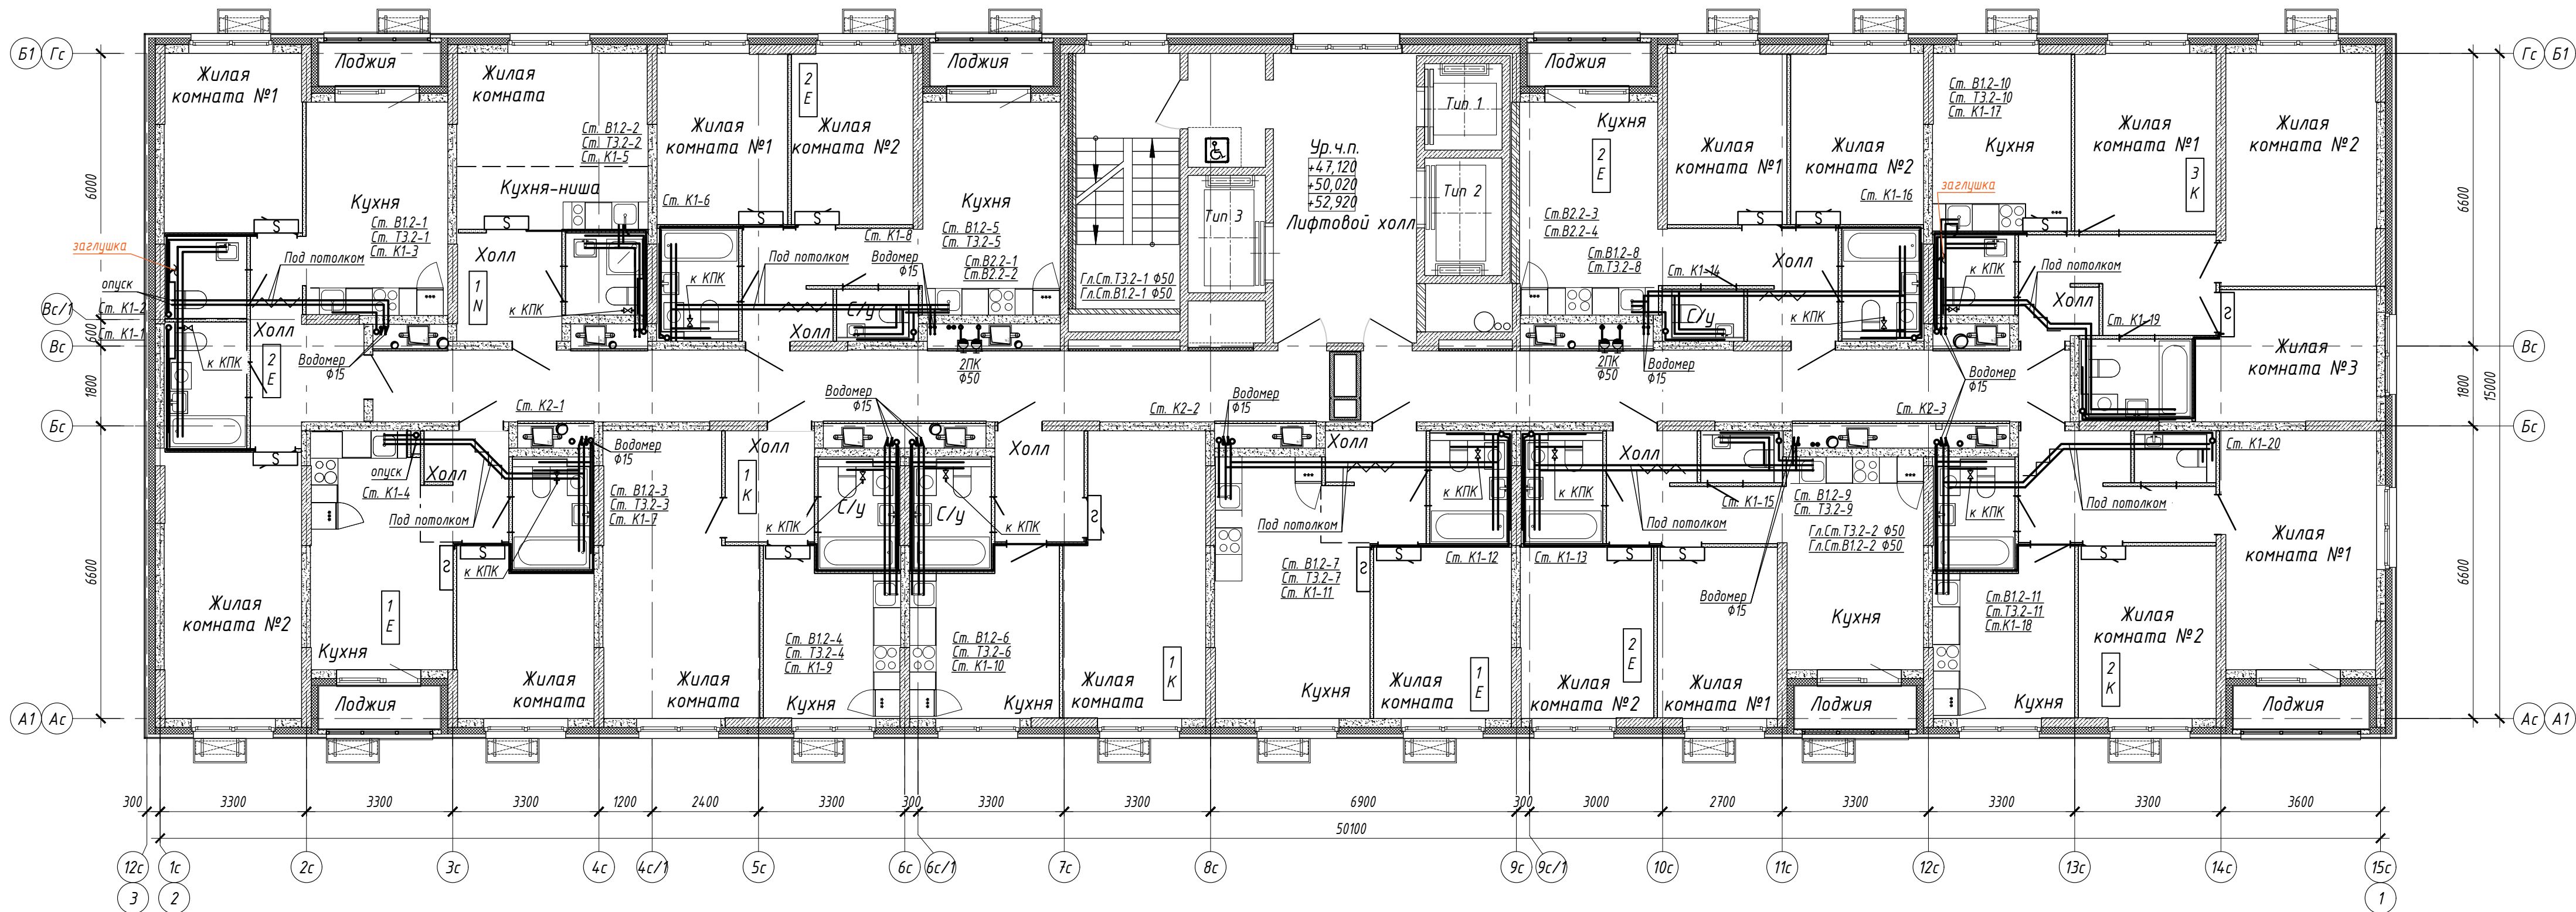


1. Стояки холодного водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
2. Стояки горячего водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых армированных стекловолокном труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
3. Стояки противопожарного водоснабжения приняты из труб стальных прямошовных по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм, подводы к пожарным кранам приняты диаметром 57х3,5мм;
4. Подводы холодной воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой неармированной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
5. Подводы горячей воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой армированной стекловолокном трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
6. Трубы прокладываемые под потолком квартир приняты из сшитого полиэтилена диаметром 20х2,0мм по ГОСТ 32415-2013;
7. Стояки хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых распробных канализационных труб диаметром 110 мм;
8. Стояки внутреннего водостока приняты из напорных ПВХ труб по ГОСТр 51613-2000.

15144-ВК1-ГЧ					
Жилой микрорайон. Корпус 12 с сетями, водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 11					
Изм. Кол.ч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Секция в осях 1-2
Разработал	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	06.06.18	
Проверил	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	06.06.18	Р
Нач. отд.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	06.06.18	План 17,18 этажа с сетями водоснабжения и канализации
И. контр.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.	06.06.18	
ОП ООО "ПИК-Проект" г.Новосибирск					Формат А3х3

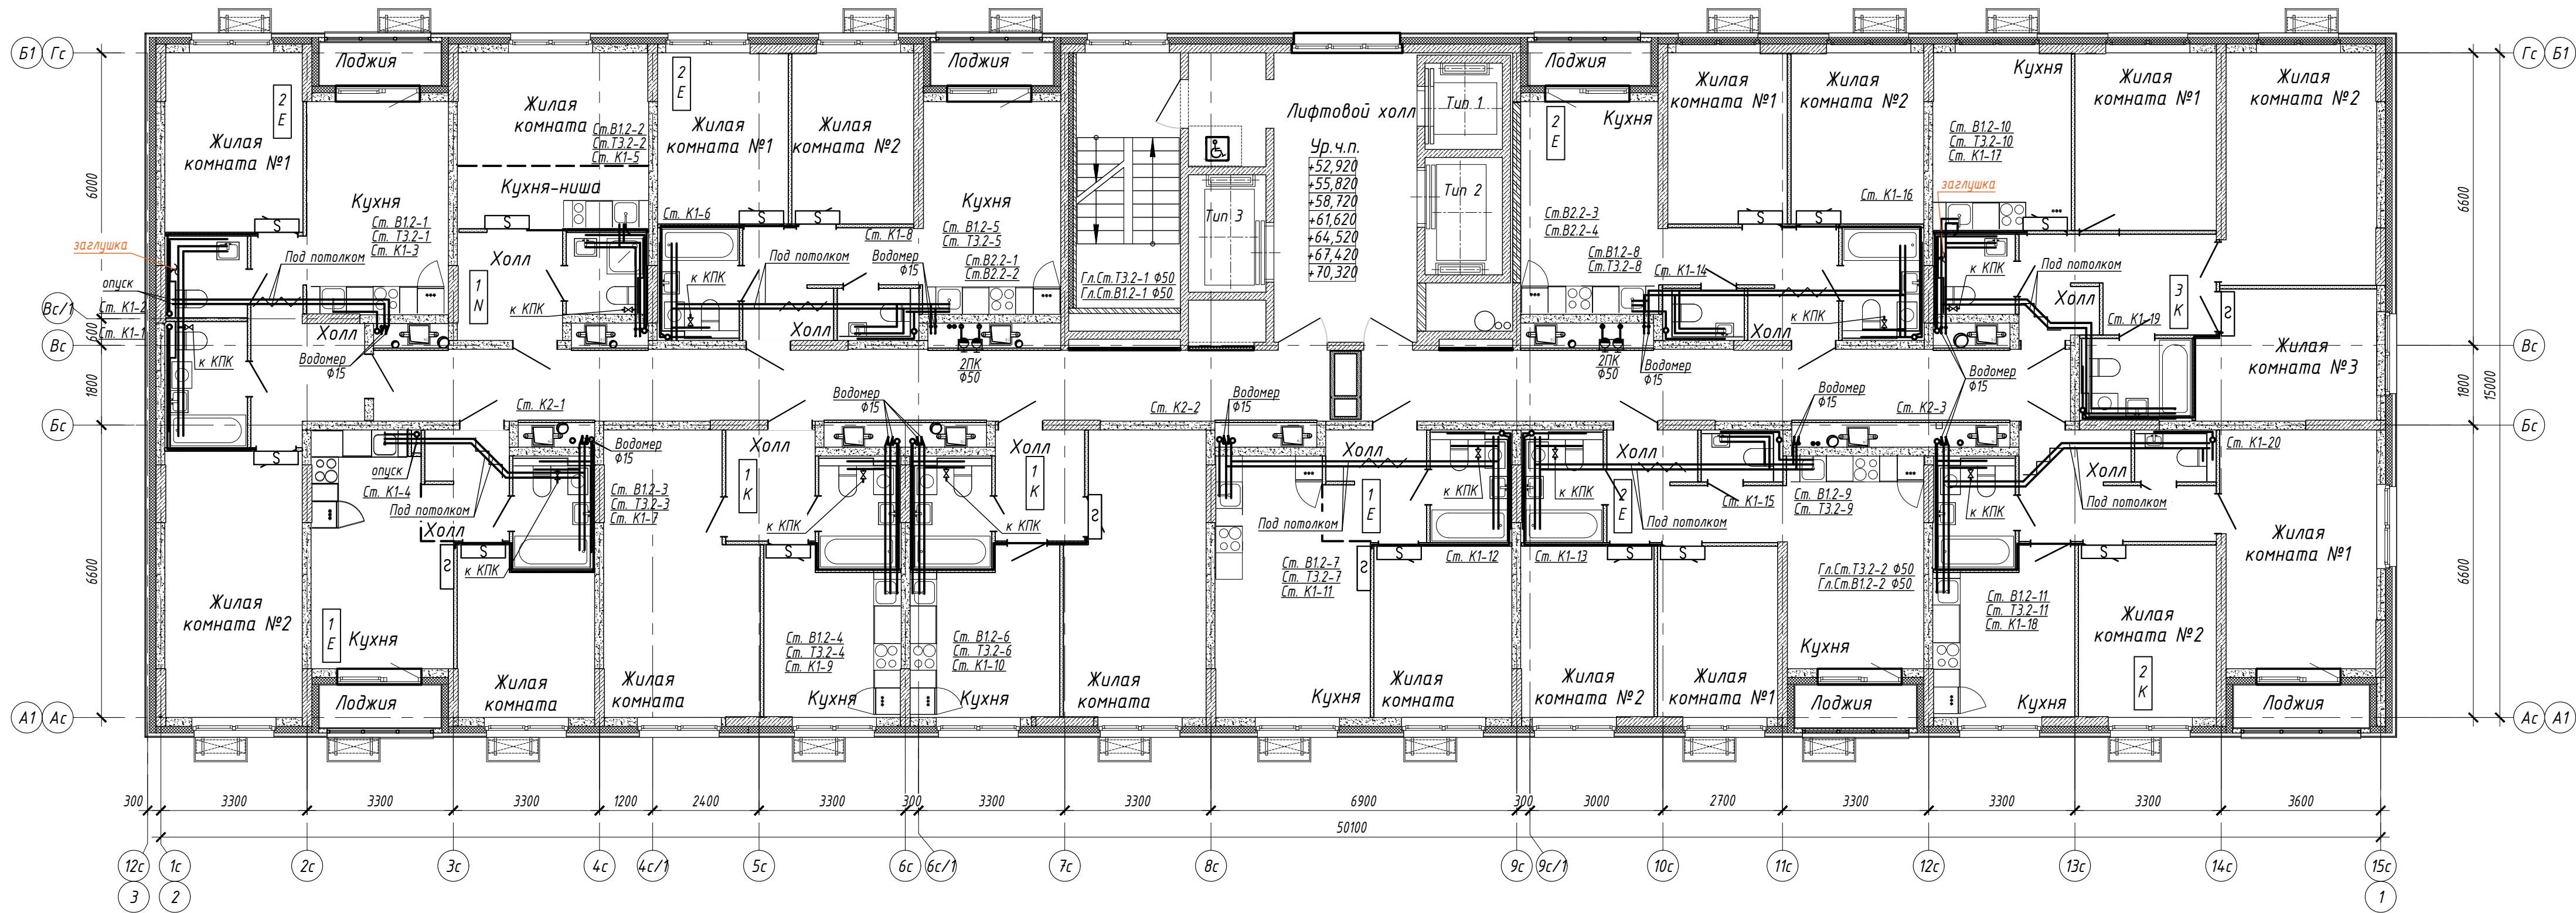

1. Стояки холодного водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
2. Стояки горячего водоснабжения жилого дома приняты из полипропиленовых армированных стекловолокном труб по ГОСТ 32415-2013 диаметром 40х6,7мм;
3. Стояки противопожарного водоснабжения приняты из труб стальных прямошовных по ГОСТ 10704-91 диаметром 76х3,5 мм; подводы к пожарным кранам принять диаметром 57х3,5мм;
4. Подводки холодной воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой неармированной трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
5. Подводки горячей воды к сантехническим приборам приняты из полипропиленовой армированной стекловолокном трубы PPR PN20 (20х3,4 мм);
6. Трубы прокладываемые под потолком квартир приняты из сшитого полиэтилена диаметром 20х2,0мм по ГОСТ 32415-2013;
7. Стояки хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропиленовых раструбных канализационных труб диаметром 110 мм;
8. Стояки внутреннего водостока приняты из напорных ПВХ труб по ГОСТр 51613-2000.

15144-ВК1-ГЧ					
Жилой микрорайон. Корпус 12 с сетями, водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Второй этап строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 11					
Изм. Кол.ч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Секция в осях 1-2
Разработчик	И. док.	И. док.	И. док.	И. док.	
Проверил	И. док.	И. док.	И. док.	И. док.	Р
Нач. отд.	И. док.	И. док.	И. док.	И. док.	План 19-24 этажа с сетями водоснабжения и канализации
И. контр.	И. док.	И. док.	И. док.	И. док.	
ОП ООО "ПИК-Проект" г.Новороссийск					Формат А3х3

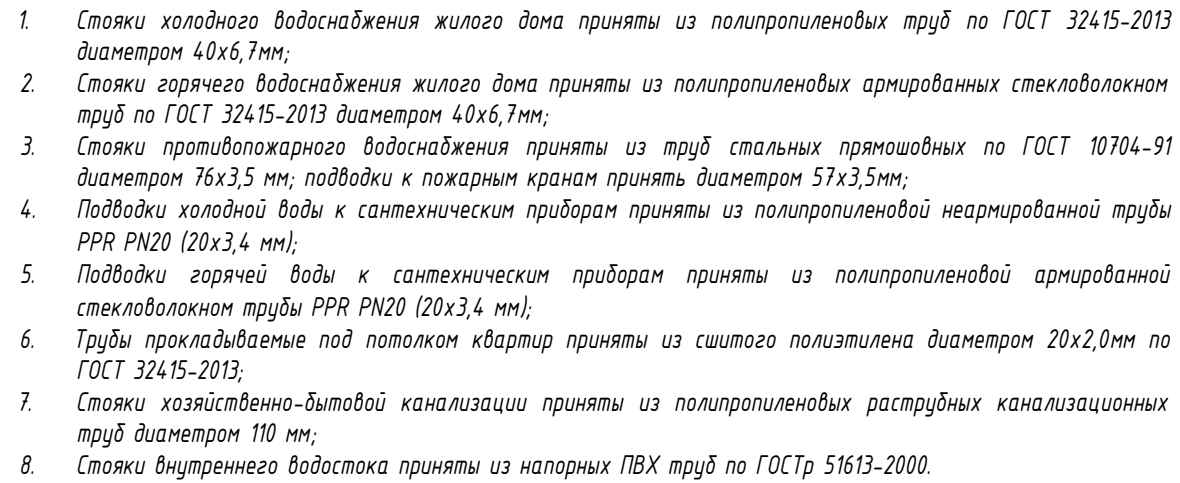

					<i>1514-БК1-ГЧ</i>
					Жилой микрорайон. Корпус 12 с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сеть, с сетью электроснабжения и лифтовой канализации. Второй этап строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 11
<i>Изм.</i>	<i>Колич.</i>	<i>Лист N док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	
<i>Разработал:</i>		<i>Степанюхина</i>	<i>[подпись]</i>	06.06.18	<i>Студия</i>
<i>Проверил:</i>		<i>Радченко</i>	<i>[подпись]</i>	06.06.18	<i>Лист</i>
Секция в осях 1-2					<i>Листов</i>
					P 17
<i>Нач. отд.</i>		<i>Подашова</i>	<i>[подпись]</i>	06.06.18	
<i>Н. контр.</i>		<i>Радченко</i>	<i>[подпись]</i>	06.06.18	
План 25 этажа с сетями водоснабжения и канализации					ОП ООО "ПИК - Проект" г.Новоарсыйск

Инв. N подл.