



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кат. помещения |
|---|--|-------------------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ ПАРКИНГА | | | |
| 1 | Лестница паркинга | 17.98 | |
| 2 | Тамбур-шлюз | 1.45 | |
| 3 | Венткамера подпора в тамбур-шлюзе | 13.97 | |
| итого: | | 33.40 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 4 | Коридор | 10.95 | |
| 5 | Тамбур-шлюз | 3.17 | |
| 6 | Тамбур-шлюз | 24.74 | |
| 7 | Помещение уборочного инвентаря | 4.90 | |
| 8 | Лифтовой холл | 13.36 | |
| 9 | Коридор | 7.86 | |
| 9а | Холл | 81.54 | |
| 10 | Тамбур | 11.59 | |
| 11 | Помещение для общедомовых коммуникаций | 9.91 | |
| 12 | Помещение теплогвала | 132.41 | |
| 126 | Лестница спуска в теплогвал | 8.03 | |
| итого: | | 308.46 | |
| ВЫСТАВОЧНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН №9 | | | |
| 13 | Тамбур | 9.28 | |
| 13а | Тамбур | 3.09 | |
| 14 | Выставочный зал | 239.83 | |
| 15 | Помещение предпродажной подготовки | 96.08 | |
| 16 | Санузел | 4.94 | |
| Всего помещений выставочного салона №9 | | 353.22 | |
| Общая площадь выставочного салона №9 | | 365.47 | |
| ВЫСТАВОЧНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН №10 | | | |
| 17 | Тамбур | 3.85 | |
| 18 | Выставочный зал | 135.64 | |
| 19 | Помещение предпродажной подготовки | 33.50 | |
| 20 | Санузел с мойкой уборочного инвентаря | 9.09 | |
| Всего помещений выставочного салона №10 | | 182.08 | |
| Общая площадь выставочного салона №10 | | 189.63 | |
| ВЫСТАВОЧНЫЙ САЛОН-МАГАЗИН №11 | | | |
| 21 | Тамбур | 4.02 | |
| 22 | Выставочный зал | 127.55 | |
| 23 | Санузел с мойкой уборочного инвентаря | 4.18 | |
| Всего помещений выставочного салона №11 | | 135.75 | |
| Общая площадь выставочного салона №11 | | 140.54 | |

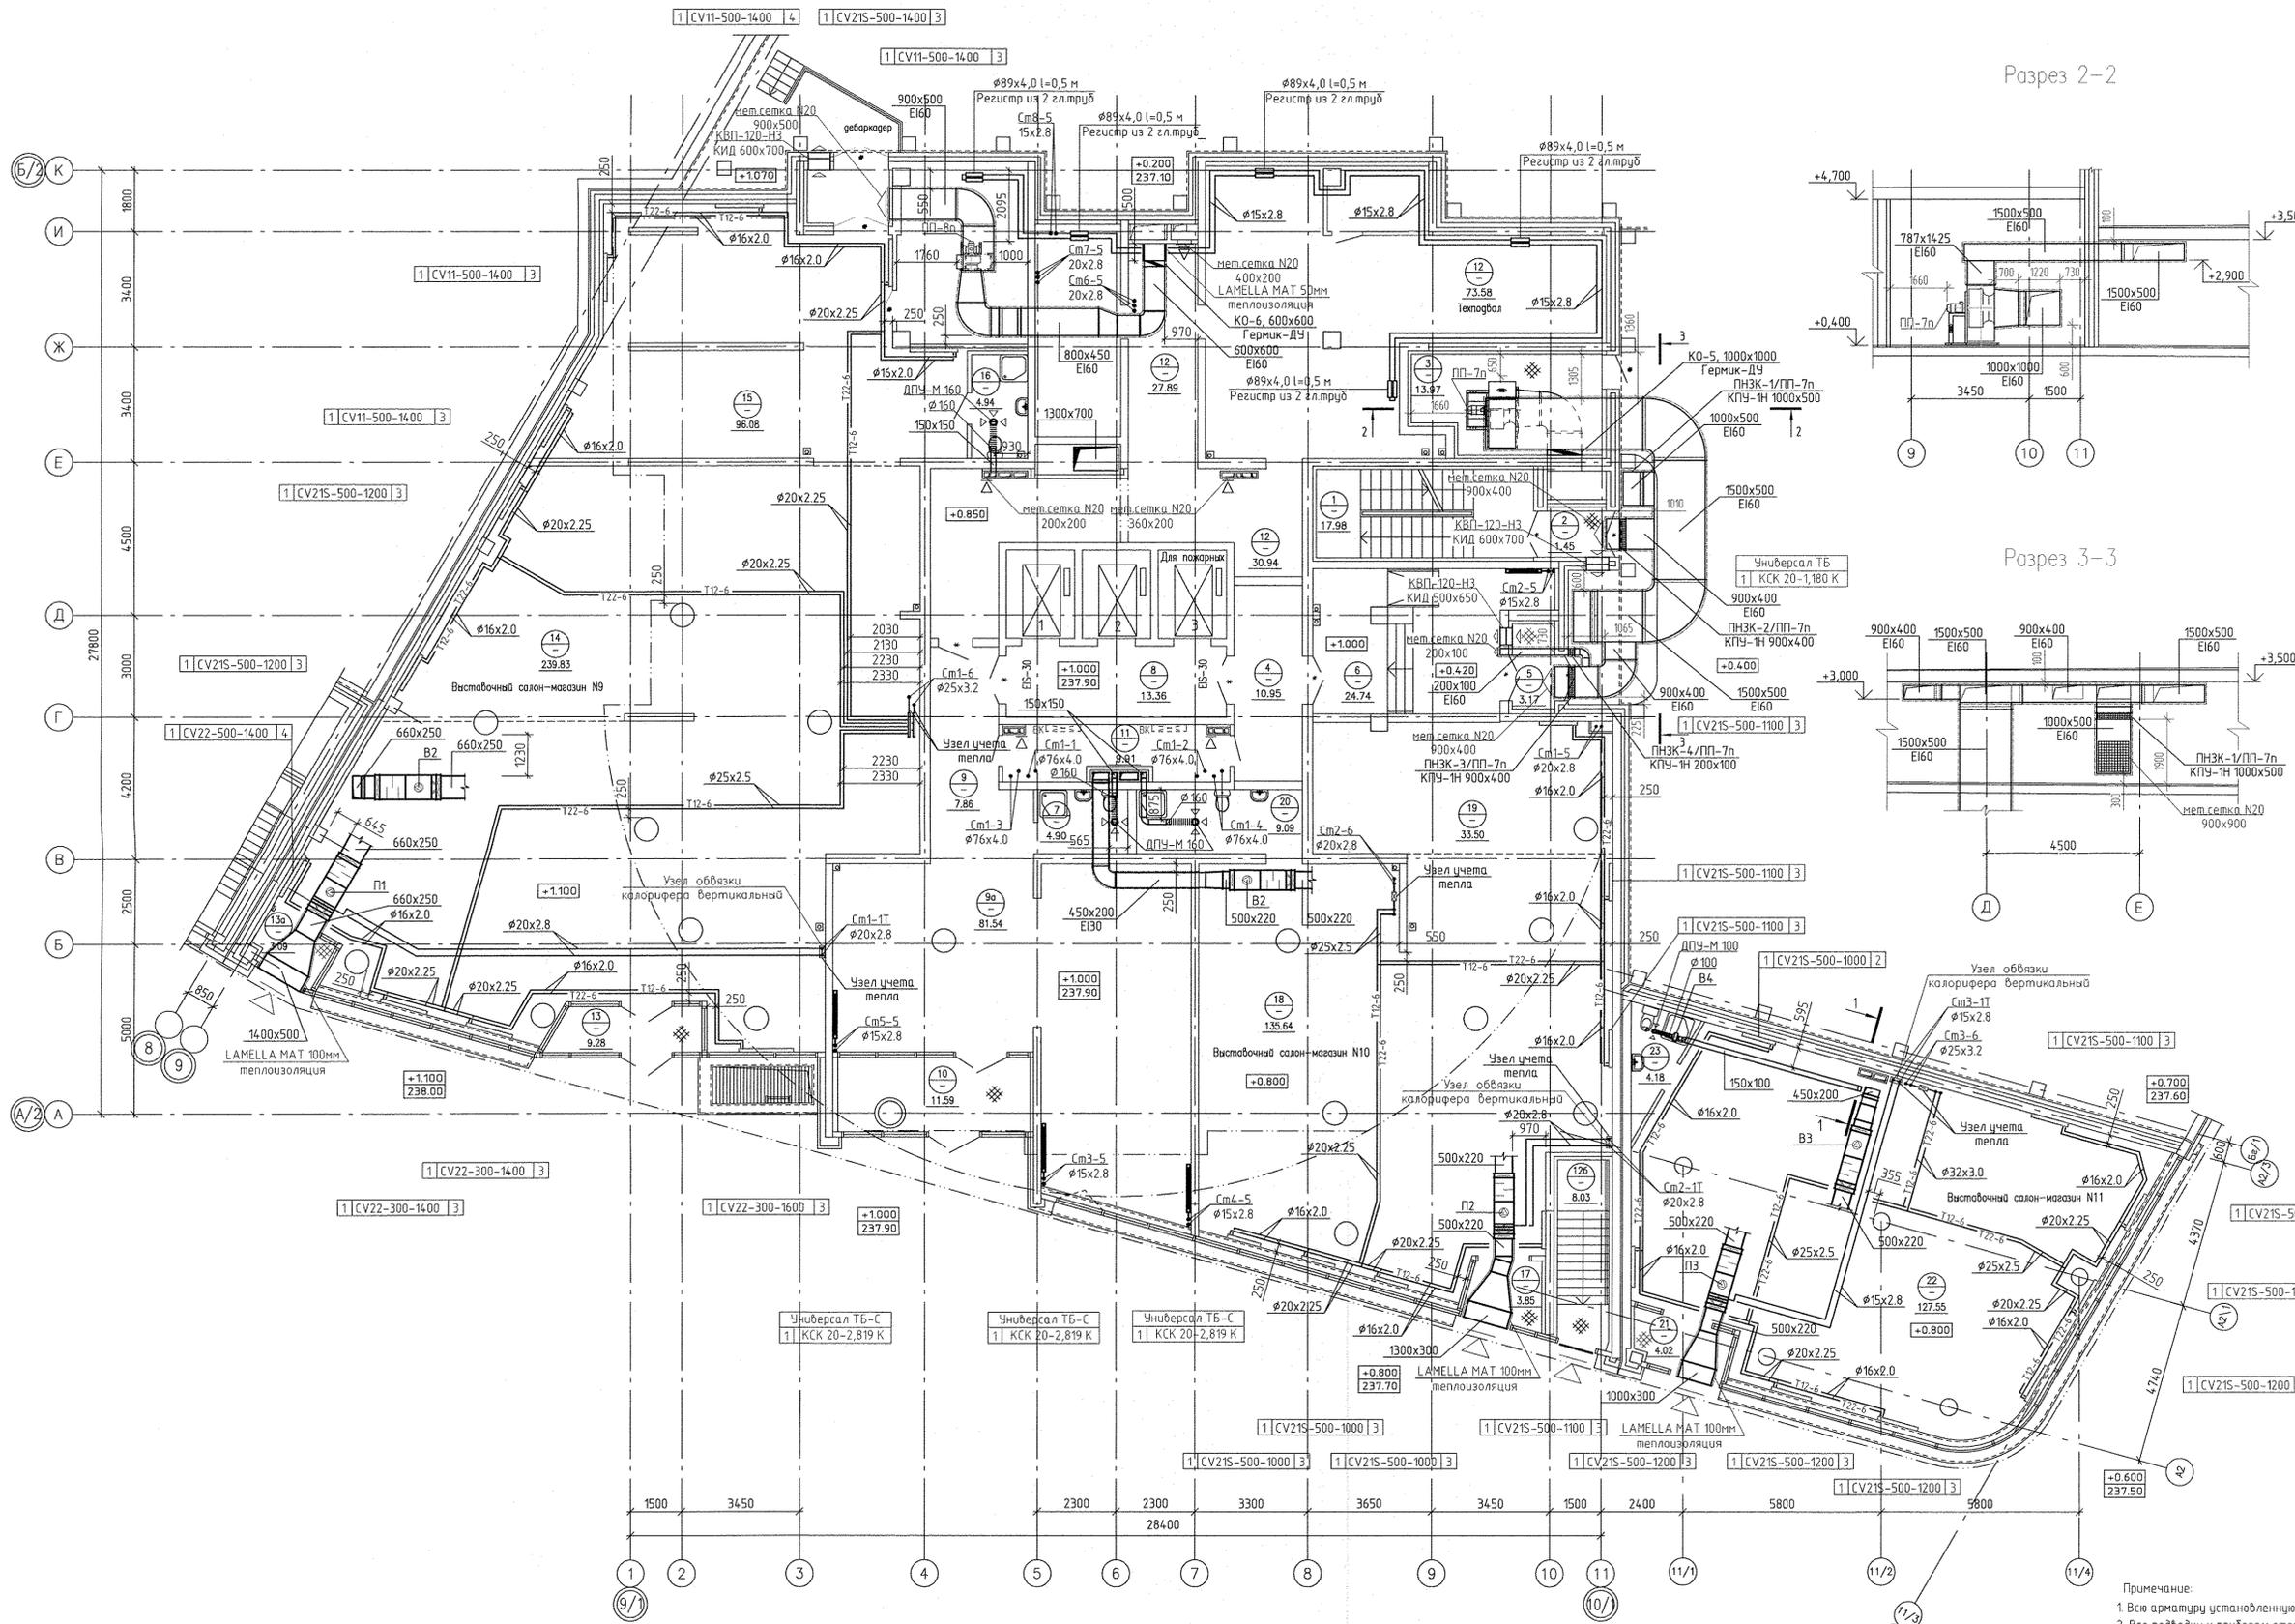


Разрез 2-2

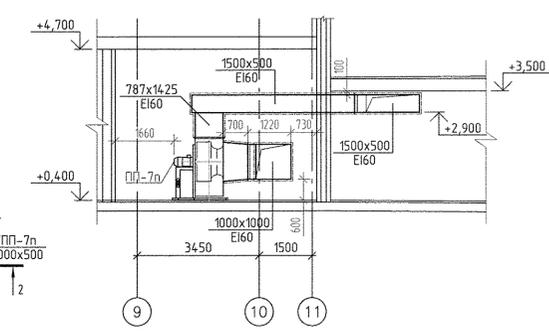

Разрез 3-3

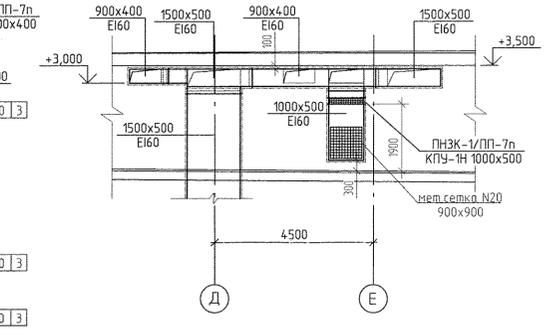

Разрез 1-1

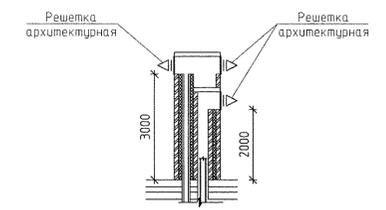



Примечание:
 1. Вся арматура установленная в системах отопления см. на схемах листы 23-28.
 2. Все подводы к приборам отопления "Ритмо" выполнять трубой металлопластиковой "Уралог МЛС" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.

| АП.052-010-0В | | | | | |
|--------------------------|---------|------|--------|---------|----------|
| Изм. | Кол.ч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Рахова | | | | 17.06.19 |
| Проверил | Пашаева | | | | 17.06.19 |
| Гл. спец. | Пашаева | | | | 17.06.19 |
| 27-этажный жилой дом N10 | | | | | |
| План 1-го этажа | | | | | |

Об.19
 Борошина
 Бушуева
 ЗП
 Каткова
 Алексеева
 В.м.ш.М.
 Пашаева
 М.И.И.п.р.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 | Кат. помещения |
|------------------------------|--|-------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 1 | Жилая комната | 144.16 | |
| 1а | Общая жилая комната с зоной кухни | 41.77 | |
| 2 | Кухня | 94.66 | |
| 3 | Прихожая | 63.11 | |
| 4 | Санузел | 36.24 | |
| 4а | Постирочная | 3.26 | |
| 5 | Лоджия | 6.87 | |
| 5а | Балкон | 8.30 | |
| Итого помещений квартир: | | 398.37 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Тамбур | 3.74 | |
| 7 | Вестибюль | 72.37 | |
| 8 | Коридор | 58.65 | |
| 9 | Лифтовой холл | 13.36 | |
| 10 | Помещение для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 11 | Электрощитовая | 24.00 | В4 |
| 12 | Тамбур | 1.88 | |
| 13 | Лестничная клетка | 13.71 | |
| Итого общедомовых помещений: | | 196.29 | |
| 14 | Лестница паркинга | 18.29 | |

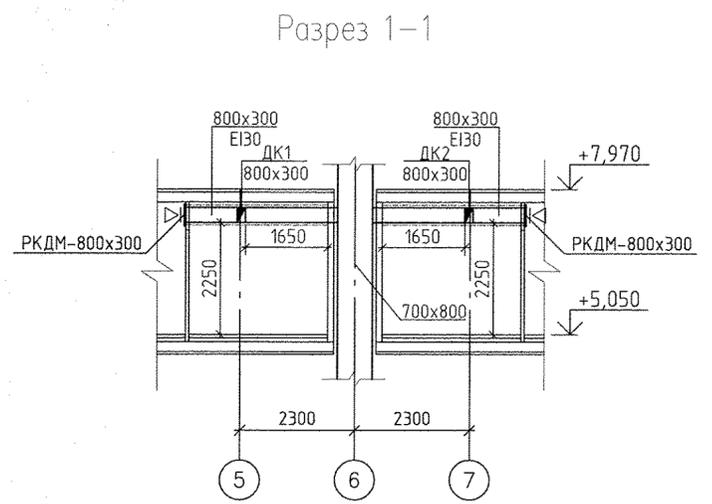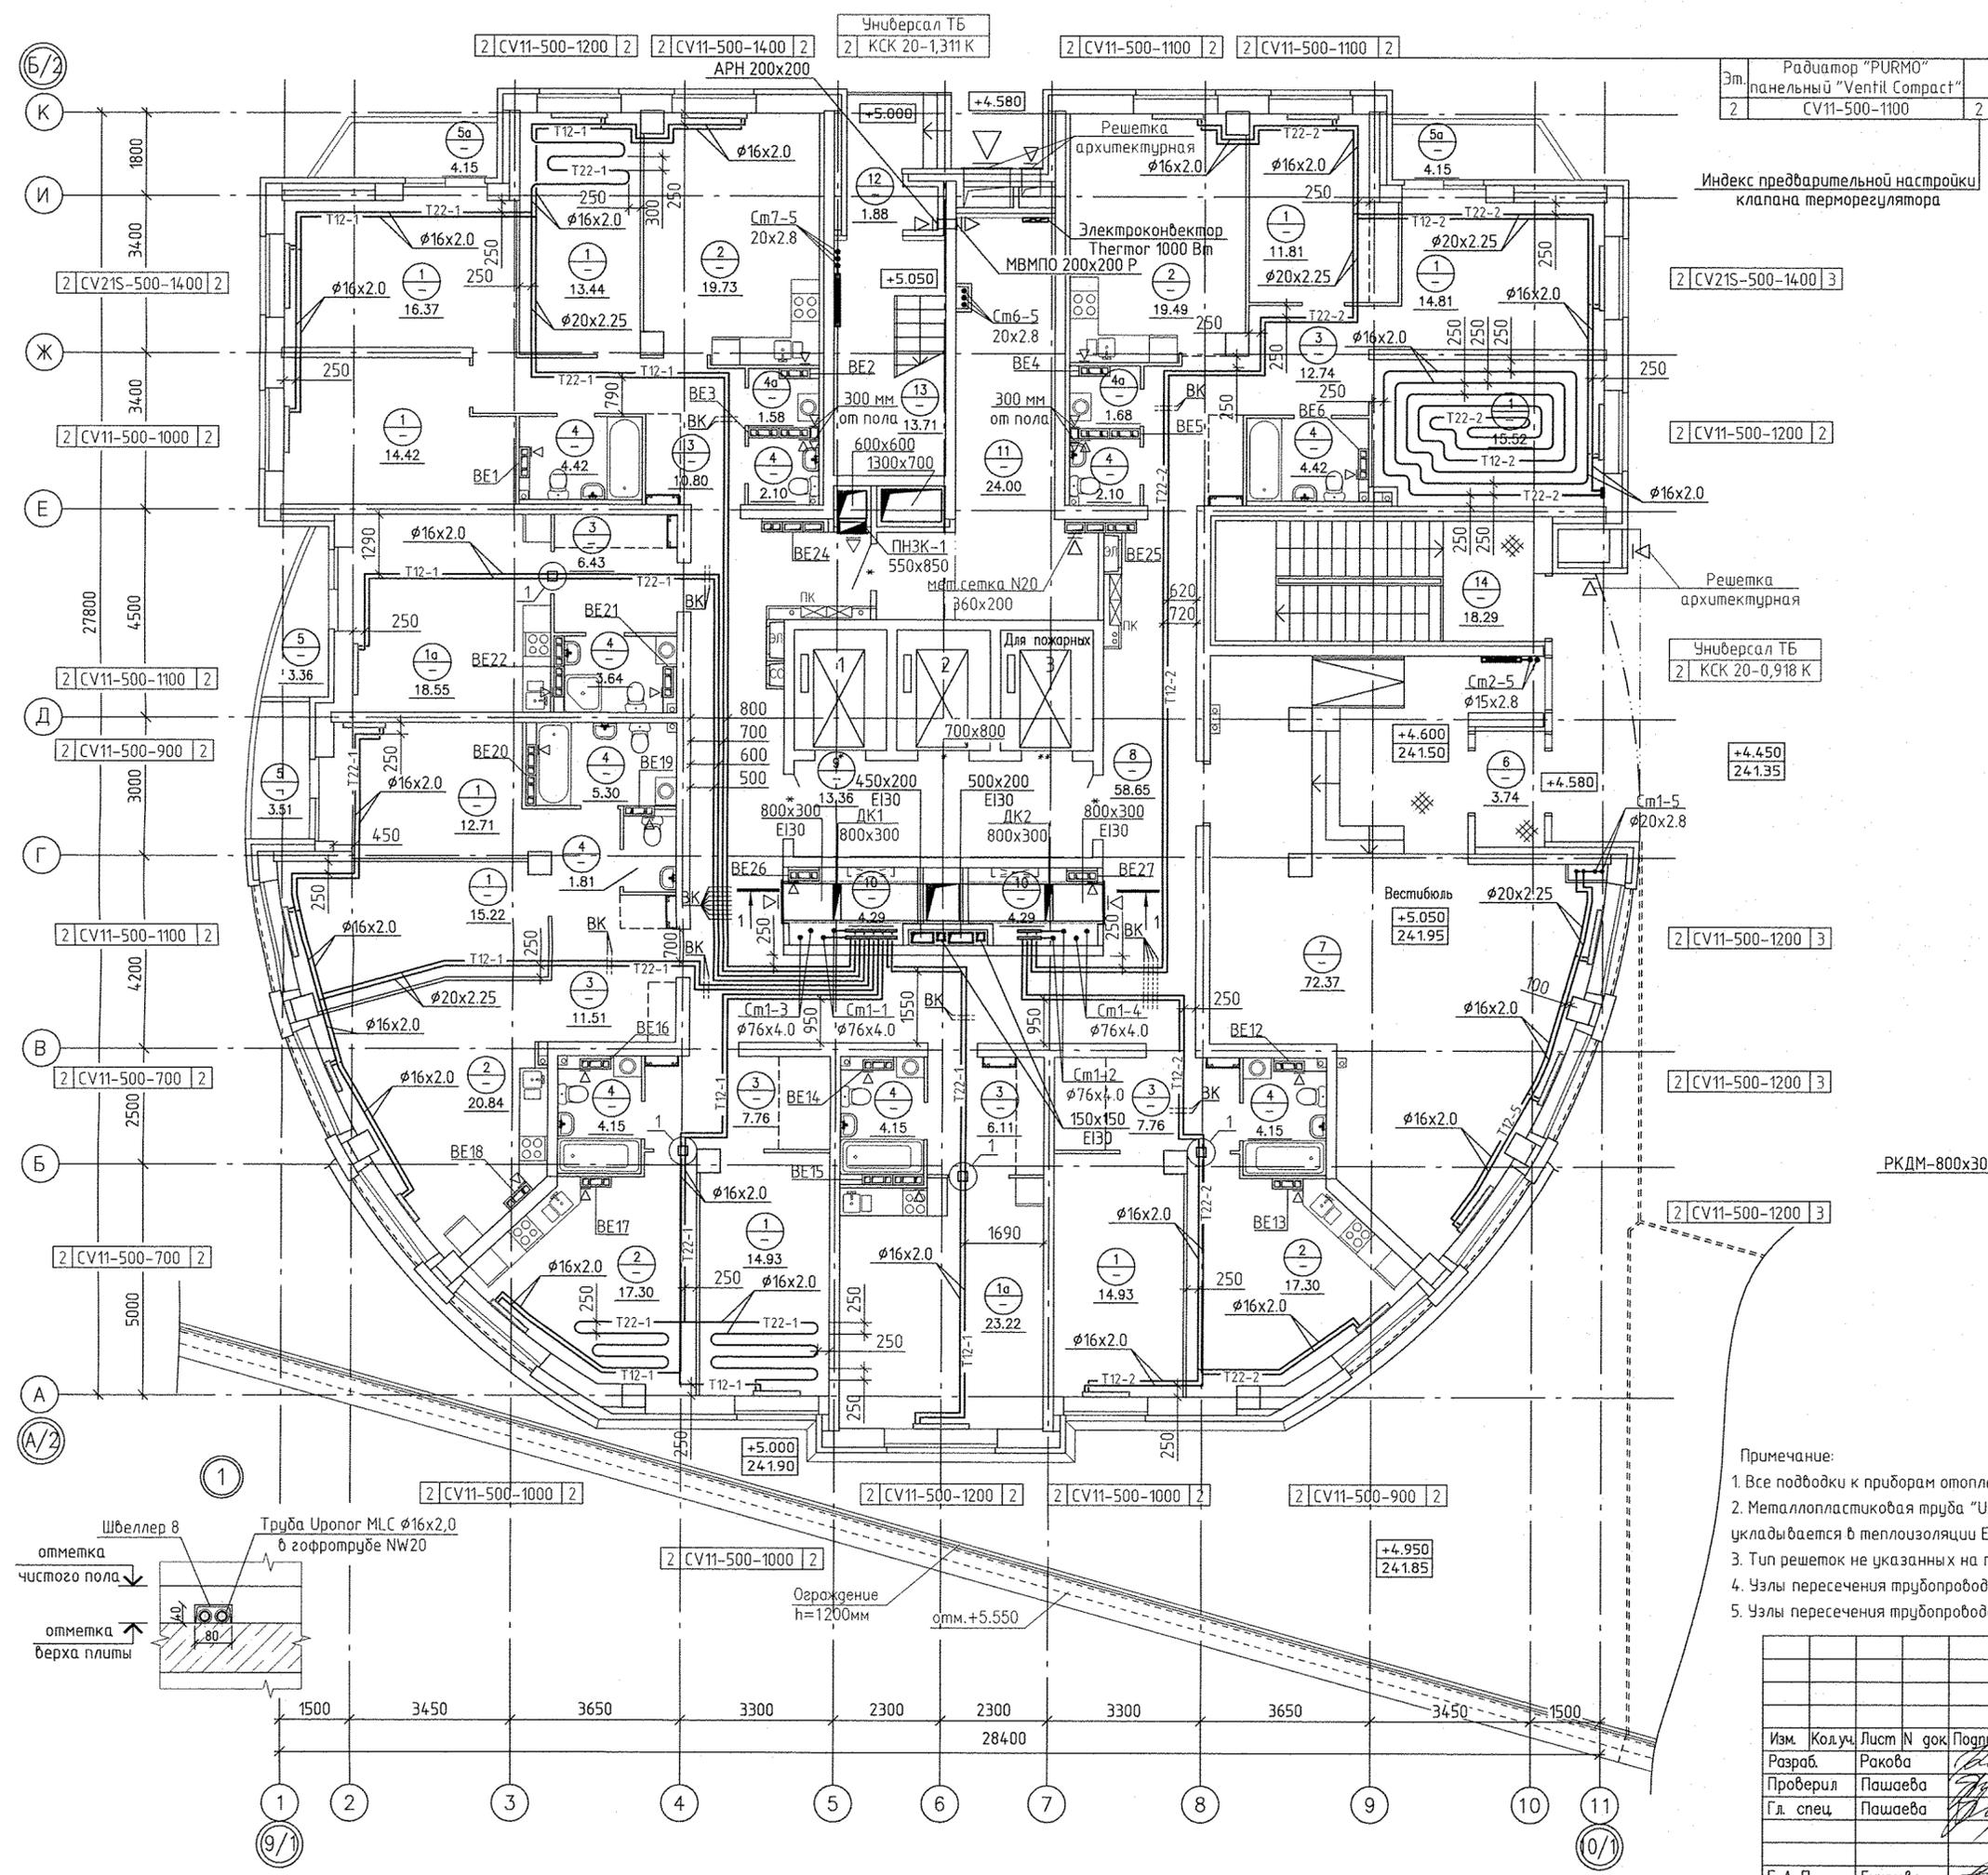

- Примечание:
1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Уролог МЛС" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 2. Металлопластиковая труба "Уролог МЛС", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см. на схеме лист 32.



| АПУ.052-010-0В | | | | | Стадия | Лист | Листов |
|--|---------|-------------|---------|----------|--------|------|--------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | | | | Р | 4 | 33 |
| Изм. | Колуч. | Лист N док. | Подпись | Дата | | | |
| Разраб. | Ракова | | | 17.06.19 | | | |
| Проверил | Пашаева | | | 17.06.19 | | | |
| Гл. спец. | Пашаева | | | 17.06.19 | | | |
| 27-этажный жилой дом N10 | | | | | | | |
| План 2-го этажа | | | | | | | |
| Г А П Бушуева | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------|-------|-------|
| 06.19 | Борогина | СС | 06.19 | 06.19 | 06.19 |
| Бушуева | Каткова | Алексеевко | | | |
| АП | ЭЛ | БК | | | |
| Инв.Н. подг. | Взам. инв.Н | | | | |
| Подпись и дата | | | | | |

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 | Кол. помещений |
|-----------------------------|--|-------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| | Итого: | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| | Итого летних помещений: | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78.67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0.88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| | Итого общедомовых помещений: | 122.9 | |
| | Итого помещений на этаж: | 638.28 | |

Разрез 1-1

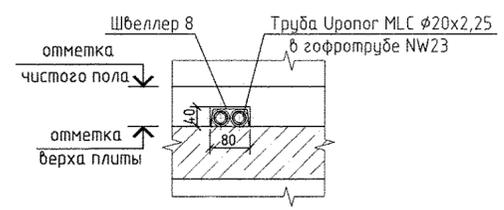
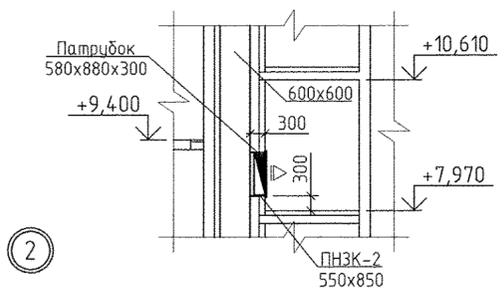


Примечание:

1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Уропог МЛС" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
2. Металлопластиковая труба "Уропог МЛС", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см. на схеме лист 32.


| | | |
|--|---------|-------------|
| АПУ.052-010-ОВ | | |
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист N док. |
| Разраб. | Ракова | 17.06.19 |
| Проверил | Пашаева | 17.06.19 |
| Гл. спец. | Пашаева | 17.06.19 |
| 27-этажный жилой дом N10 | | |
| Страница | Лист | Листов |
| Р | 5 | 33 |
| План 3-го этажа | | |
| АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | | |

| | | |
|-------------|-----------|--------------|
| 06.19 | Бородин | СС |
| 06.19 | Бушуева | АР |
| 06.19 | Каткова | ЭП |
| 06.19 | Алексеев | ВК |
| Ив.Н. подг. | Вав. ив.Н | Полп. и дата |

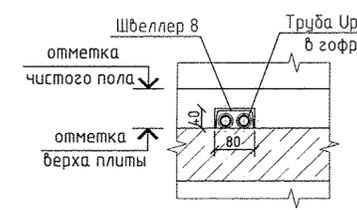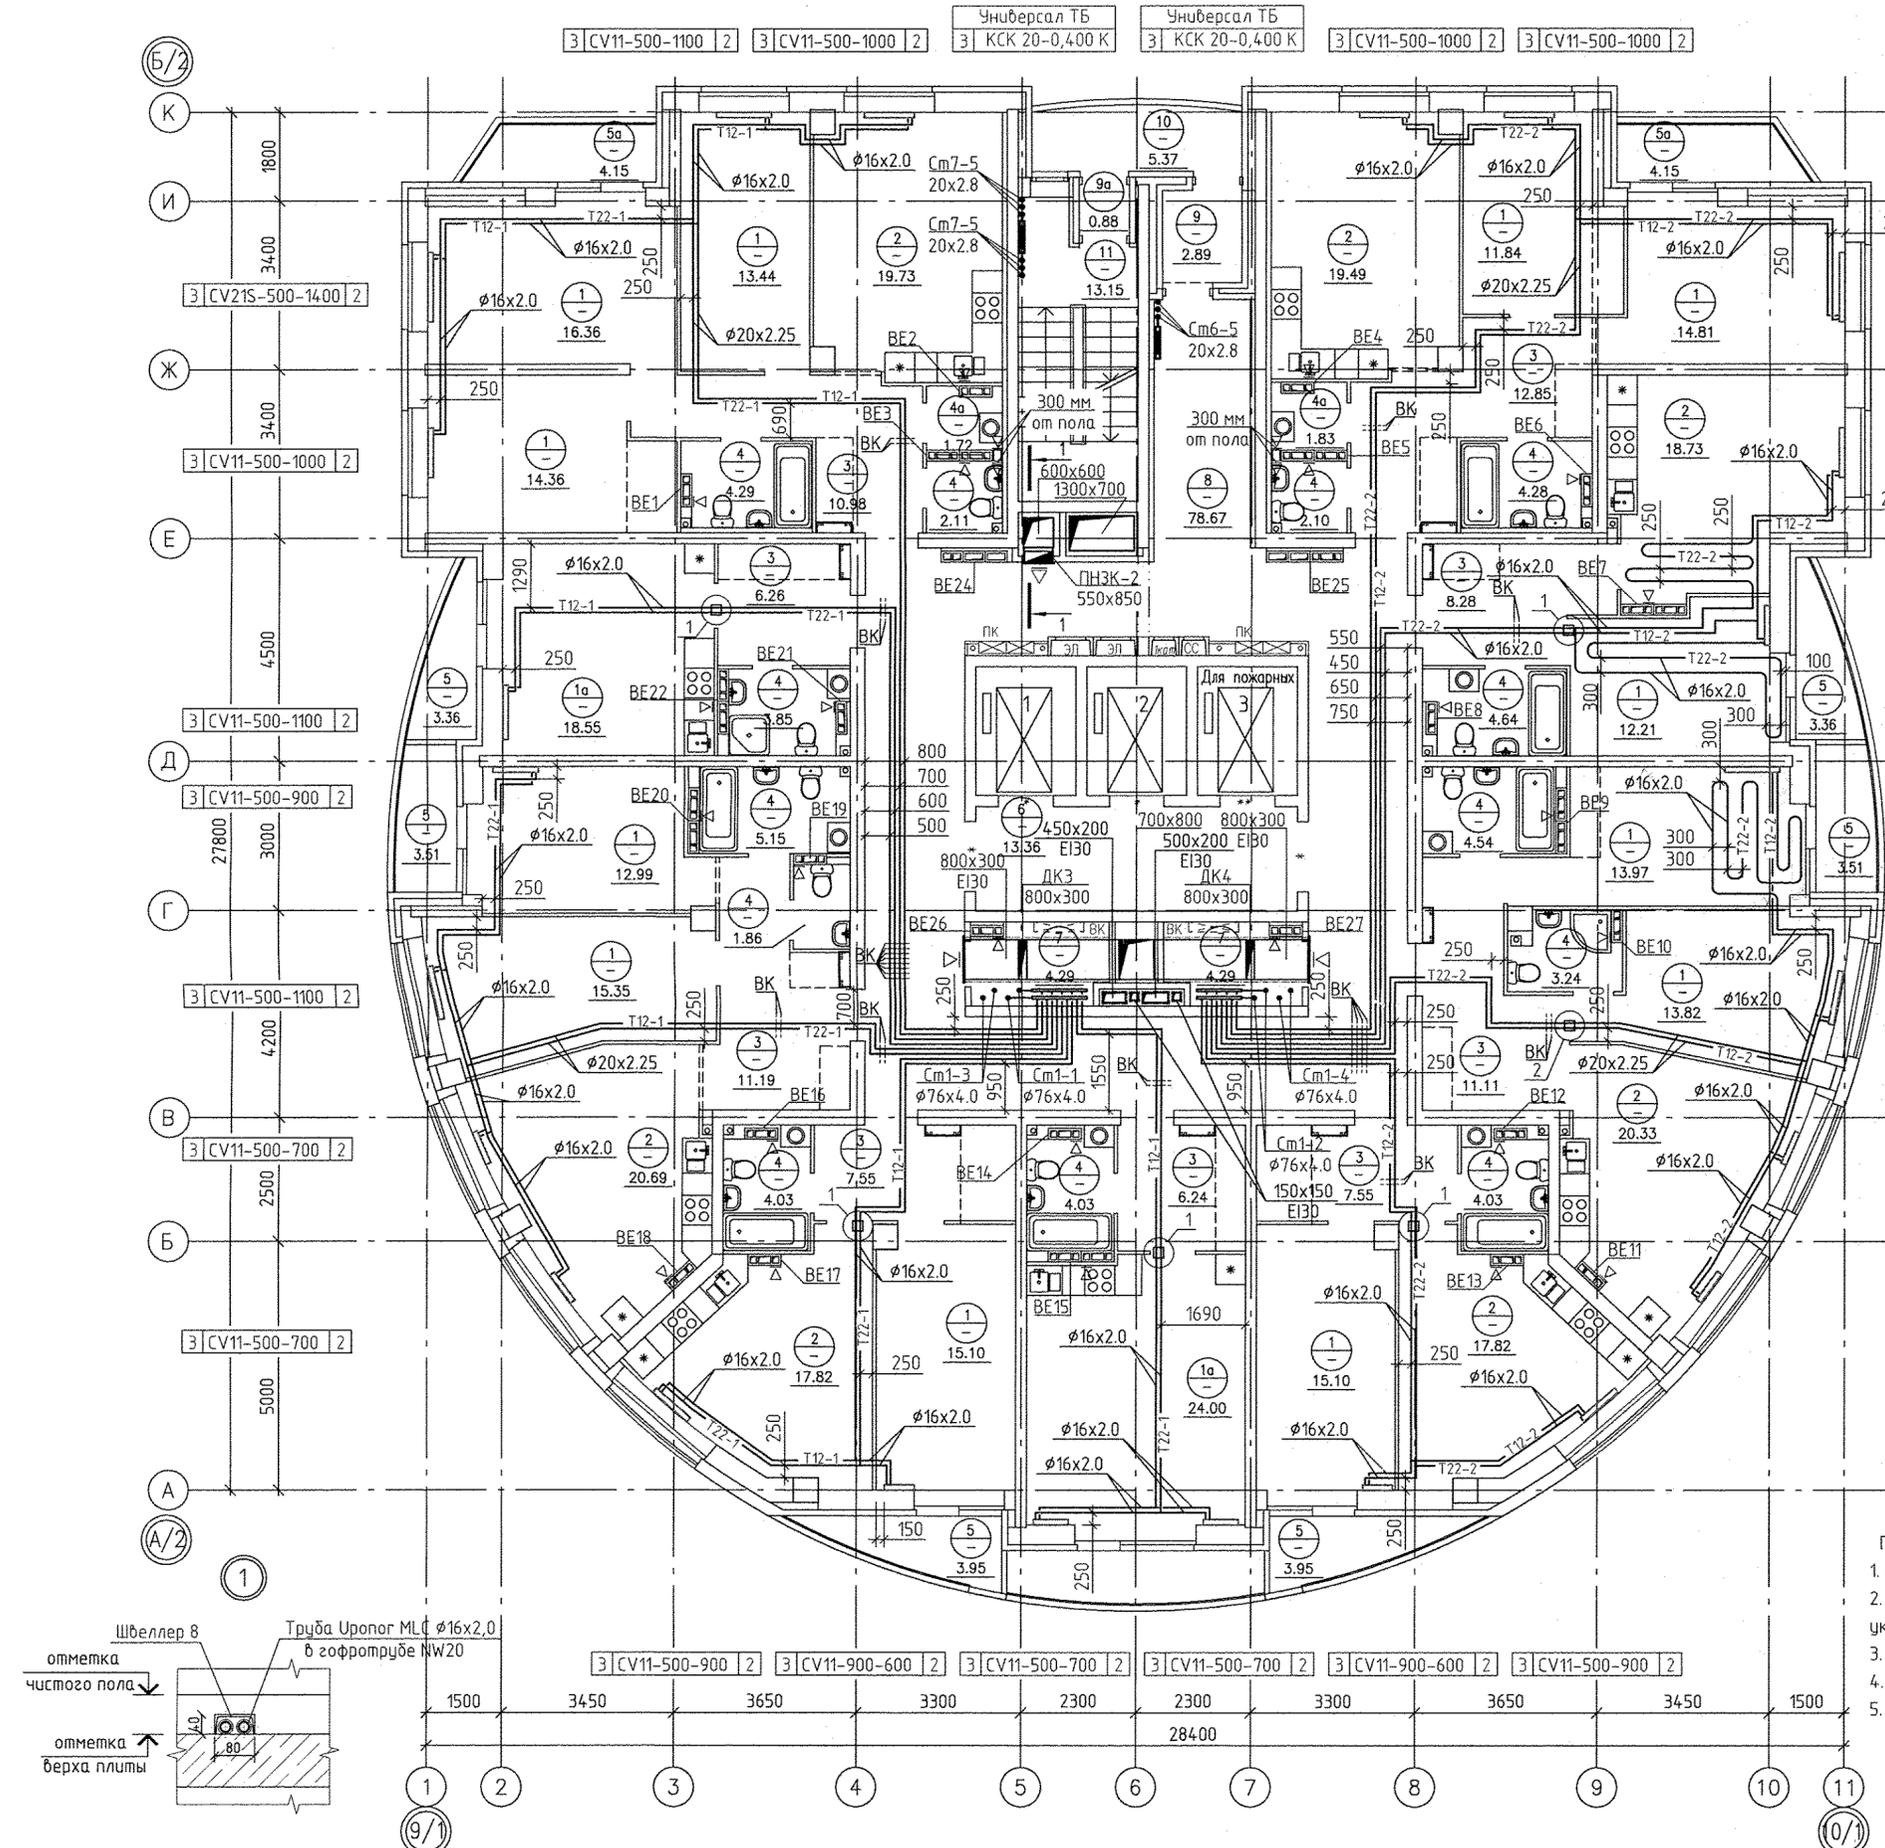


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кат. помещения |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| Итого: | | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| Итого летних помещений: | | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78.67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0.88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| Итого общедомовых помещений: | | 122.9 | |
| Итого помещений на этаж: | | 638.28 | |

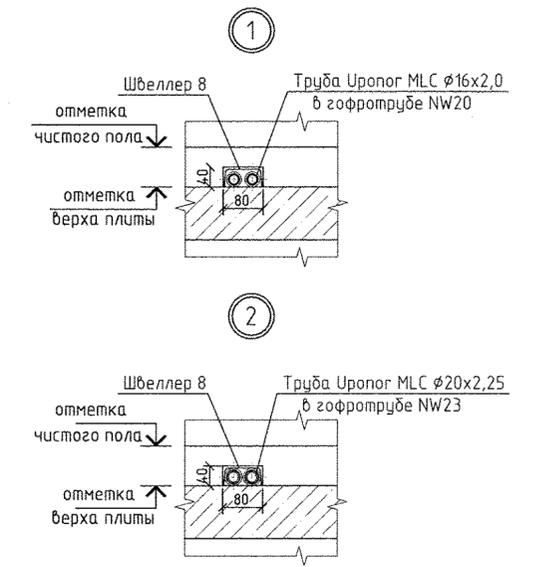

- Примечание:
1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Уропog MLC" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 2. Металлопластиковая труба "Уропog MLC", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и отводах см. на схеме лист 32.


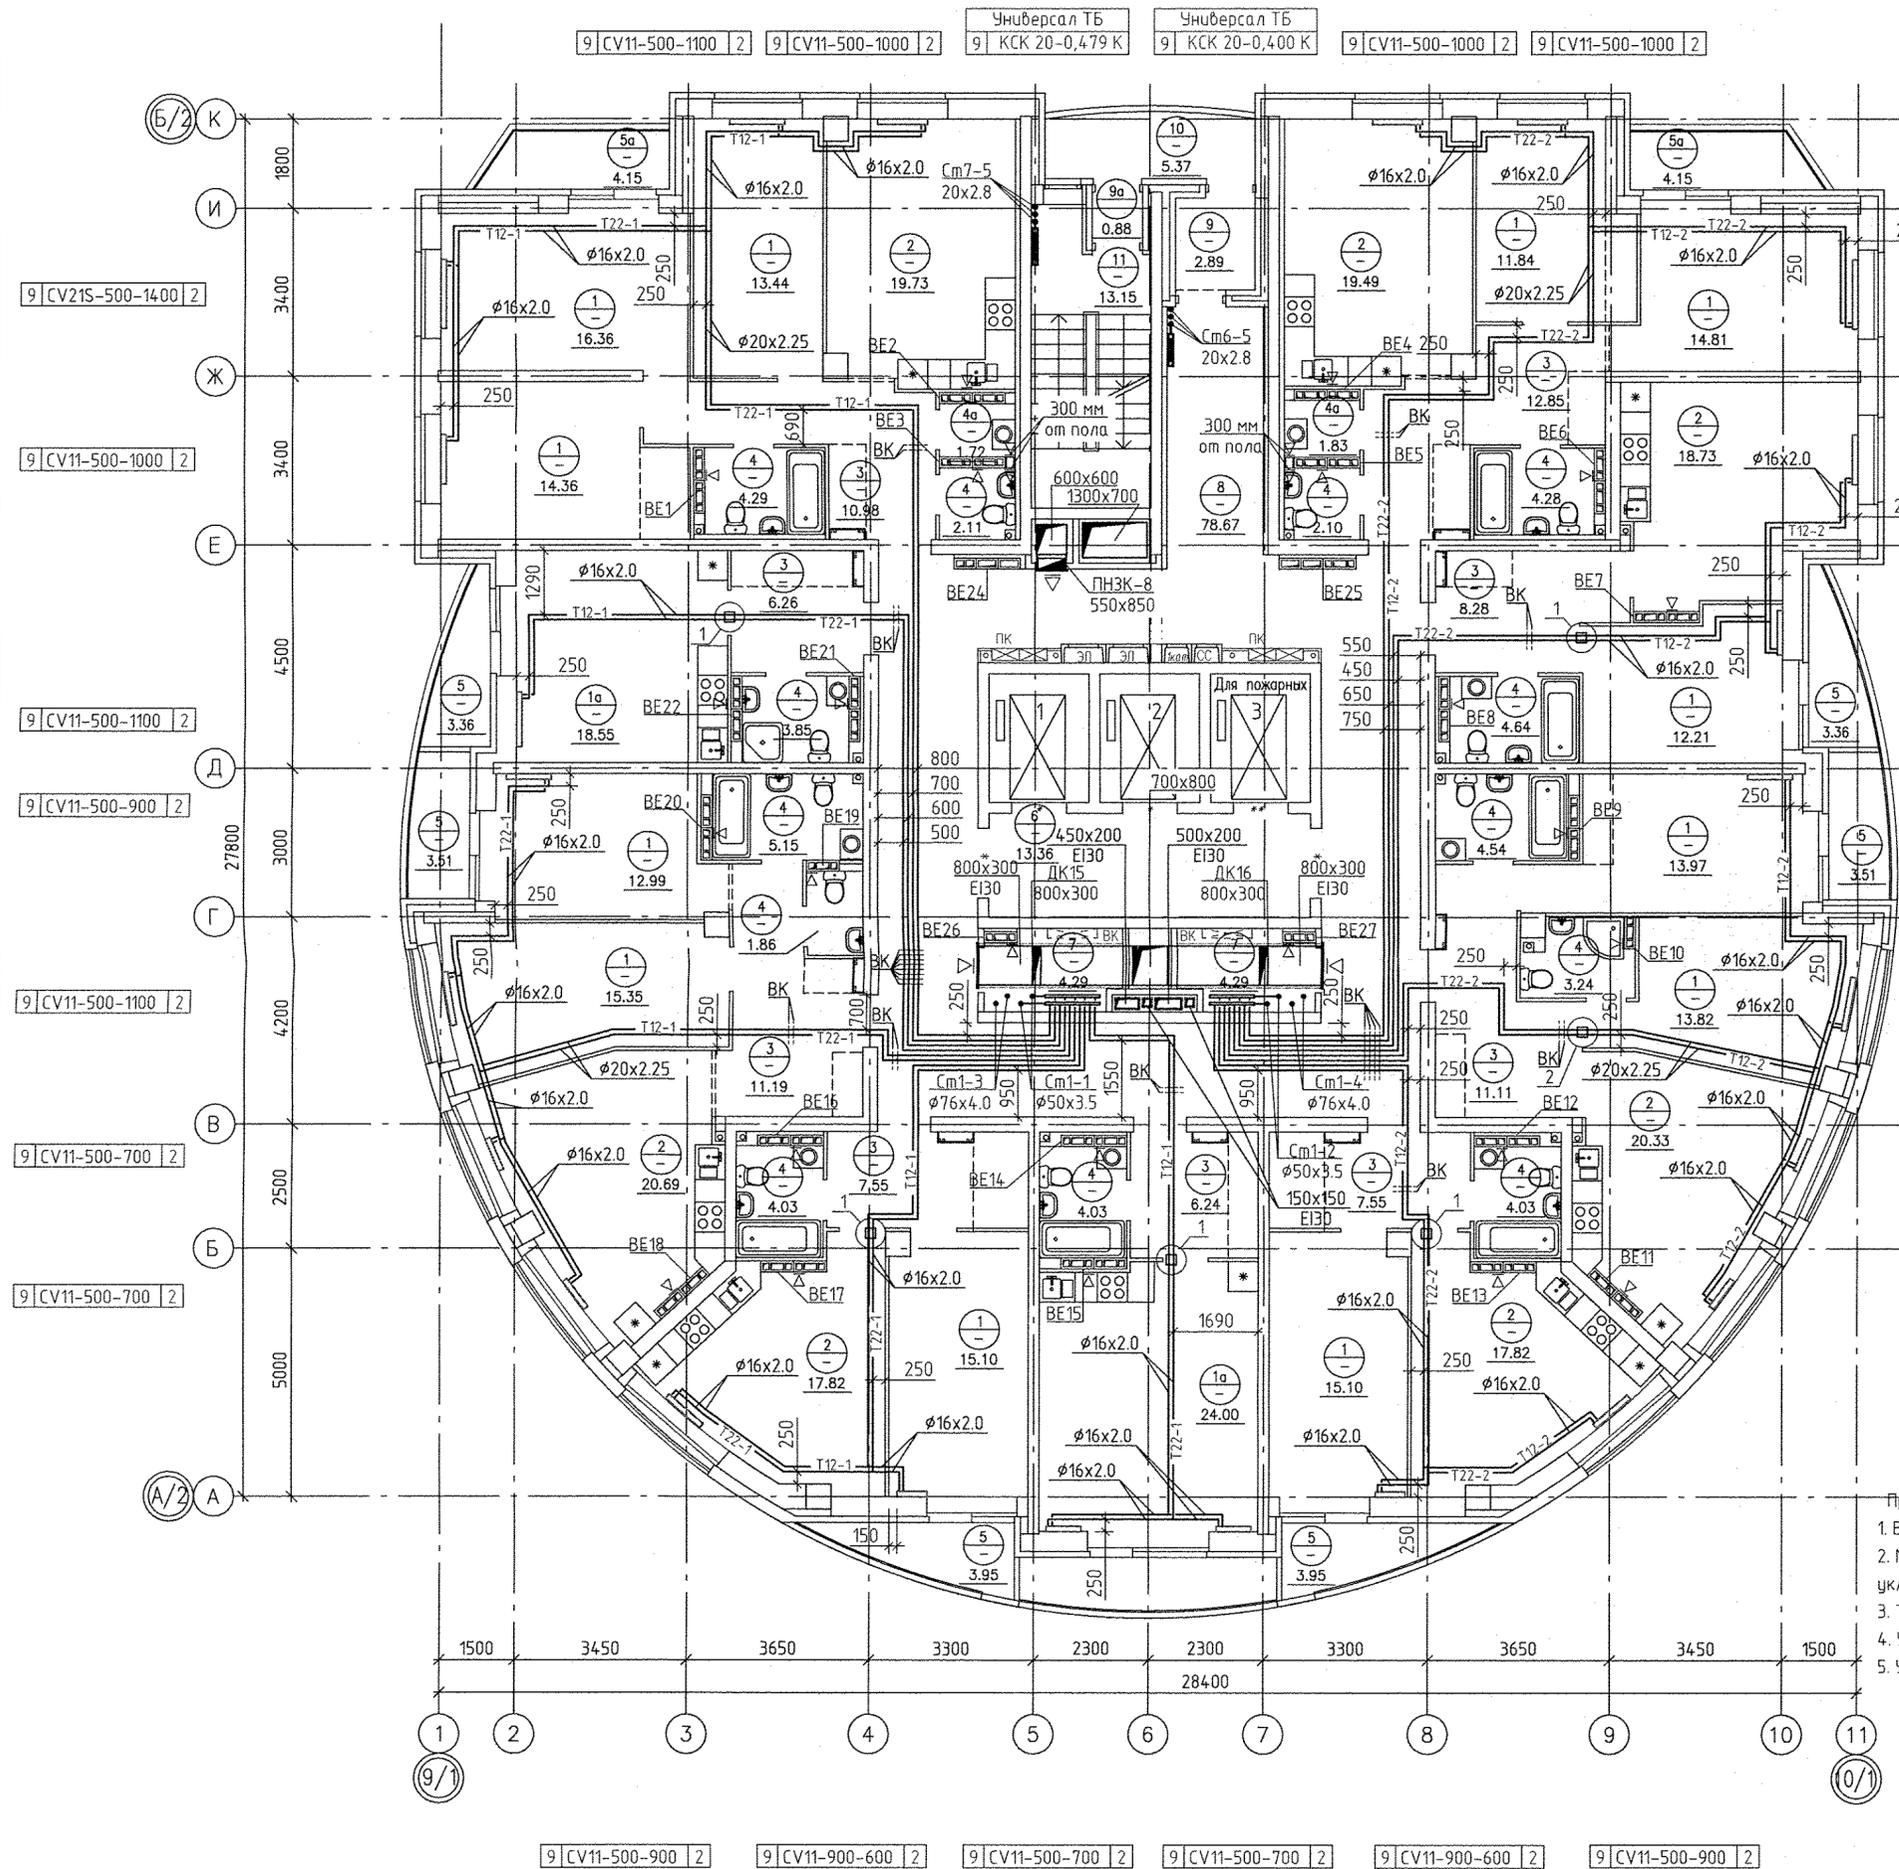


| АПУ.052-010-0В | | | | |
|---|---------|-------------|---------|----------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбург (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | | | |
| Изм. | Кодуч. | Лист N док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Ракова | | | 17.06.19 |
| Проверил | Пашаева | | | 17.06.19 |
| Гл. спец. | Пашаева | | | 17.06.19 |
| 27-этажный жилой дом N10 | | | Стадия | Лист |
| | | | Р | 7 |
| План 9-го этажа | | | Листов | 33 |
| АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | | | | |

| | | |
|----------------|-------------|-------|
| Исполн. подл. | Ваш. инв. N | 06.19 |
| Подпись и дата | | |
| АР | Бушуева | 06.19 |
| ЭП | Каткова | 06.19 |
| ВК | Алексеев | 06.19 |
| Борозина | СС | 06.19 |

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 | Кол. помещений |
|------------------------------|--|-------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| Итого: | | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| Итого летних помещений: | | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78,67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0,88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| Итого общедомовых помещений: | | 122.9 | |
| Итого помещений на этаж: | | 638.28 | |

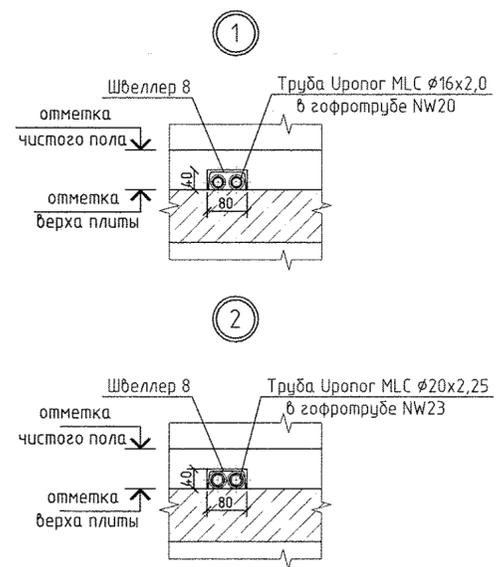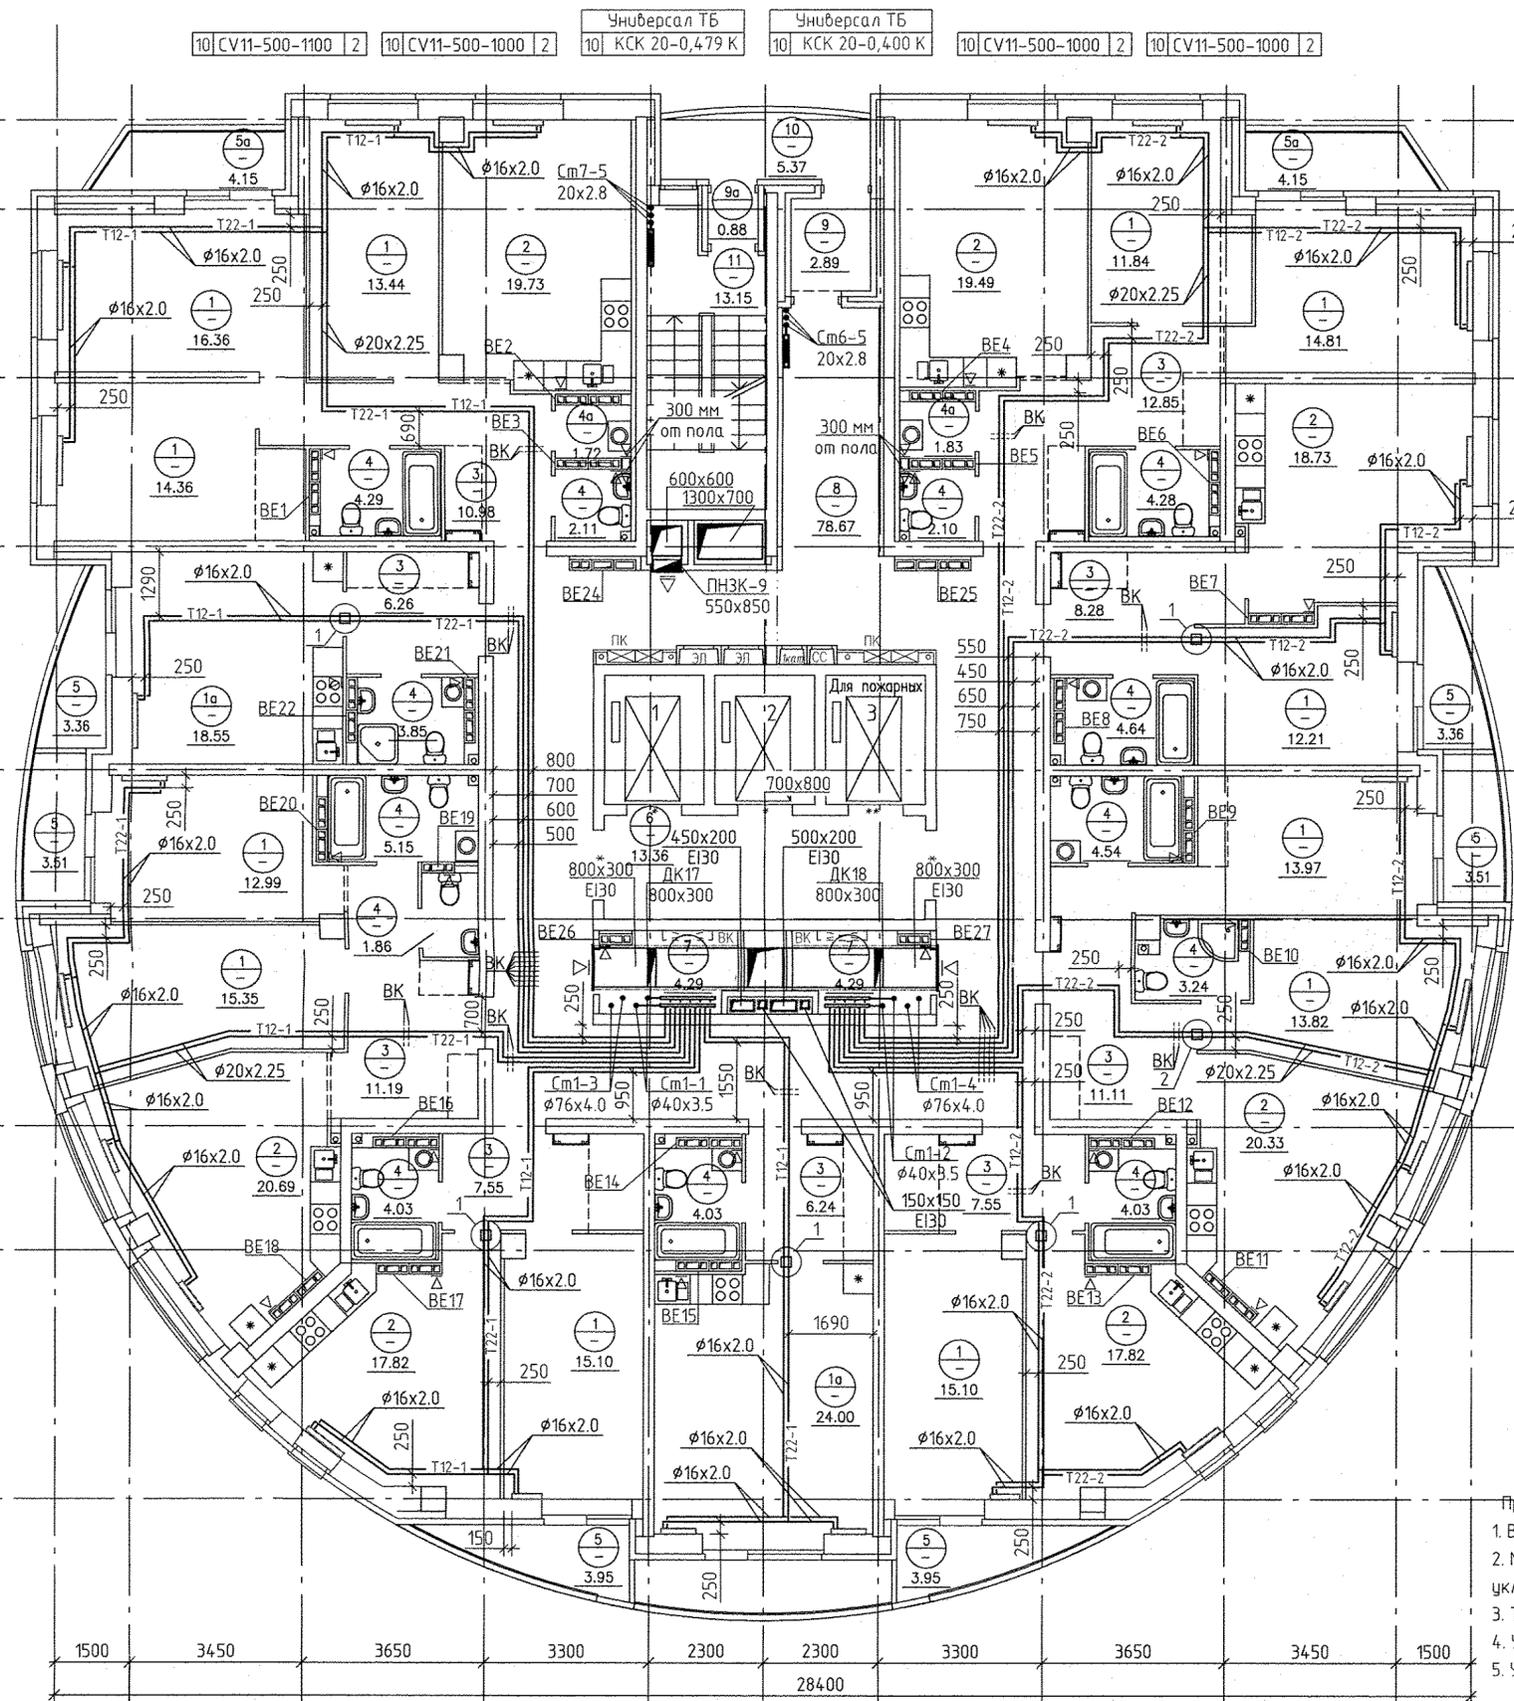


- Примечание:
1. Все подводы к приборам отопления "Руго" выполнять трубой металлопластиковой "Уропog MLC" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 2. Металлопластиковая труба "Уропog MLC", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и отводах см. на схеме лист 32.

| | | | |
|-------------|----------------|-------------|-------|
| Инв.№ погр. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | 06.19 |
| АР | Бушуева | ЭП | 06.19 |
| ЭП | Капкова | БК | 06.19 |
| БК | Алексеевко | | 06.19 |


| | | | |
|--|---------|------------------------------------|----------|
| АПУ.052-010-0В | | | |
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист N док. | Подпись |
| Разраб. | Ракова | | 17.06.19 |
| Проверил | Пашаева | | 17.06.19 |
| Гл. спец. | Пашаева | | 17.06.19 |
| 27-этажный жилой дом N10 | | Стадия | Лист |
| | | Р | 8 |
| План 10-го этажа | | Листов | 33 |
| Г А П | | АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | |

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кол. помещений |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| | Итого: | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| | Итого летних помещений: | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78.67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0.88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| | Итого общедомовых помещений: | 122.9 | |
| | Итого помещений на этаж: | 638.28 | |

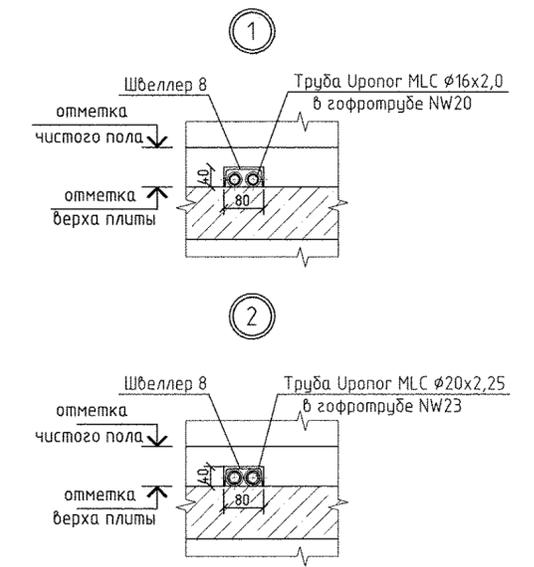

- Примечание:
1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Уропег MLC" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 2. Металлопластиковая труба "Уропег MLC", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и отблвлениях см. на схеме лист 32.

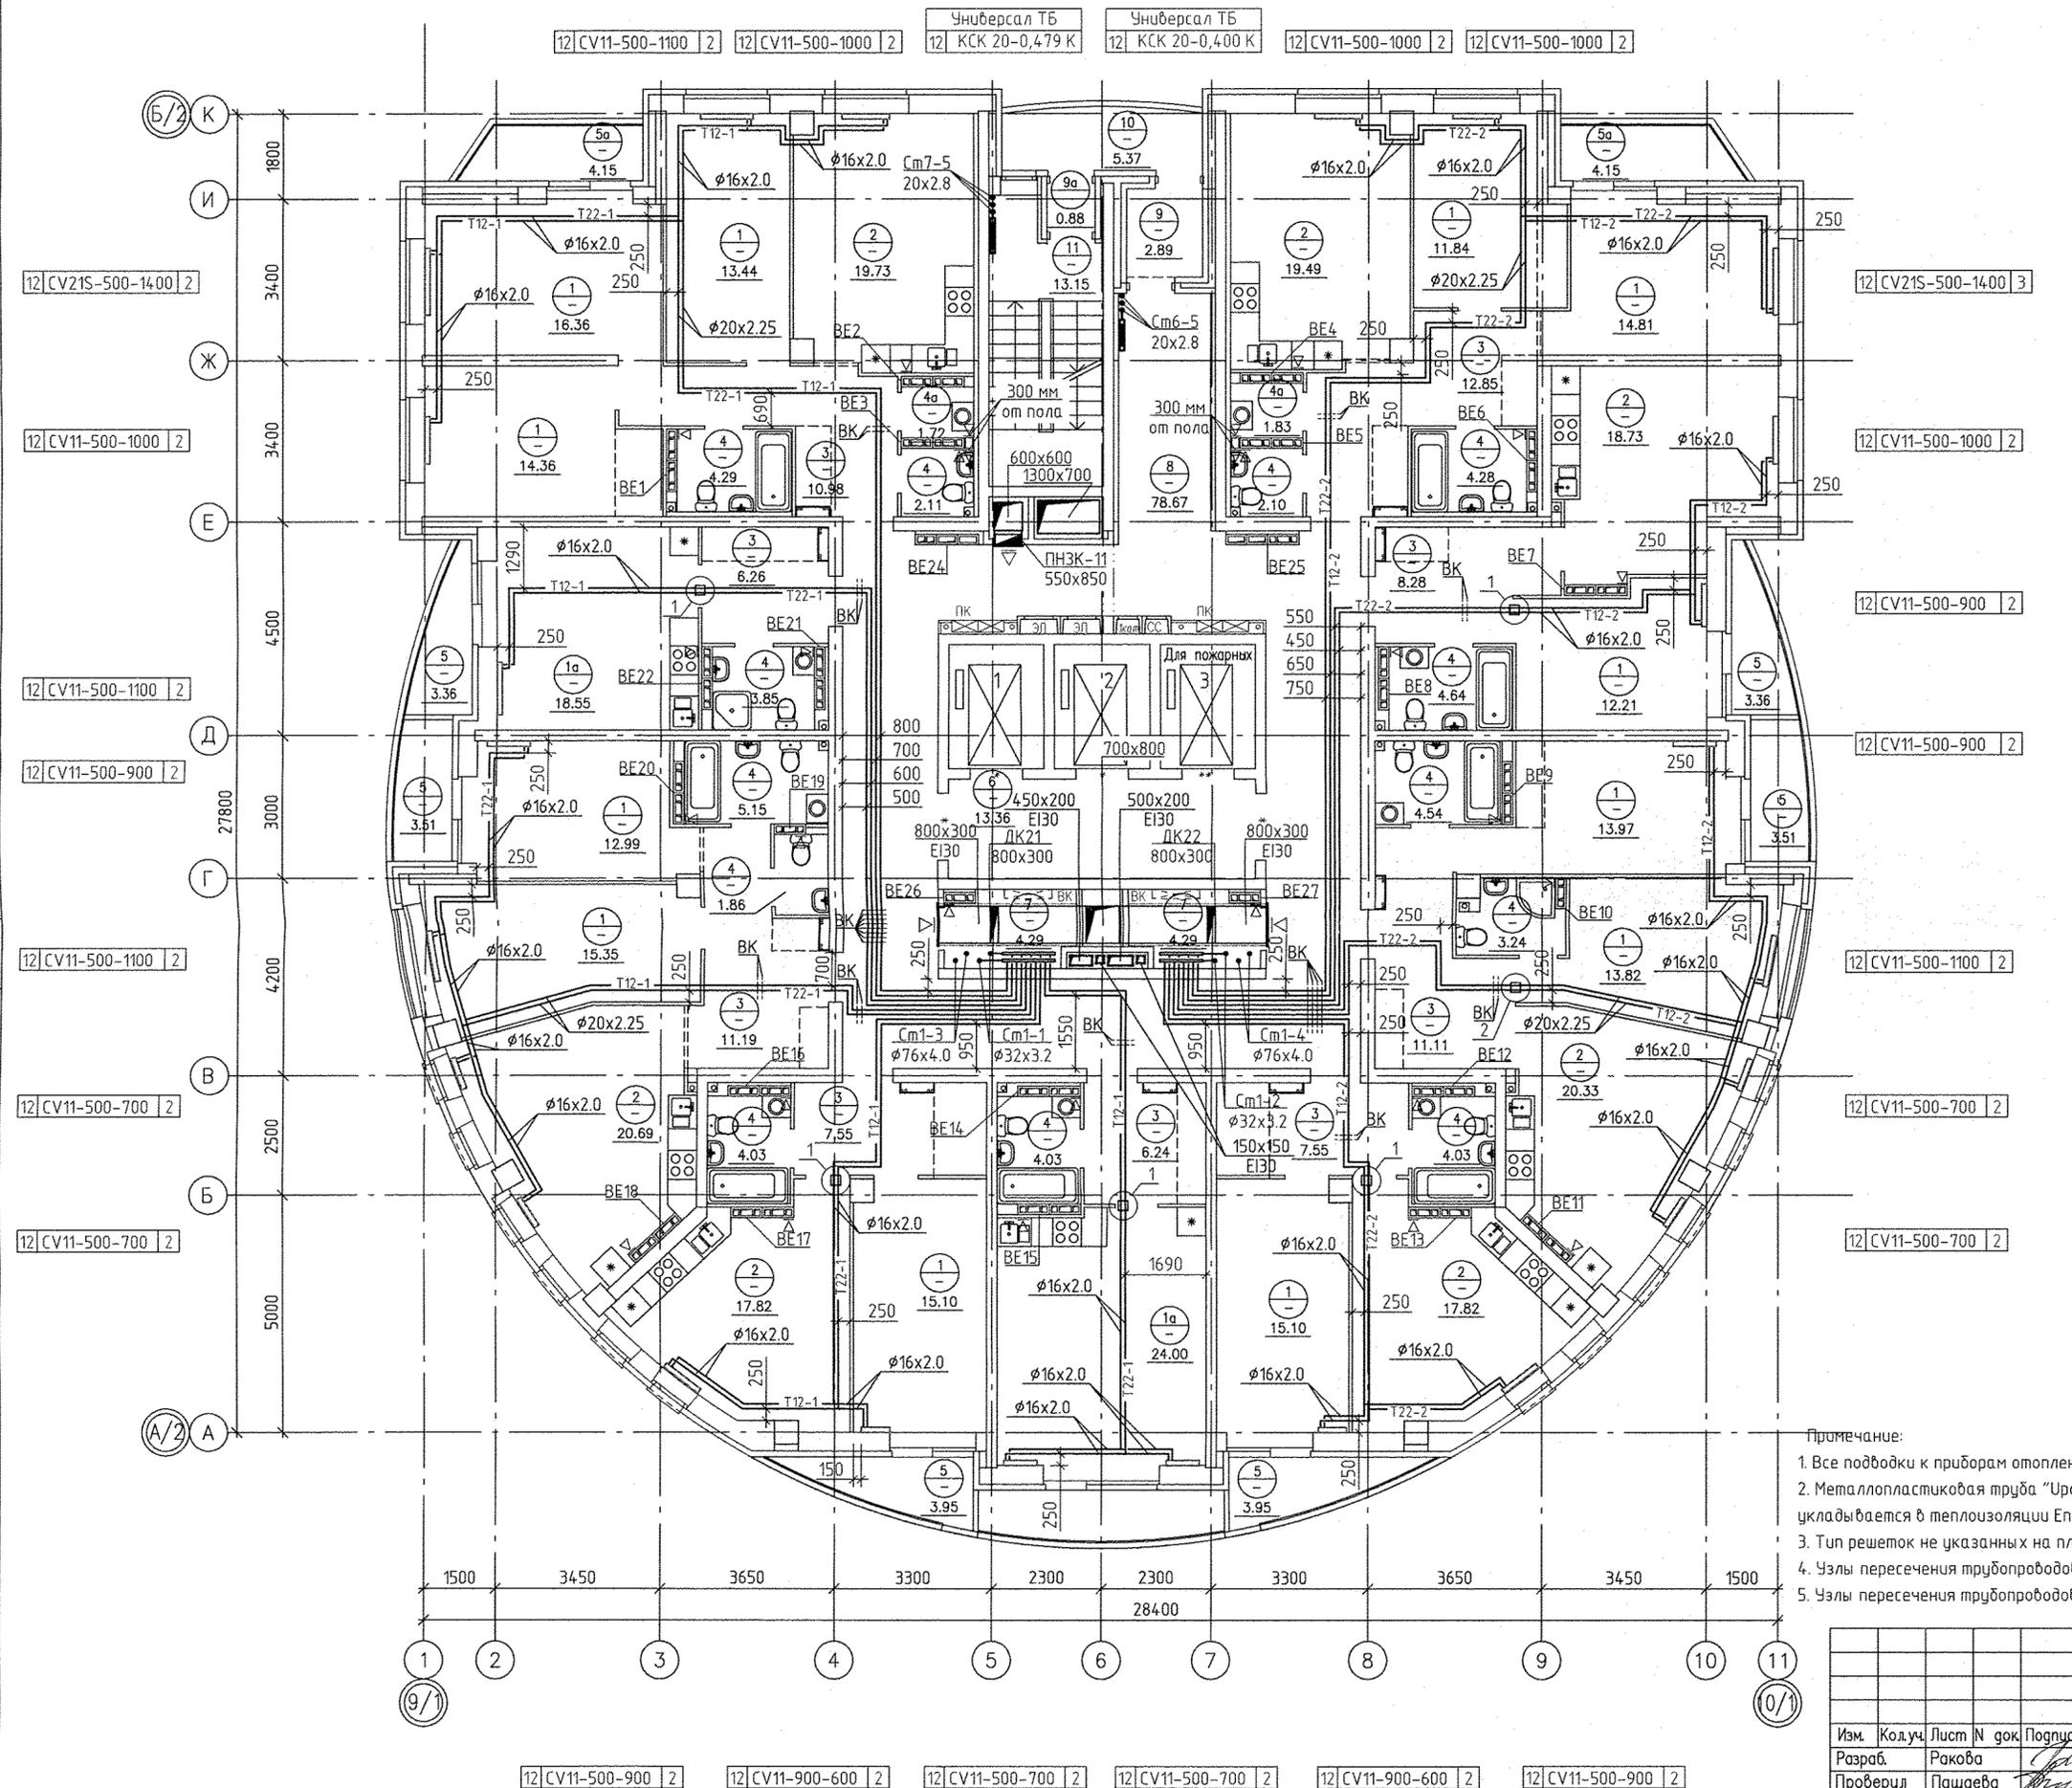


| АПУ.052-010-0В | | | |
|---|---------|---------------------------------|------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбург (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | | |
| Изм. | Кодуч | Лист N | год |
| Разраб. | Ракова | 17.06.19 | |
| Проверил | Пашаева | 17.06.19 | |
| Гл. спец. | Пашаева | 17.06.19 | |
| 27-этажный жилой дом N10 | | Стация | Лист |
| План 12-го этажа | | Р | 10 |
| | | Листов | 33 |
| Г А П Бушуева | | АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | |


06.19
Бородин
06.19
Бушуева
06.19
Каткова
06.19
Алексеев
Инж.Н. подл.
Вок. инж.Н.
Подпись и дата

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кол. помещений |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| | Итого: | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| | Итого летних помещений: | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78,67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0,88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| | Итого общедомовых помещений: | 122.9 | |
| | Итого помещений на этаж: | 638.28 | |

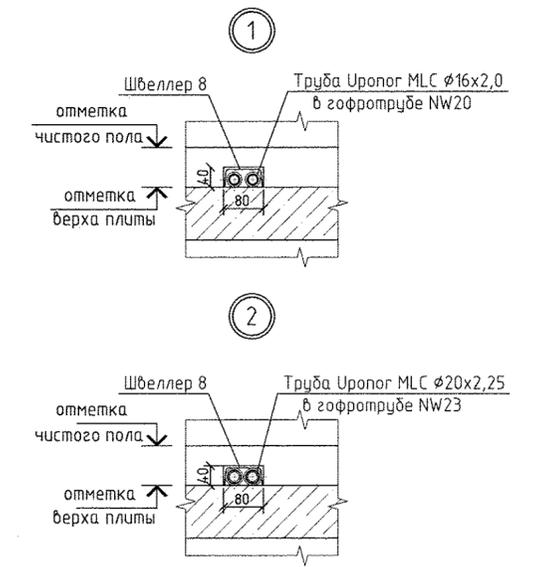

- Примечание:
1. Все подводы к приборам отопления "Ригато" выполнить трубой металлопластиковой "Уропог MLC" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 2. Металлопластиковая труба "Уропог MLC", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см. на схеме лист 32.

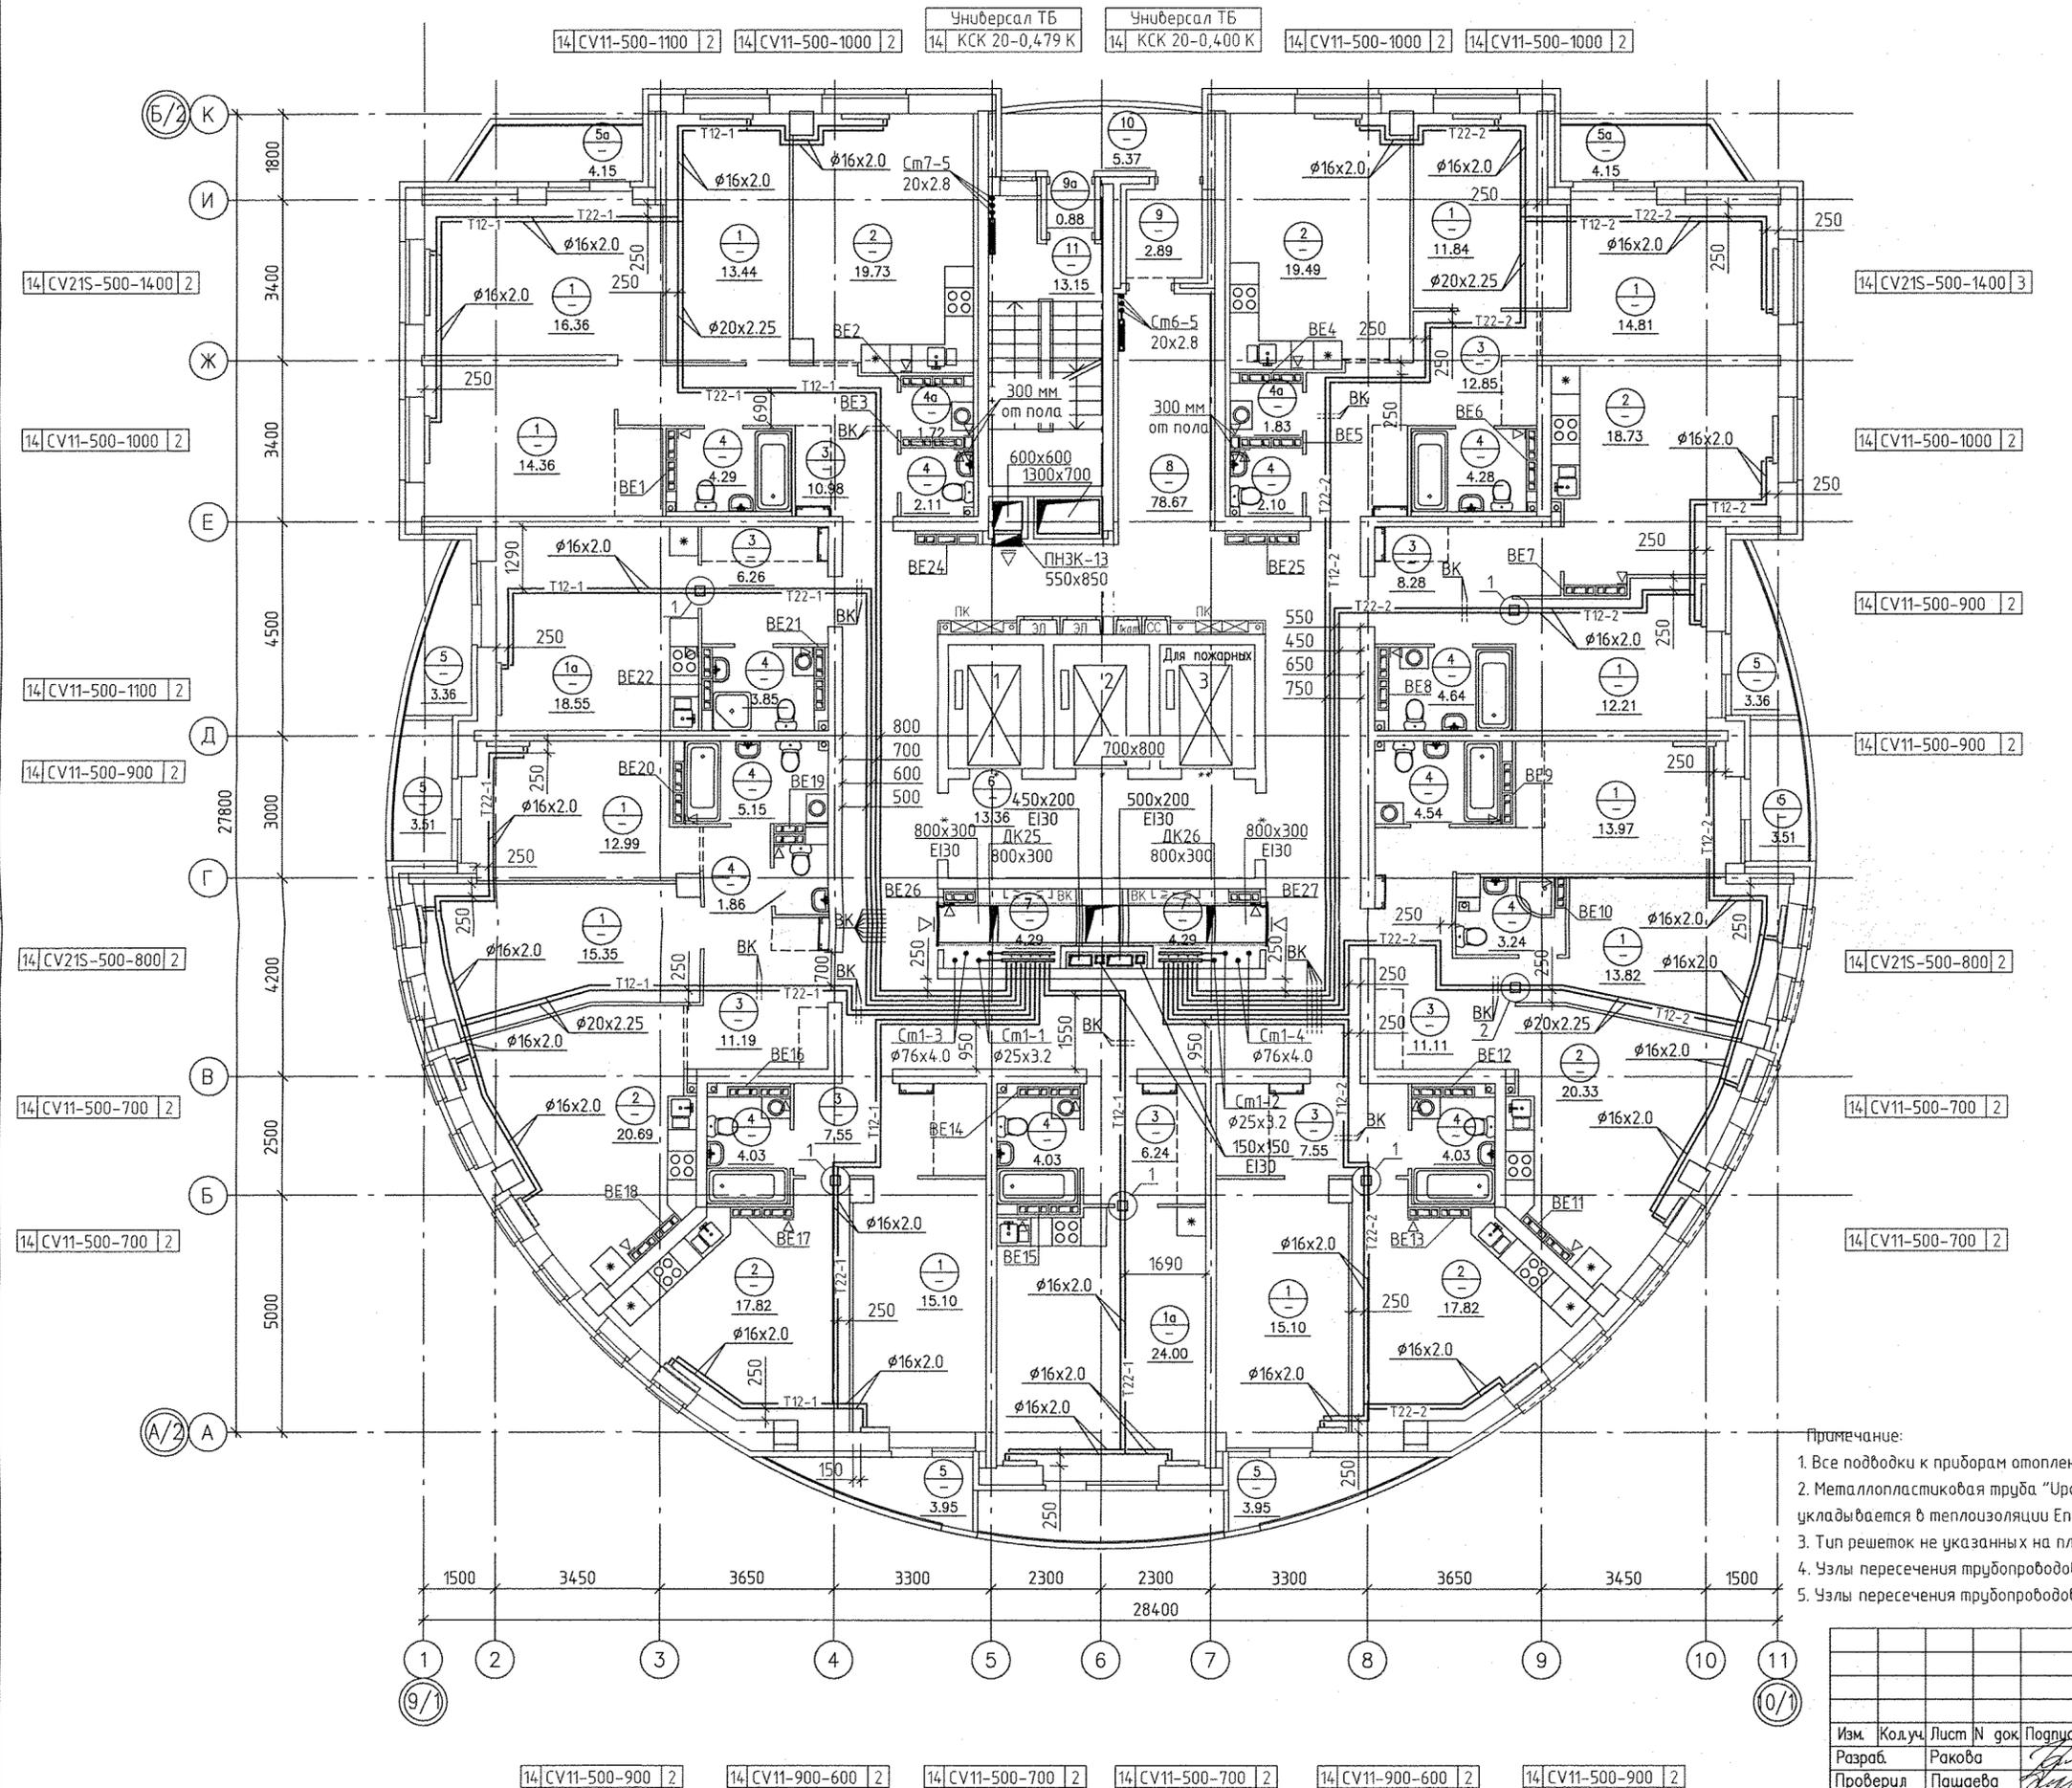


| АПУ.052-010-0В | | | | | |
|--|---------|-------------|---------|----------|------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбург (участок №2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанции и подземной автостоянкой. | | | | | |
| Изм. | Код уч. | Лист № док. | Подпись | Дата | |
| Разраб. | Ракова | | | 17.06.19 | |
| Проверил | Пашаева | | | 17.06.19 | |
| Гл. спец. | Пашаева | | | 17.06.19 | |
| 27-этажный жилой дом N10 | | | | Стадия | Лист |
| | | | | Р | 12 |
| | | | | Листов | 33 |
| План 14-го этажа | | | | | |
| АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | | | | | |
| Г А П | Бушуева | | | 17.06.19 | |

| | | | | |
|----------------|----------|-------|---------|-------|
| 06.19 | Бородин | 06.19 | 06.19 | 06.19 |
| АР | Бушуева | ЭП | Каткова | БК |
| Взам. инв.Н | Алексеев | | | |
| Подпись и дата | | | | |
| Инв.Н подл. | | | | |

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кат. помещения |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| | Итого: | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| | Итого летних помещений: | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78,67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0,88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| | Итого общедомовых помещений: | 122.9 | |
| | Итого помещений на этаж: | 638.28 | |

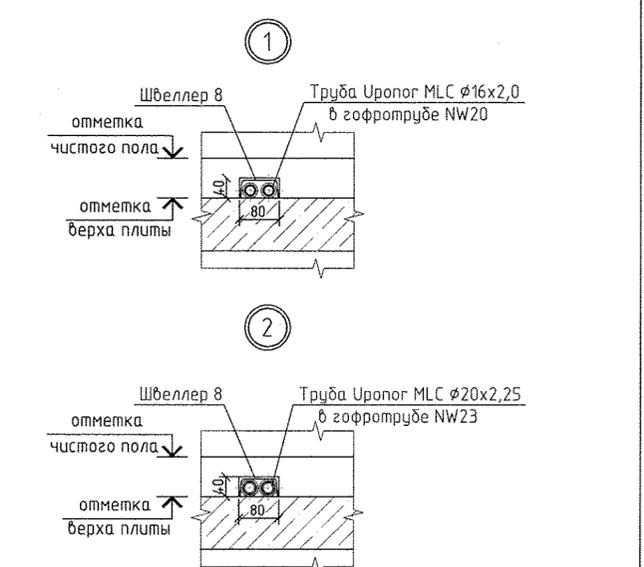

Примечание:
 1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Уропог MLC" ø16x2,0 мм.
 2. Металлопластиковая труба "Уропог MLC", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см. на схеме лист 32.

| АПУ.052-010-0В | | | |
|--|---------|-------------|----------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбурга (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист N док. | Подпись |
| Разраб. | Ракова | | 17.06.19 |
| Проверил | Пашаева | | 17.06.19 |
| Гл. спец. | Пашаева | | 17.06.19 |
| 27-этажный жилой дом N10 | | Стация | Лист |
| | | Р | 13 |
| План 15-го этажа | | Листов | 33 |
| Г А П Бушуева | | 17.06.19 | |



| | |
|----------------|----------|
| 06.19 | Бородин |
| 06.19 | Бушуева |
| 06.19 | Каткова |
| 06.19 | Алексеев |
| Важ. инф. N | |
| Подпись и дата | |
| И.В.И. подл. | |

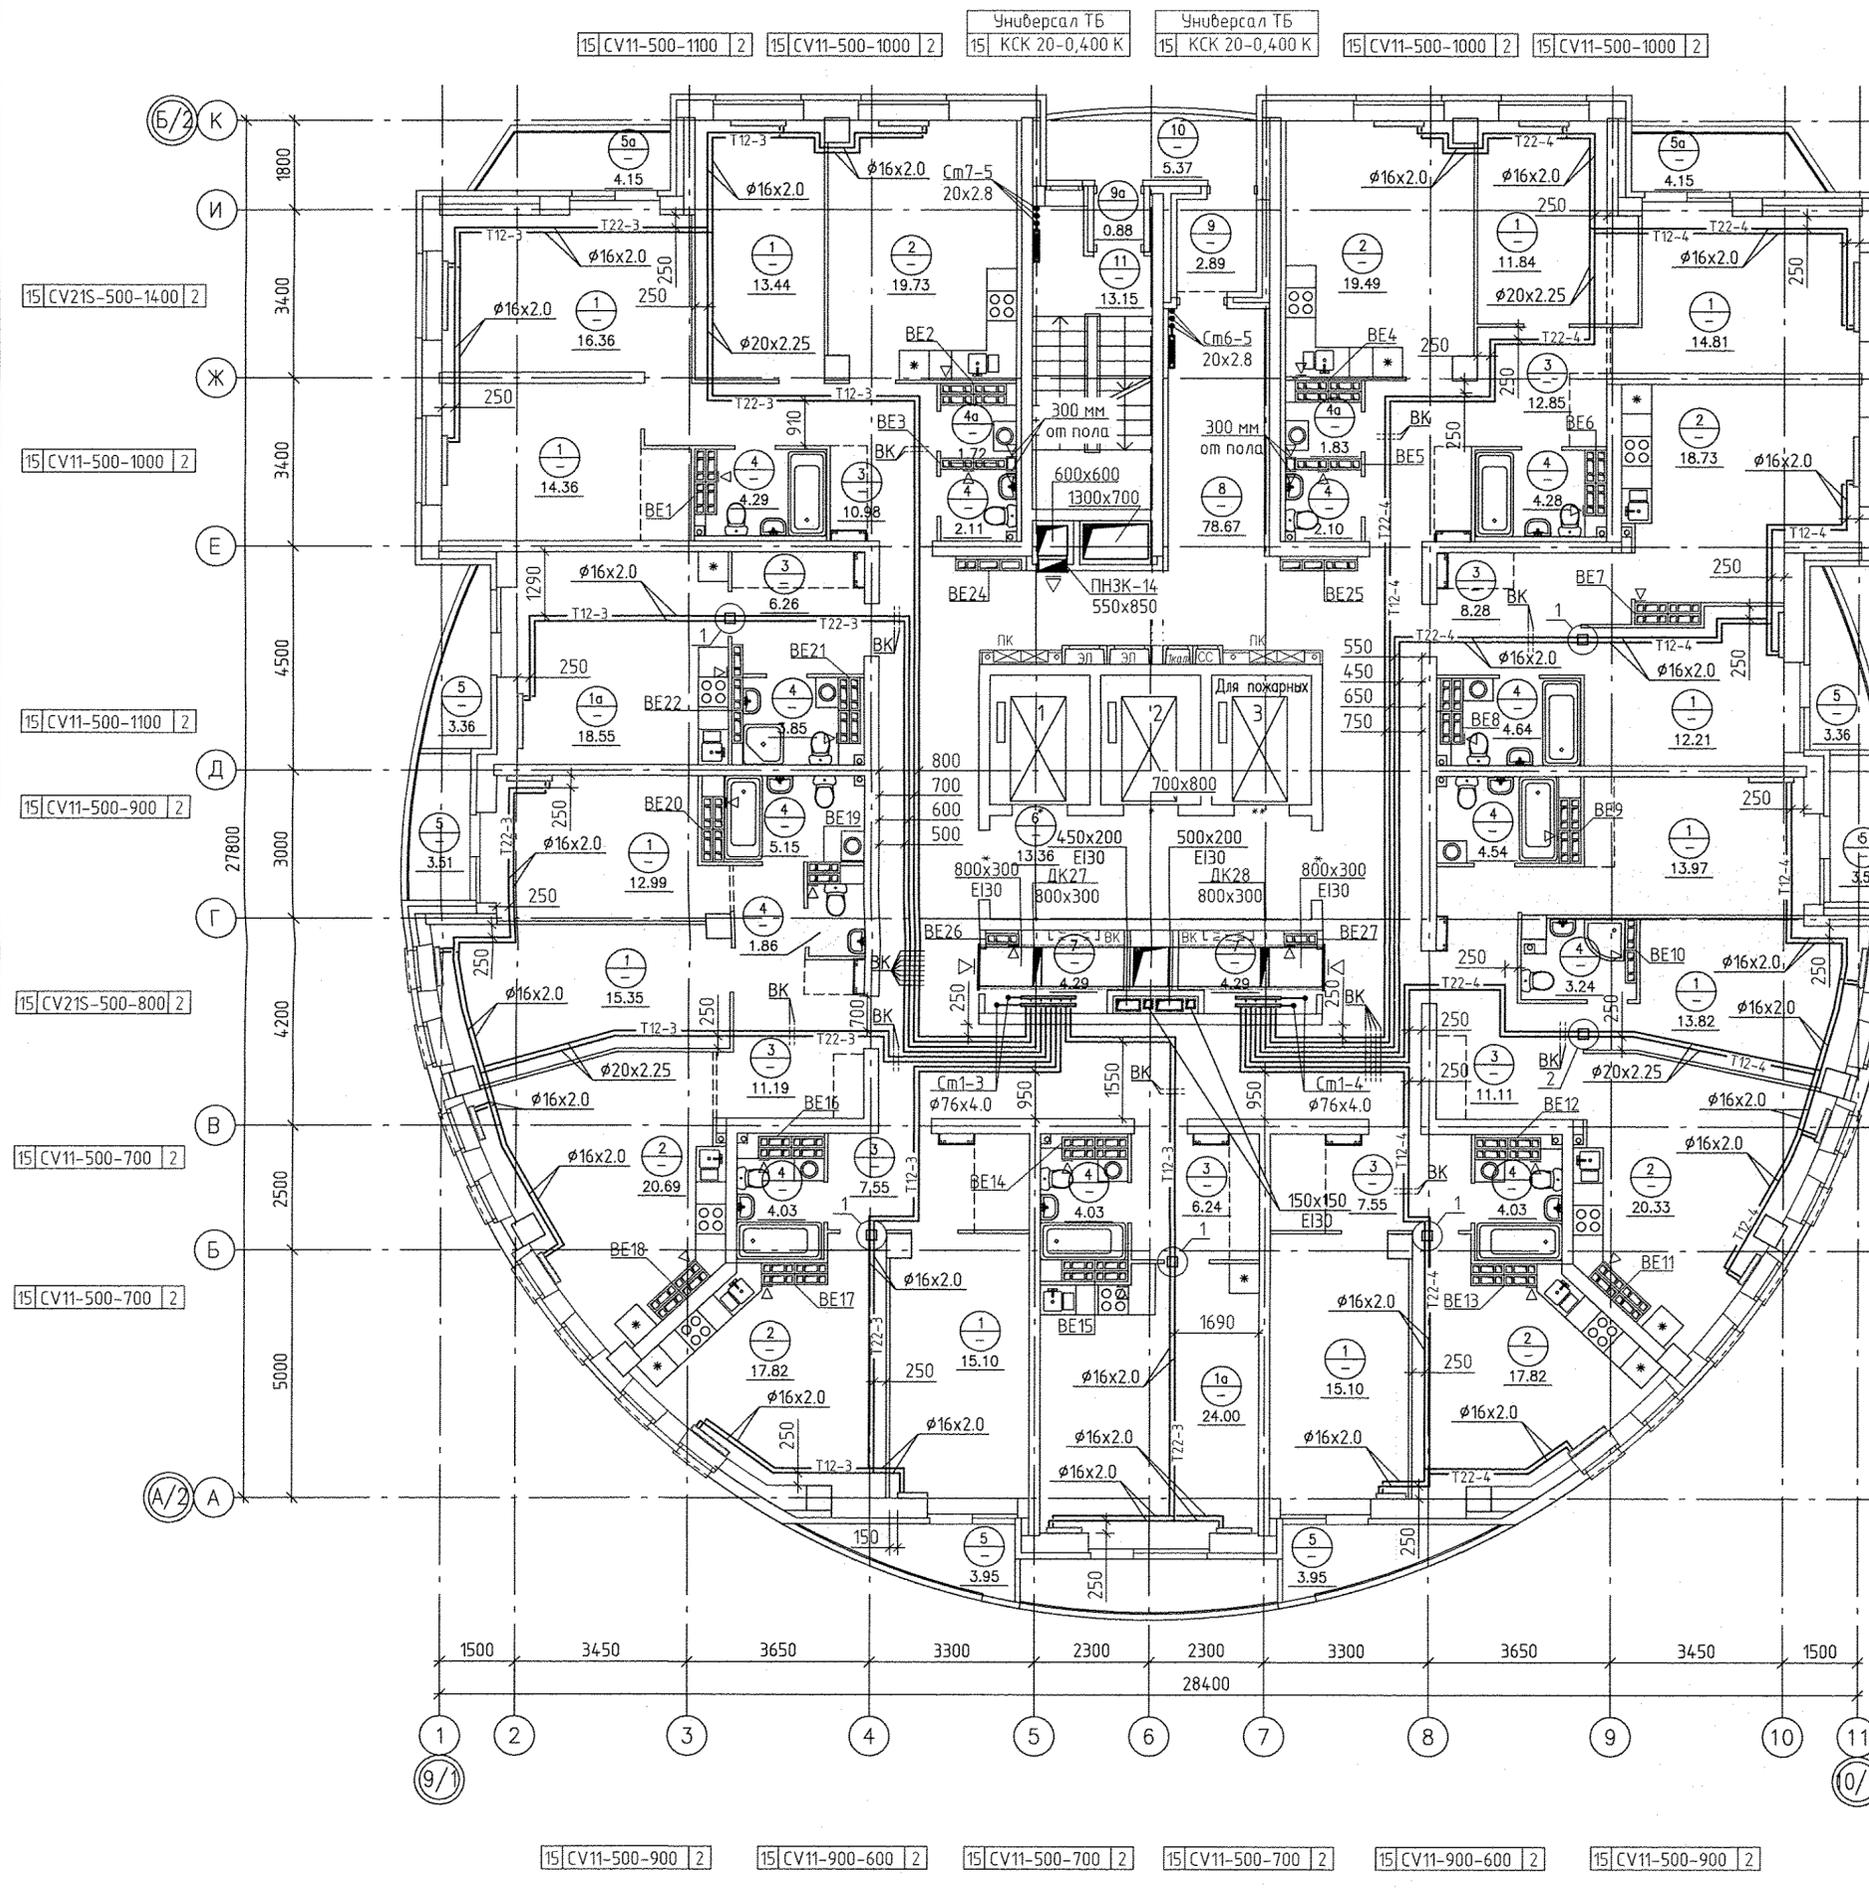

15|CV11-500-900|2 15|CV11-900-600|2 15|CV11-500-700|2 15|CV11-500-700|2 15|CV11-900-600|2 15|CV11-500-900|2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кол-во помещений |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| | Итого: | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| | Итого летних помещений: | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78,67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0.88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| | Итого общедомовых помещений: | 122.9 | |
| | Итого помещений на этаж: | 638.28 | |

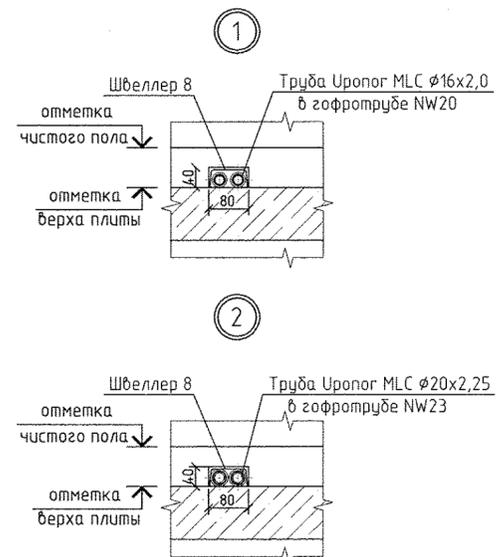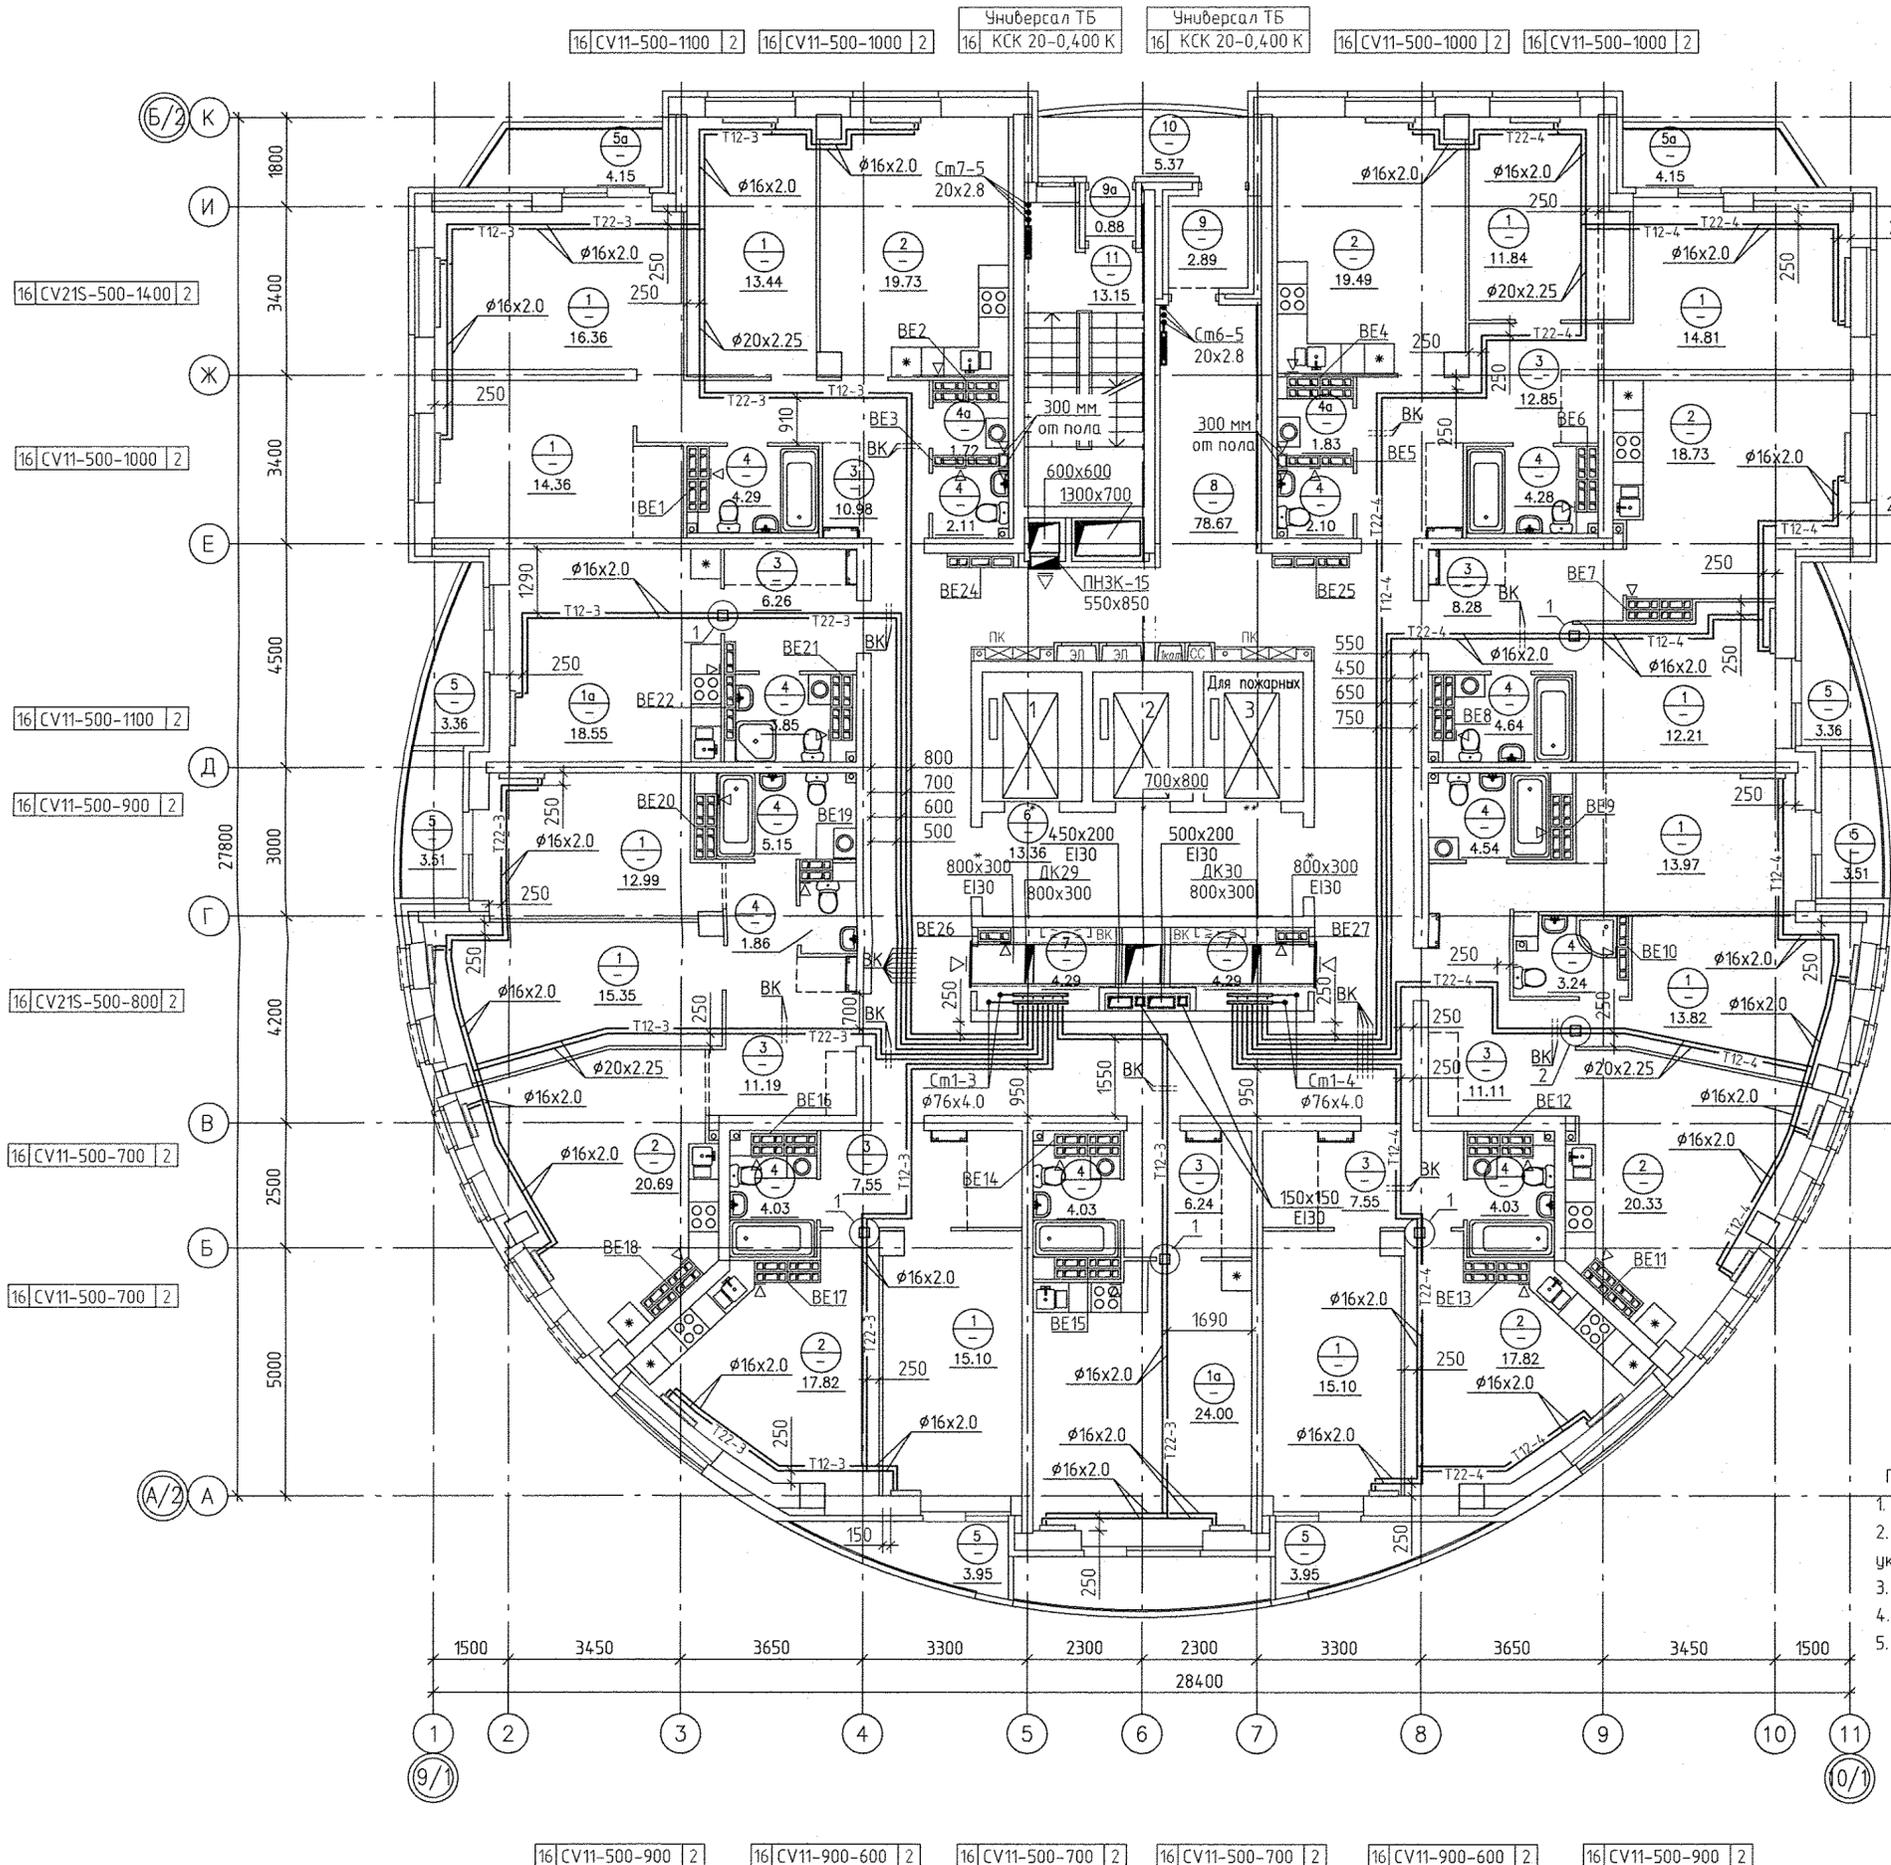


- Примечание:
1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Уропog MLC" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 2. Металлопластиковая труба "Уропog MLC", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см. на схеме лист 32.

| | | | |
|---|---------|-------------|----------|
| АПУ.052-010-0В | | | |
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбург (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист N док. | Подпись |
| Разраб. | Ракова | | 17.06.19 |
| Проверил | Пашаева | | 17.06.19 |
| Гл. спец. | Пашаева | | 17.06.19 |
| 27-этажный жилой дом N10 | | Стация | Лист |
| План 16-го этажа | | Р | 14 |
| Листов | | 33 | |
| Г А П | | Бушуева | |
| 17.06.19 | | 17.06.19 | |


06.19
Бородина
06.19
06.19
06.19
Бушуева
Капкава
Алексеевко
АР
ЭП
БК
Вак. ш.б.Н
Подпись и дата
Инв.№ подл.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кат. помещения |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| | Итого: | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджи | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| | Итого летних помещений: | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78.67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0.88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| | Итого общедомовых помещений: | 122.9 | |
| | Итого помещений на этаж: | 638.28 | |

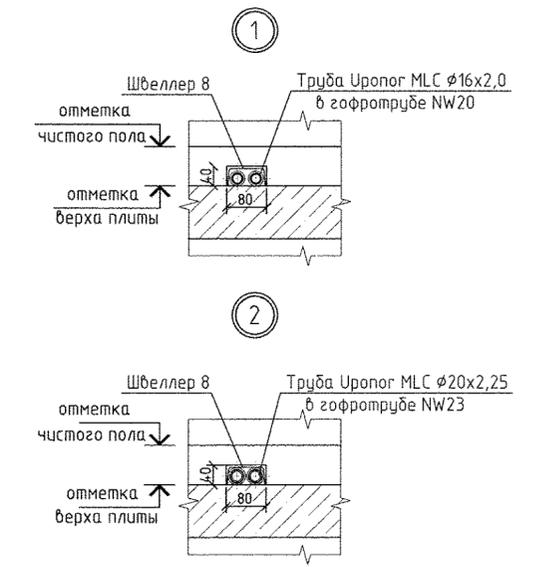

- Примечание:
1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Уропog MLC" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 2. Металлопластиковая труба "Уропog MLC", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9 мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и отблввлениях см. на схеме лист 32.

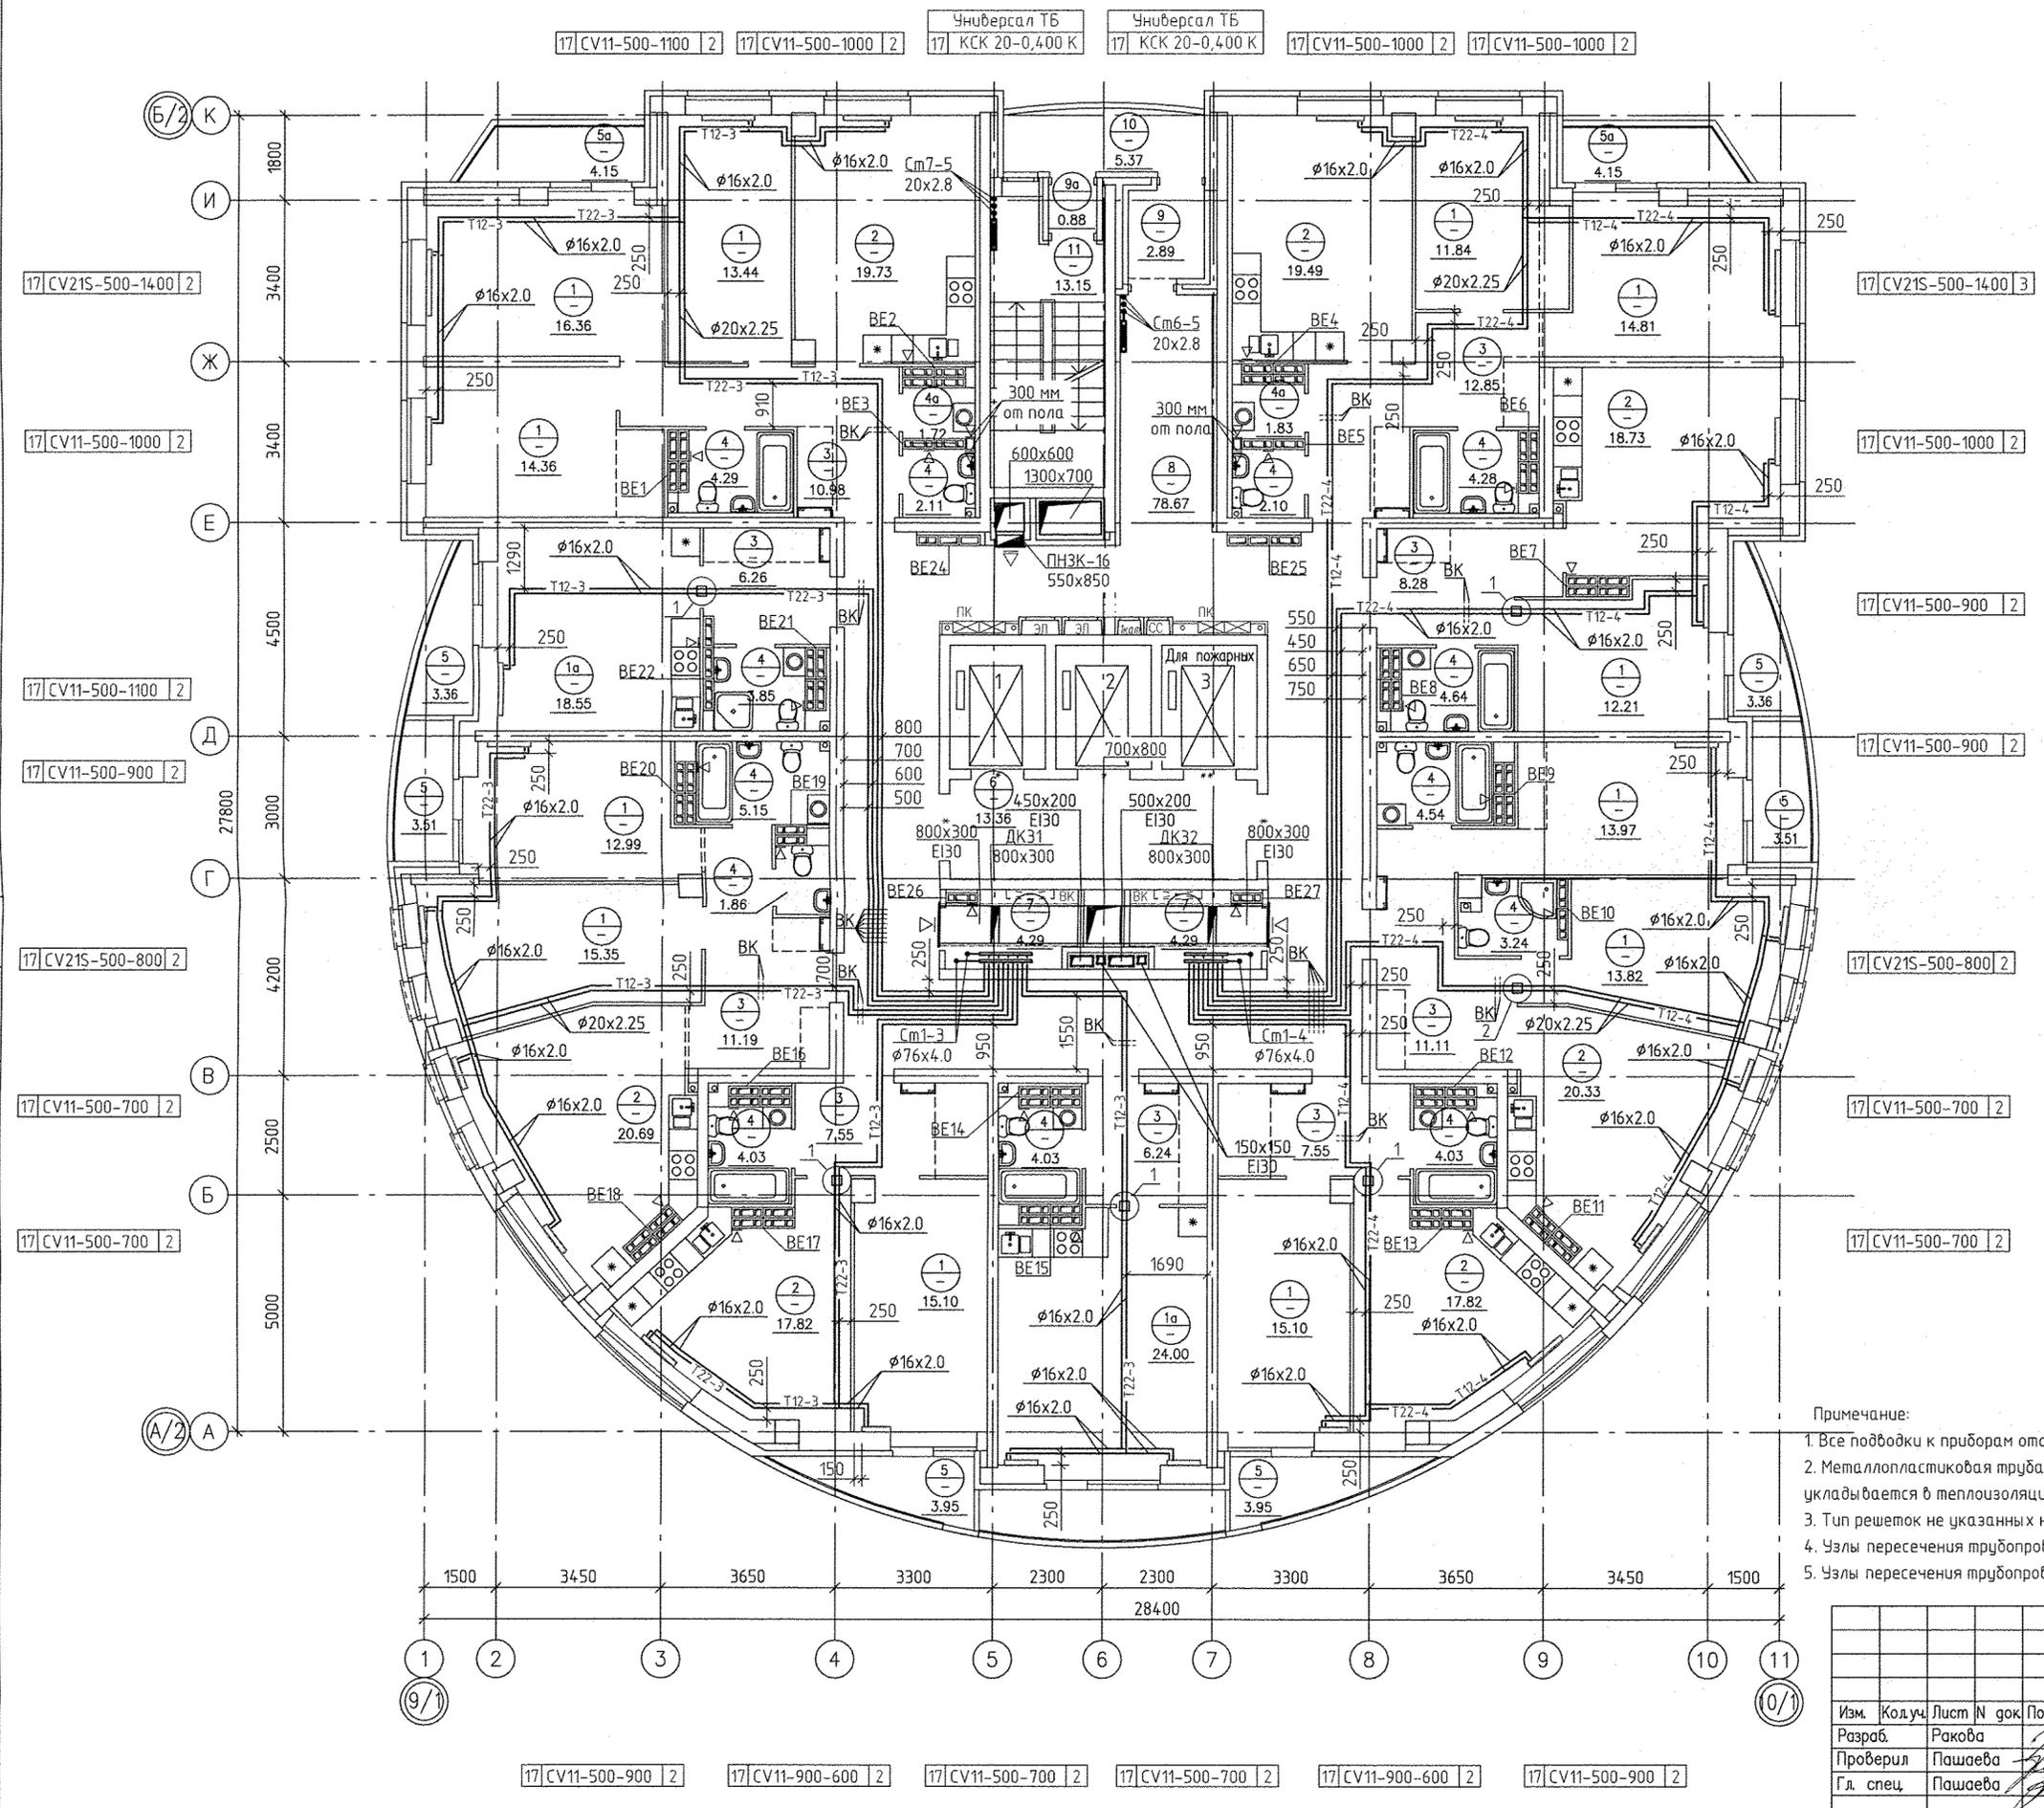


| АПУ.052-010-0В | | | | | |
|---|---------|-------------|------------------------------------|----------|--------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбург (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | | | | |
| Изм. | Код уч. | Лист N док. | Подпись | Дата | |
| Разработчик | Ракова | | | 17.06.19 | |
| Проверил | Пашаева | | | 17.06.19 | |
| Гл. спец. | Пашаева | | | 17.06.19 | |
| 27-этажный жилой дом N10 | | | Стация | Лист | Листов |
| | | | Р | 15 | 33 |
| План 17-го этажа | | | АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | | |
| Г А П | Бушueva | | | 17.06.19 | |

| | | | | |
|----------------|----------|-------|---------|-------|
| 06.19 | Борогина | 06.19 | 06.19 | 06.19 |
| АР | Бушueva | ЭП | Каткова | ВК |
| Взам. инв.Н | | | | |
| Подпись и дата | | | | |
| Имя.Н. подл. | | | | |


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кол. помещений |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| | Итого: | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| | Итого летних помещений: | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78,67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0,88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5,37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13,15 | |
| | Итого общедомовых помещений: | 122,9 | |
| | Итого помещений на этаж: | 638,28 | |

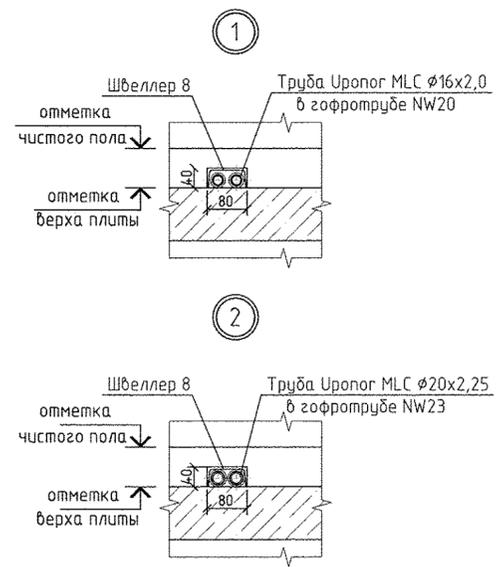

Примечание:

1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластикой "Уропog MLC" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
2. Металлопластиковая труба "Уропog MLC", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см. на схеме лист 32.

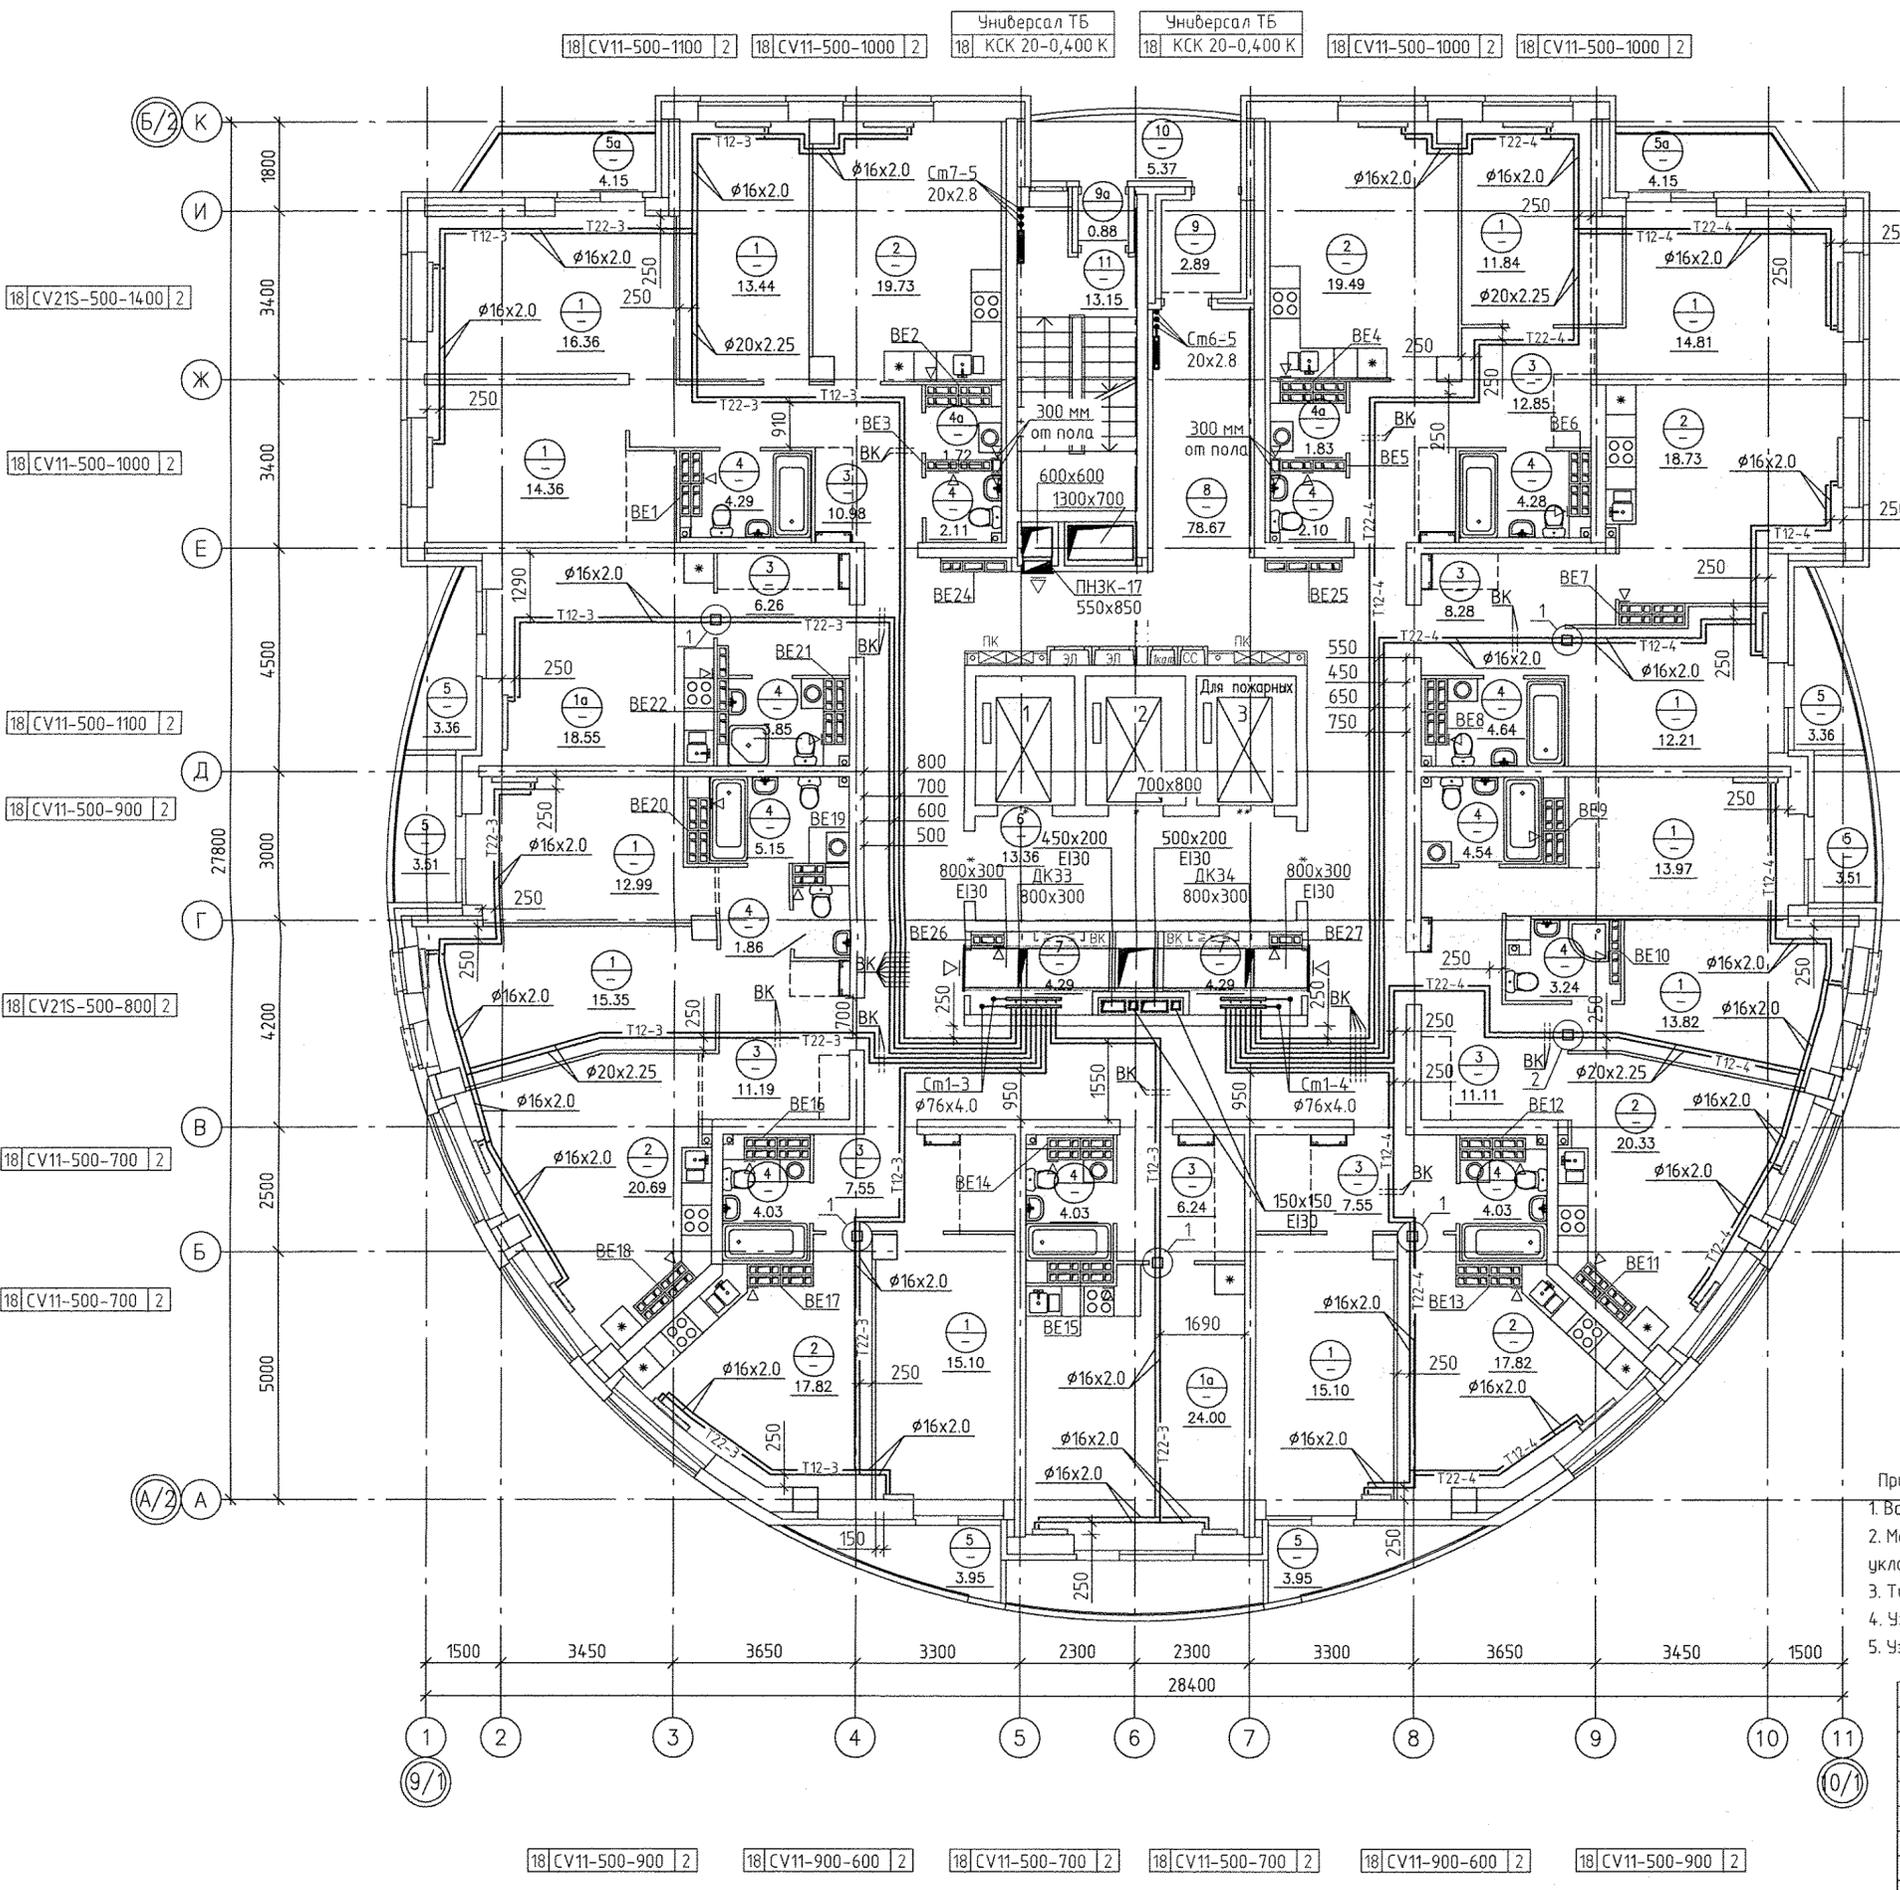


| АПУ.052-010-0В | | | | | |
|---|---------|--------|--------|---------|----------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбург (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист N | док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Ракова | | | | 17.06.19 |
| Проверил | Пашаева | | | | 17.06.19 |
| Гл. спец. | Пашаева | | | | 17.06.19 |
| 27-этажный жилой дом N10 | | | Стация | Лист | Листов |
| | | | Р | 16 | 33 |
| План 18-го этажа | | | | | |
| АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | | | | | |

| | | | |
|------------|-------------|-------|----------------|
| Инв.№ поз. | Взам. инв.№ | Дата | Подпись и дата |
| АР | ЭП | ВК | Бушueva |
| СС | Бородинa | 06.19 | 06.19 |
| Каткова | 06.19 | 06.19 | |
| Алексеевню | 06.19 | | |

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кат. помещения |
|------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| Итого: | | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| Итого летних помещений: | | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78.67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0.88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| Итого общедомовых помещений: | | 122.9 | |
| Итого помещений на этаж: | | 638.28 | |

Фрагмент плана 19 этажа

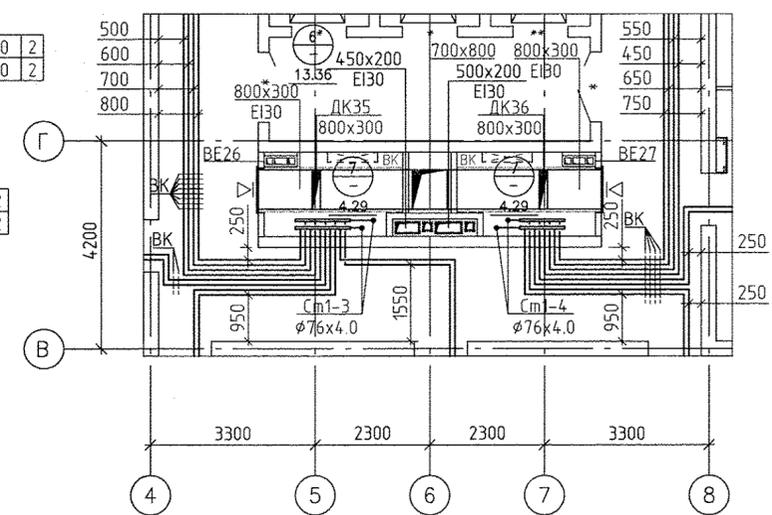


Примечание:

1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Уропог МЛС" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
2. Металлопластиковая труба "Уропог МЛС", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoftex Super Protect толщиной 9мм.
3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см. на схеме лист 32.

| Изм. | Код.уч. | Лист № док. | Подпись | Дата |
|------|---------|-------------|---------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| АПУ.052-010-0В | | |
|--|--------|--------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбург (участок №2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанции и подземной автостоянкой. | | |
| 27-этажный жилой дом №10 | Стация | Лист |
| | Р | 17 |
| План 19-20 этажа | | Листов |
| | | 33 |
| АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | | |



| | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 19 CV11-500-1100 2 | 19 CV11-500-1000 2 | Универсал ТБ | Универсал ТБ | 19 CV11-500-1000 2 | 19 CV11-500-1000 2 |
| 20 CV11-500-1100 2 | 20 CV11-500-1000 2 | 19 КСК 20-0,400 К | 20 КСК 20-0,400 К | 20 CV11-500-1000 2 | 20 CV11-500-1000 2 |

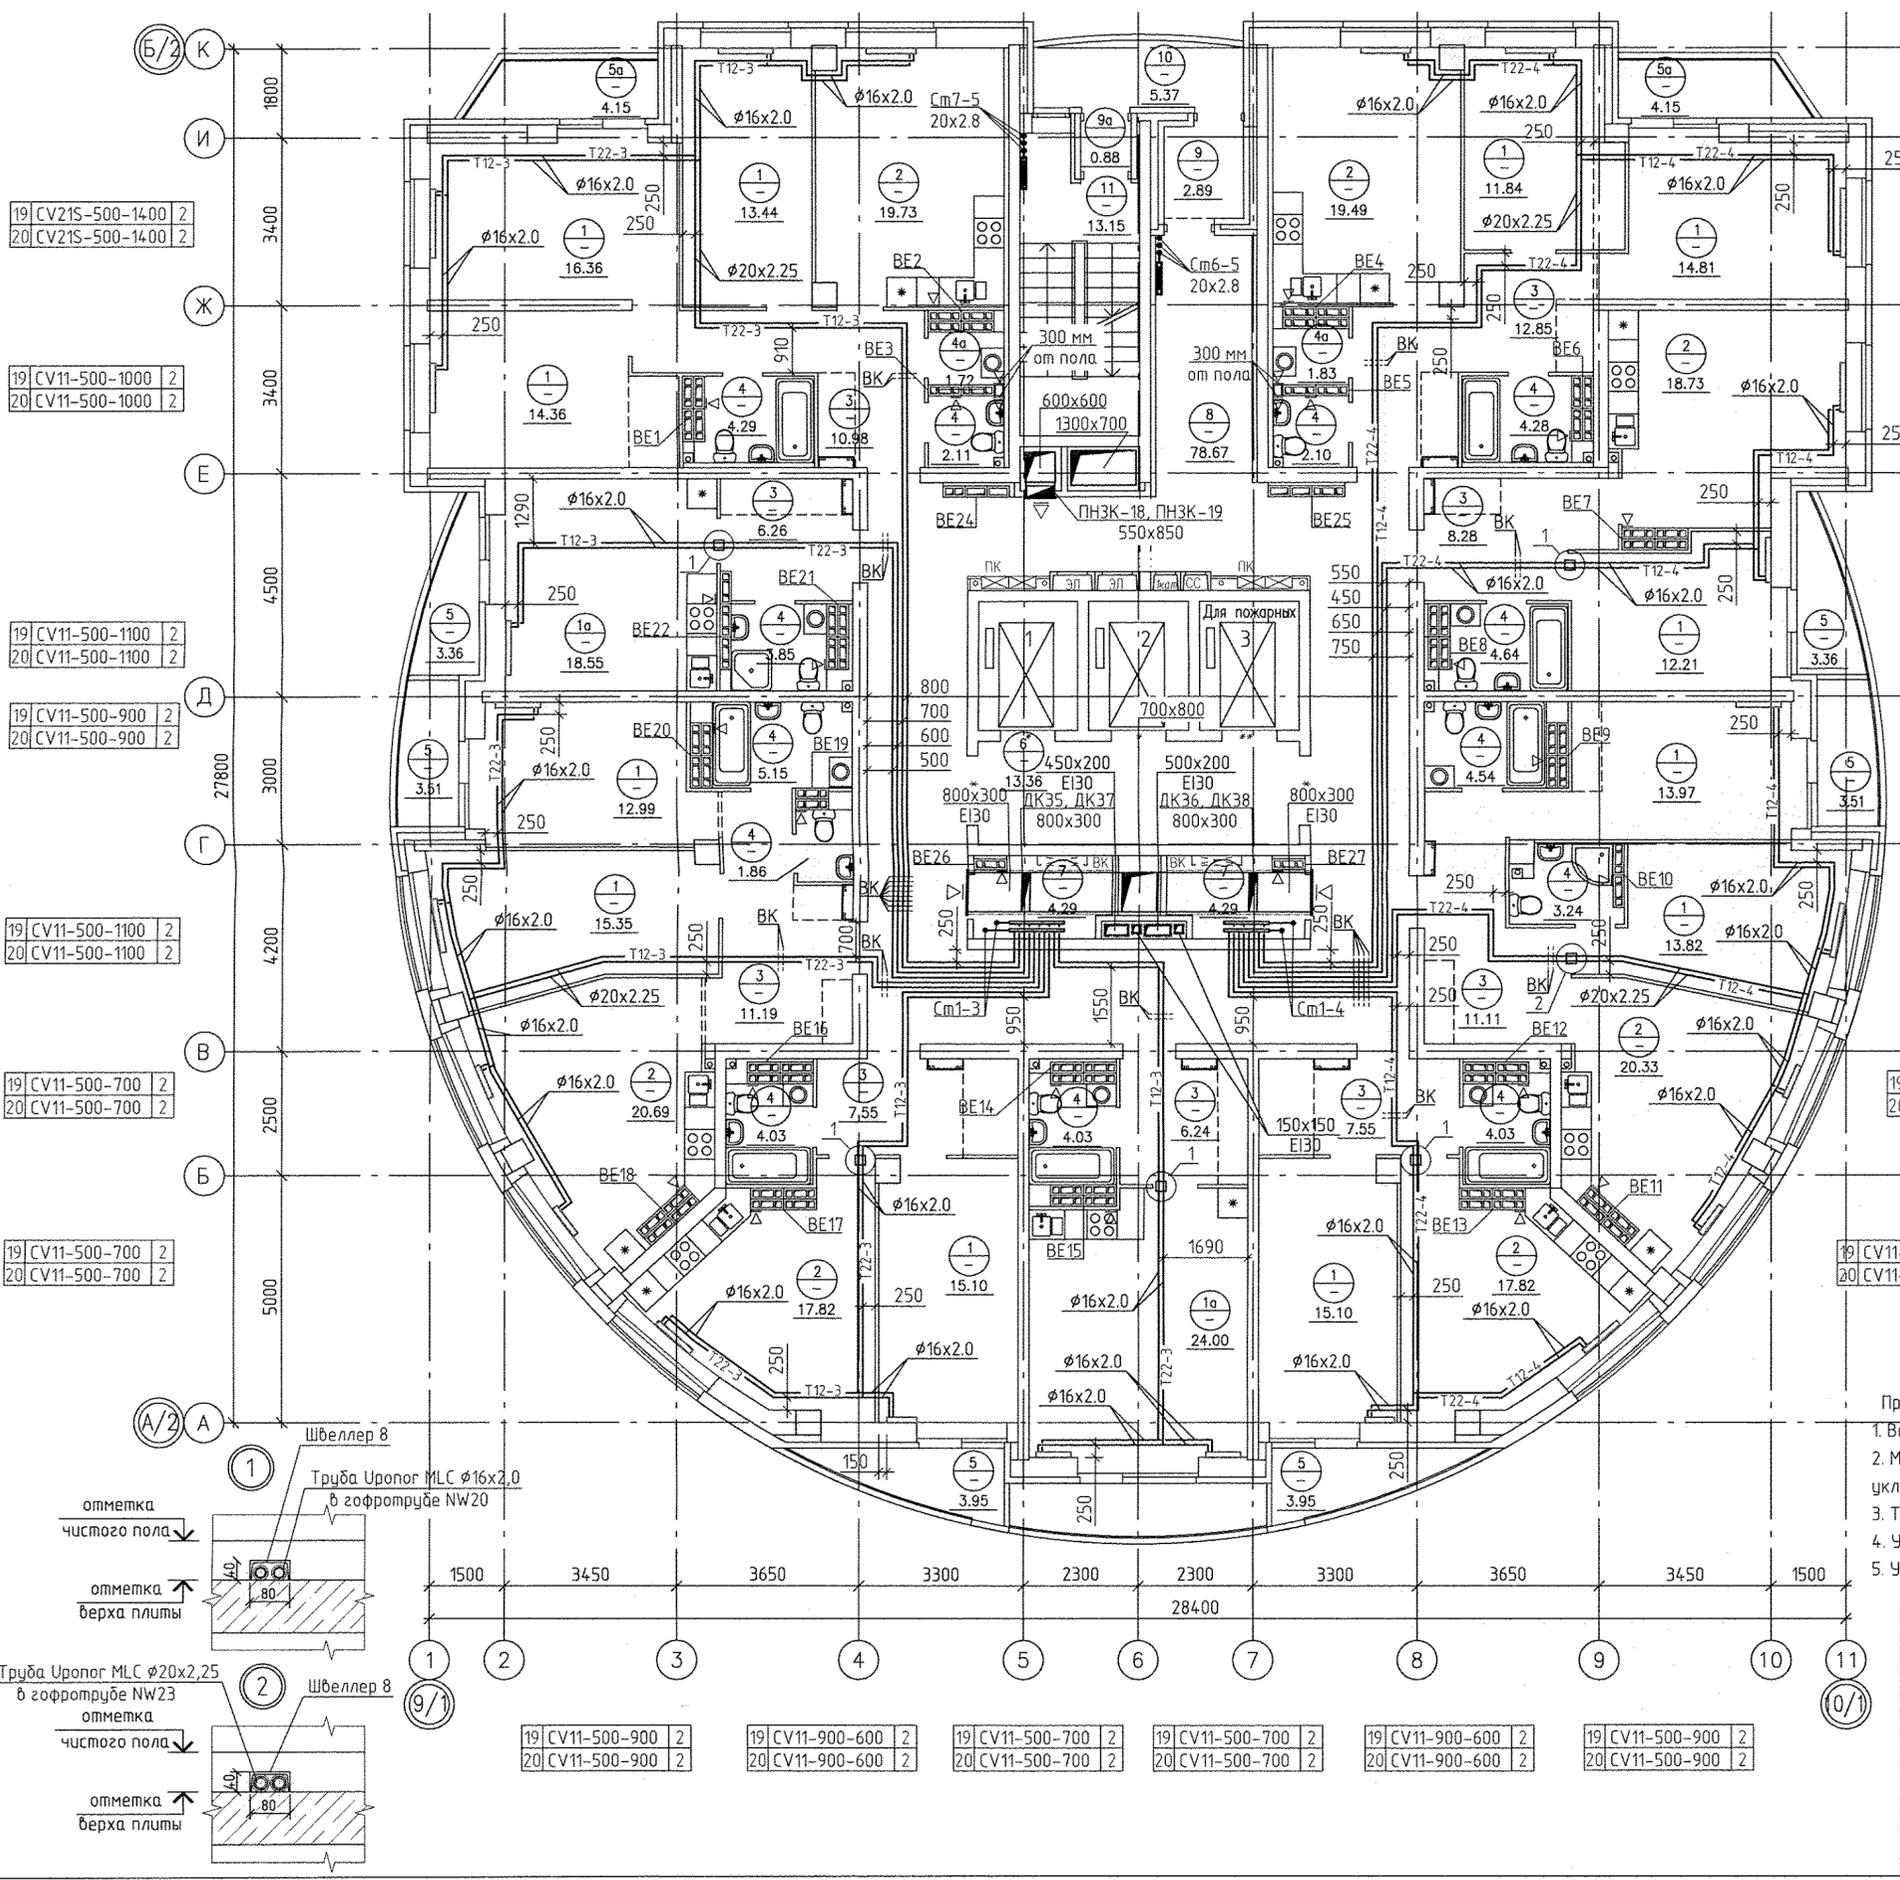

| | | | |
|--------------|----------------|-------------|-------|
| 06.19 | Бородина | 06.19 | 06.19 |
| 06.19 | Бушueva | 06.19 | 06.19 |
| 06.19 | Каткова | 06.19 | 06.19 |
| 06.19 | Алексеевo | 06.19 | 06.19 |
| АР | ЭП | ВК | |
| Имя.Н. подл. | Подпись и дата | Взам. инв.Н | |

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м ² | Кат. помещения |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| | Итого: | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| | Итого летних помещений: | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78.67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0.88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| | Итого общедомовых помещений: | 122.9 | |
| | Итого помещений на этаж: | 638.28 | |

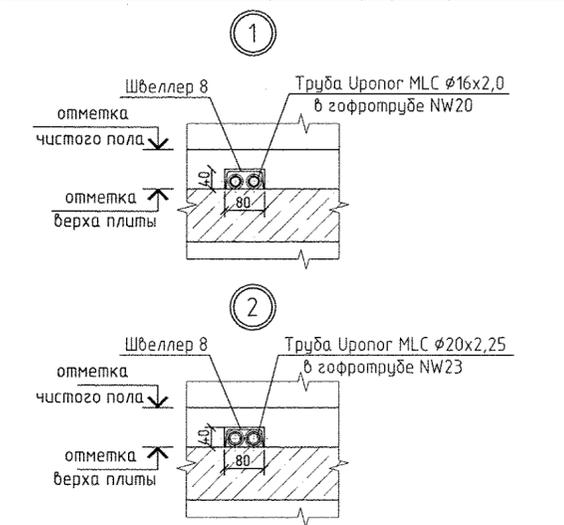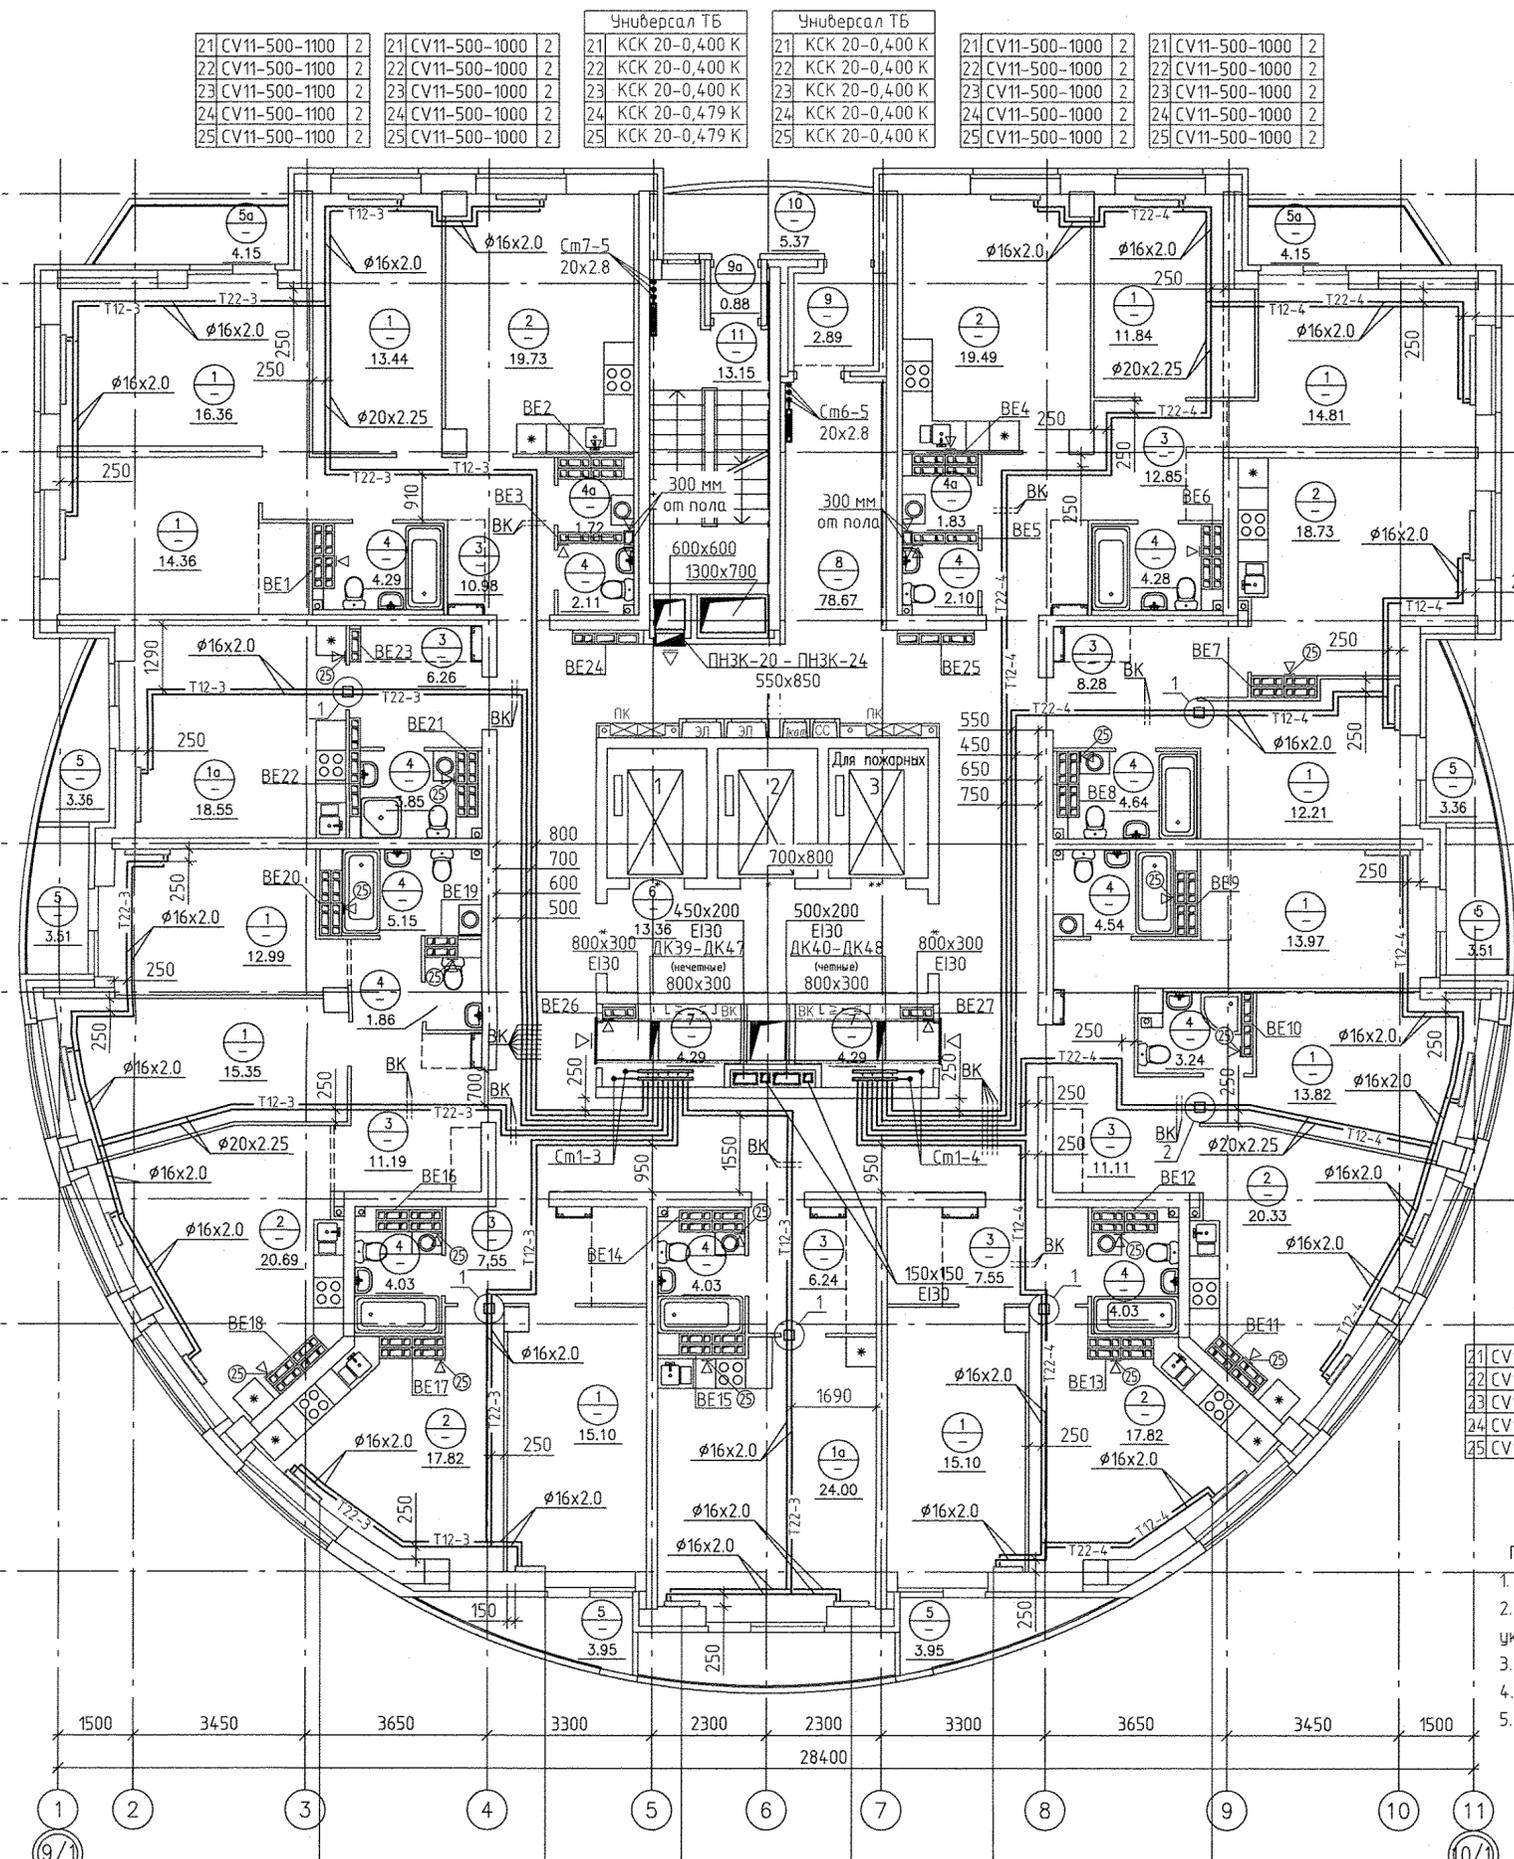

Условные обозначения
 Ⓜ - бытовой осевой вентилятор "ВЕНТС 100 МЗ К" на 25 этаже



- Примечание:
1. Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Уропог MLC" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 2. Металлопластиковая труба "Уропог MLC", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см. на схеме лист 32.

| АПУ.052-010-0В | | | |
|---|---------|--------|-------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбург (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист N | г.ок |
| Разроб. | Ракова | 17 | 06.19 |
| Проверил | Пашаева | 17 | 06.19 |
| Гл. спец. | Пашаева | 17 | 06.19 |
| 27-этажный жилой дом N10 | | | |
| Стация | Лист | Листов | |
| Р | 18 | 33 | |
| План 21-25 этажа | | | |
| АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06.19 | Бородин | 06.19 | 06.19 | 06.19 |
| АР | Бушueva | ЭП | Каткова | ВК |
| Взам. инв.Н |
| Подпись и дата |
| Инв.Н подл. |

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 | Кол. помещений |
|-----------------------------|--|-------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (НА ЭТАЖ) | | | |
| 1 | Жилые комнаты | 169.35 | |
| 1а | Общие жилые комнаты с зоной кухни | 42.55 | |
| 2 | Кухни | 134.61 | |
| 3 | Прихожие | 82.01 | |
| 4 | Санузлы | 48.15 | |
| 4а | Постирочные | 3.55 | |
| | Итого: | 480.22 | |
| ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 5 | Лоджии | 26.86 | |
| 5а | Балконы | 8.30 | |
| | Итого летних помещений: | 35.16 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовый холл | 13.36 | |
| 7 | Помещения для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 78,67 | |
| 9 | Тамбур | 2.89 | |
| 9а | Тамбур | 0,88 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.15 | |
| | Итого общедомовых помещений: | 122.9 | |
| | Итого помещений на этаж: | 638.28 | |

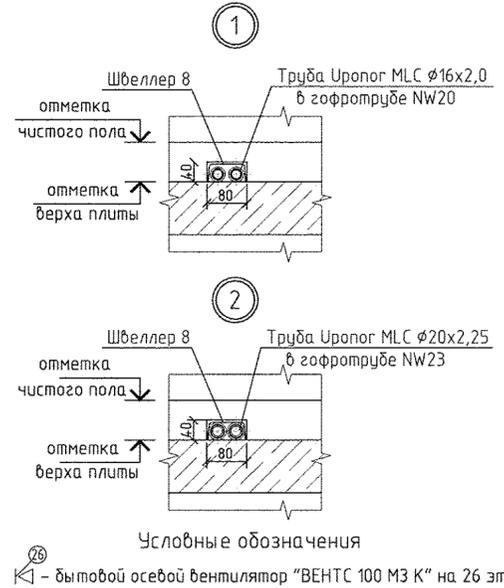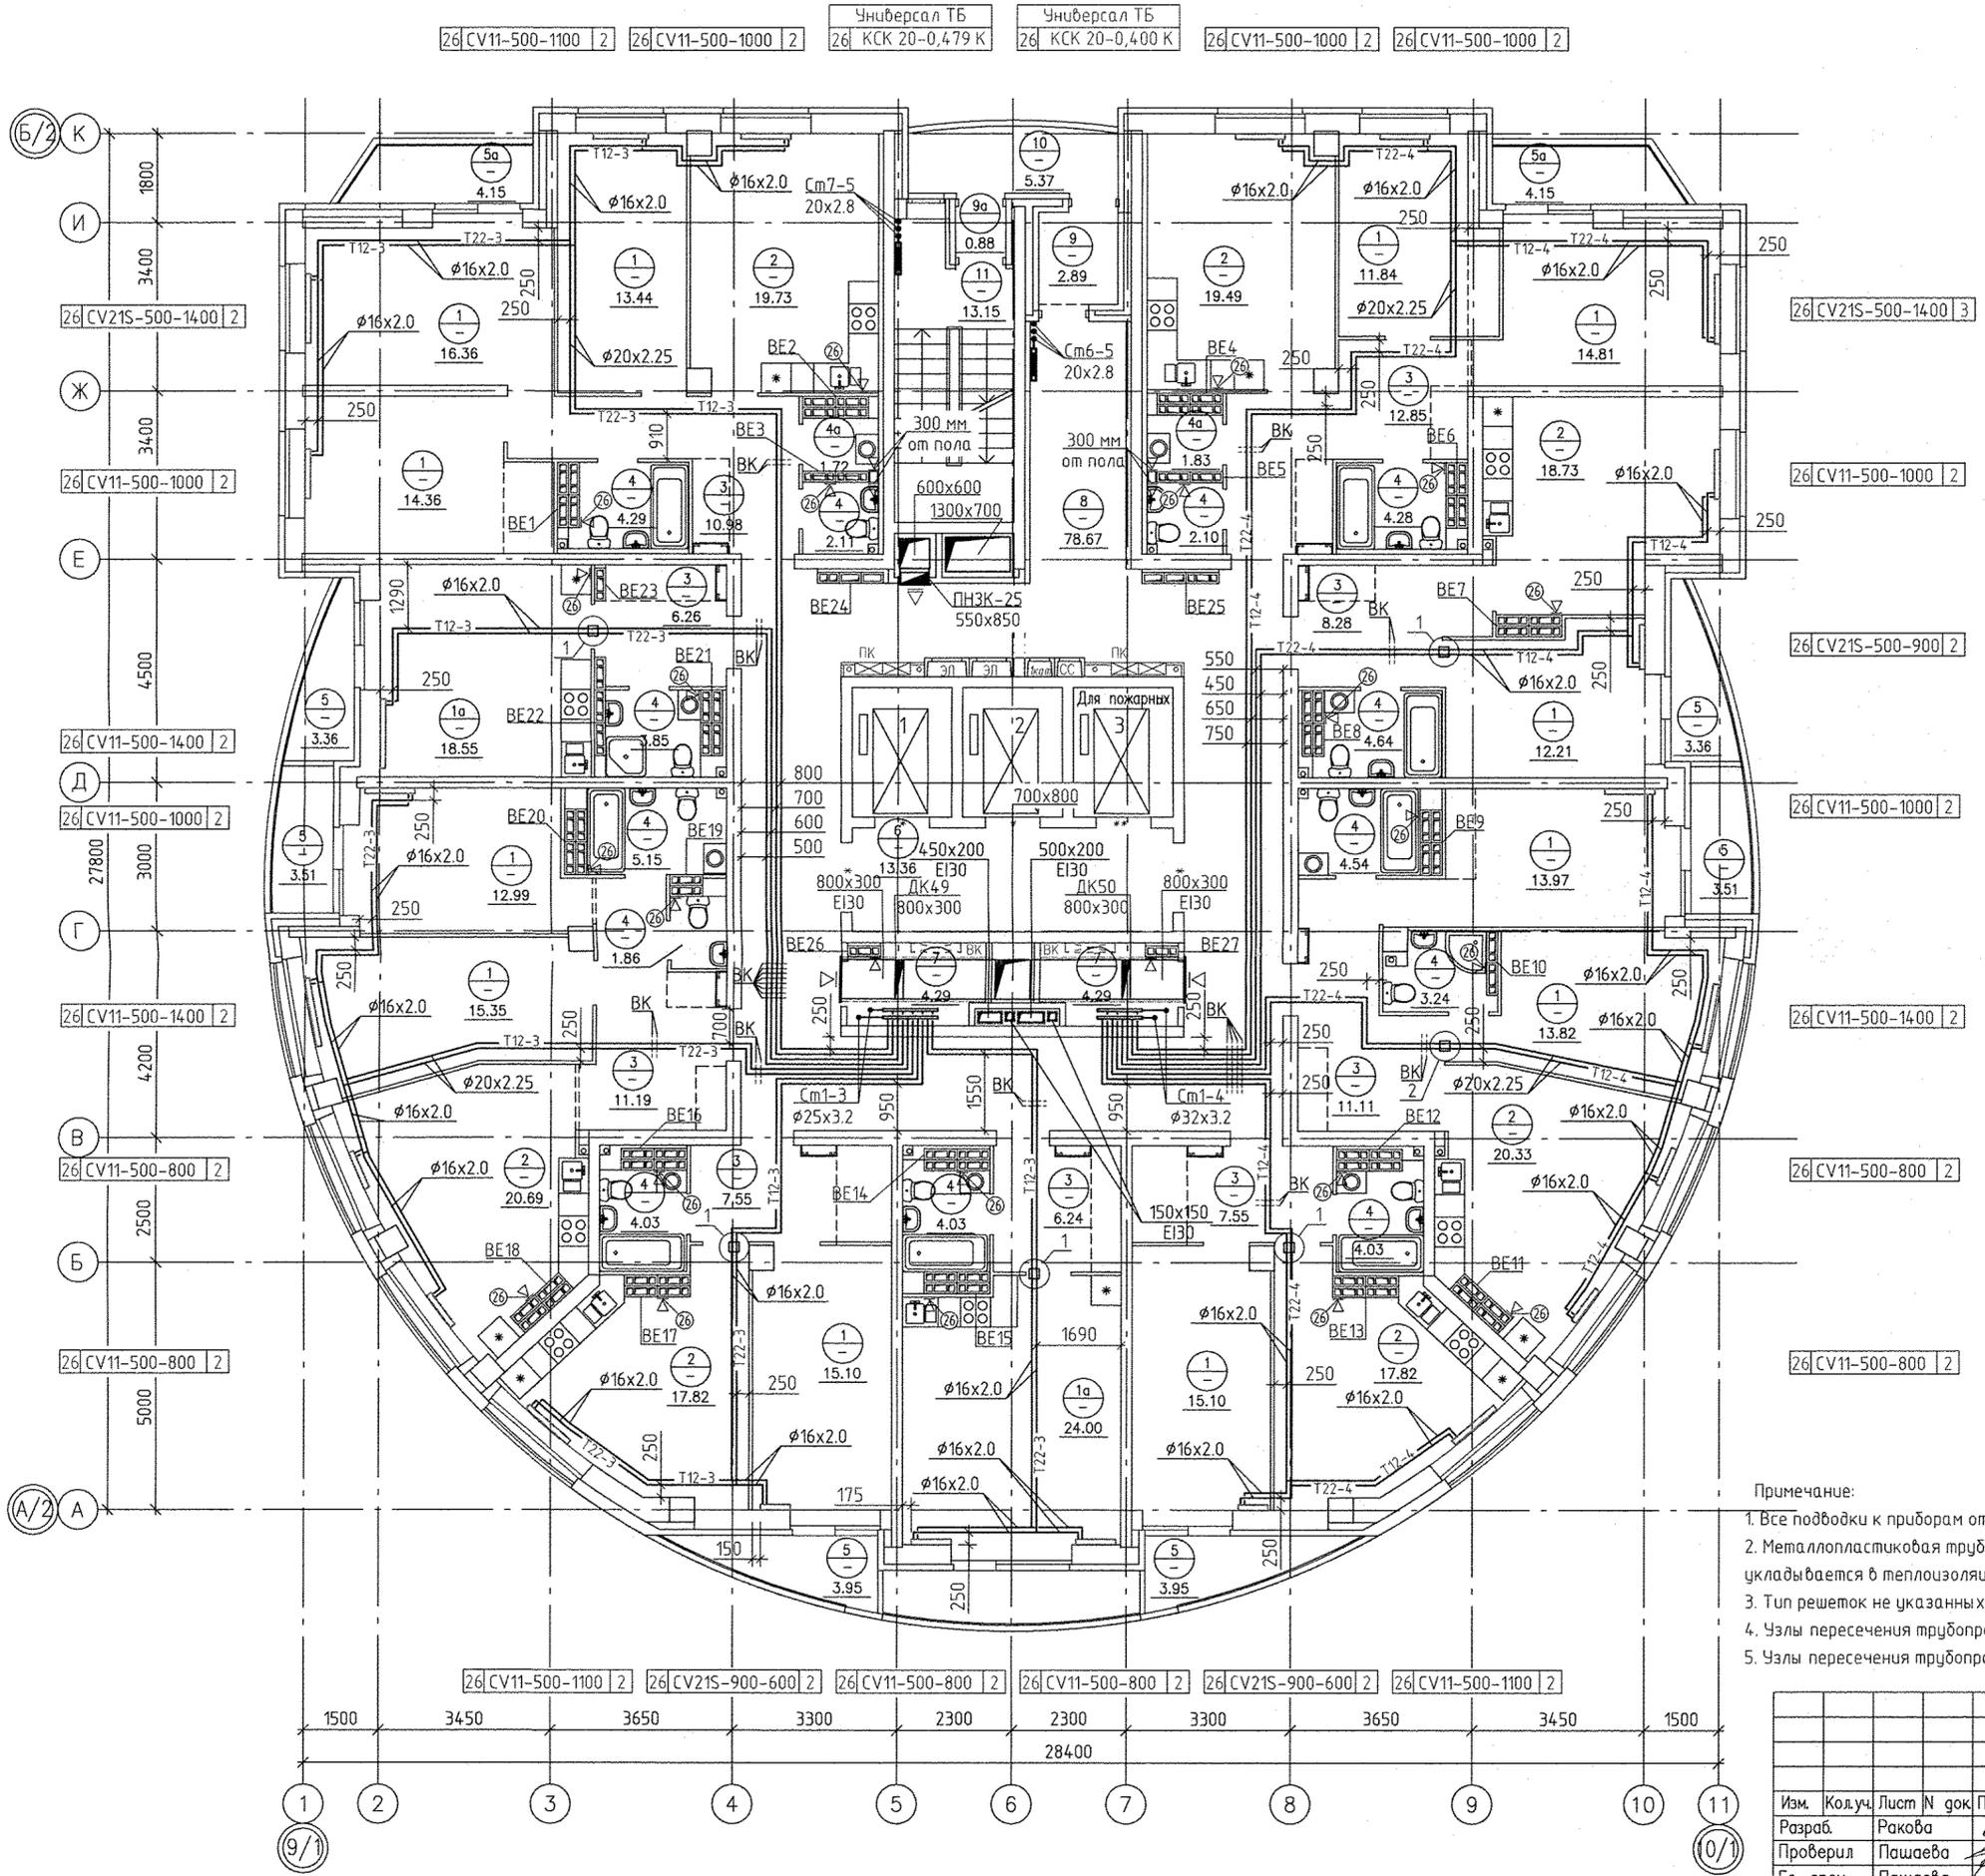

Условные обозначения
 1 - бытовой осевой вентилятор "ВЕНТС 100 МЗ К" на 26 этаже



Примечание:
 1. Все подводки к приборам отопления "Ригато" выполнить трубой металлопластиковой "Уропог МLC" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 2. Металлопластиковая труба "Уропог МLC", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
 3. Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 4. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 5. Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и ответвлениях см. на схеме лист 32.

| АПУ.052-010-0В | | | | |
|--|---------|------------|---------|----------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбург (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанции и подземной автостоянкой. | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист N док | Подпись | Дата |
| Разраб. | Ракова | | | 17.06.19 |
| Проверил | Пашаева | | | 17.06.19 |
| Гл. спец. | Пашаева | | | 17.06.19 |
| 27-этажный жилой дом N10 | | | Стадия | Лист |
| | | | Р | 19 |
| План 26-го этажа | | | Листов | 33 |
| АО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | | | | |
| Г А П | Бушуева | | | 17.06.19 |

| | | | |
|------------|-------------|-------|---------|
| Имя, инд.№ | Взам. инд.№ | Дата | Подпись |
| Бушуева | 06.19 | 06.19 | 06.19 |
| Каткова | 06.19 | 06.19 | 06.19 |
| Алексеев | 06.19 | 06.19 | 06.19 |
| Бородин | 06.19 | 06.19 | 06.19 |
| С.С. | | | |
| ЭП | | | |
| ВК | | | |

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

| Номер помещения | Наименование | Площадь, м2 | Кат. помещения |
|------------------------------|--|-------------|----------------|
| ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР | | | |
| 1 | Жилая комната | 86.28 | |
| 2 | Кухня | 38.20 | |
| 3 | Прихожая | 24.20 | |
| 4 | Санузел | 11.76 | |
| 4а | Постирочная | 3.27 | |
| 5 | Лоджия | - | |
| 5а | Балкон | 8.30 | |
| Итого помещений квартир: | | 172.01 | |
| ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | |
| 6 | Лифтовой холл | 13.36 | |
| 7 | Помещение для общедомовых коммуникаций | 8.58 | |
| 8 | Коридор | 49.69 | |
| 9 | Тамбур | 2.71 | |
| 9а | Тамбур | 1.00 | |
| 10 | Переходная лоджия | 5.37 | |
| 11 | Лестничная клетка | 13.71 | |
| 12 | Техническое помещение | 12.45 | |
| 13 | Техническое помещение | 195.74 | |
| 14 | Техническое помещение | 194.98 | |
| 15 | Тамбур | 15.04 | |
| Итого общедомовых помещений: | | 512.63 | |

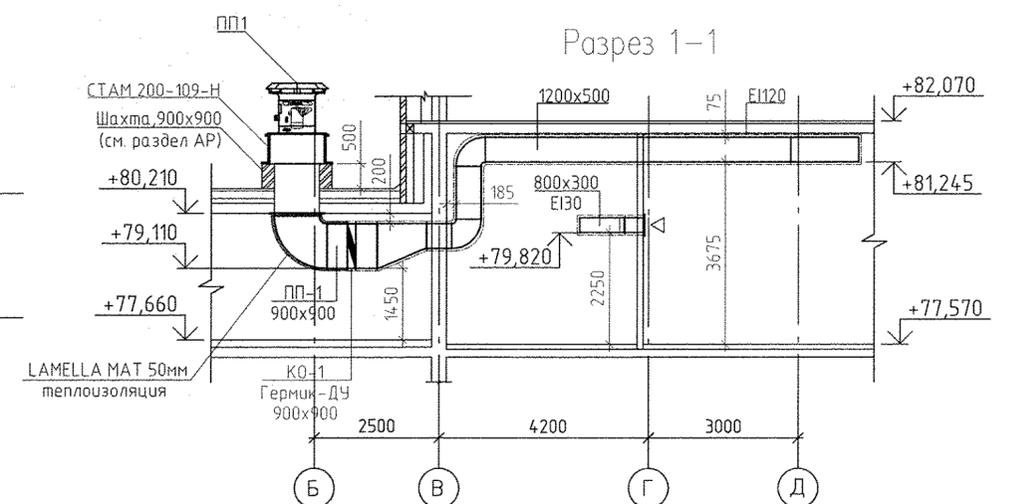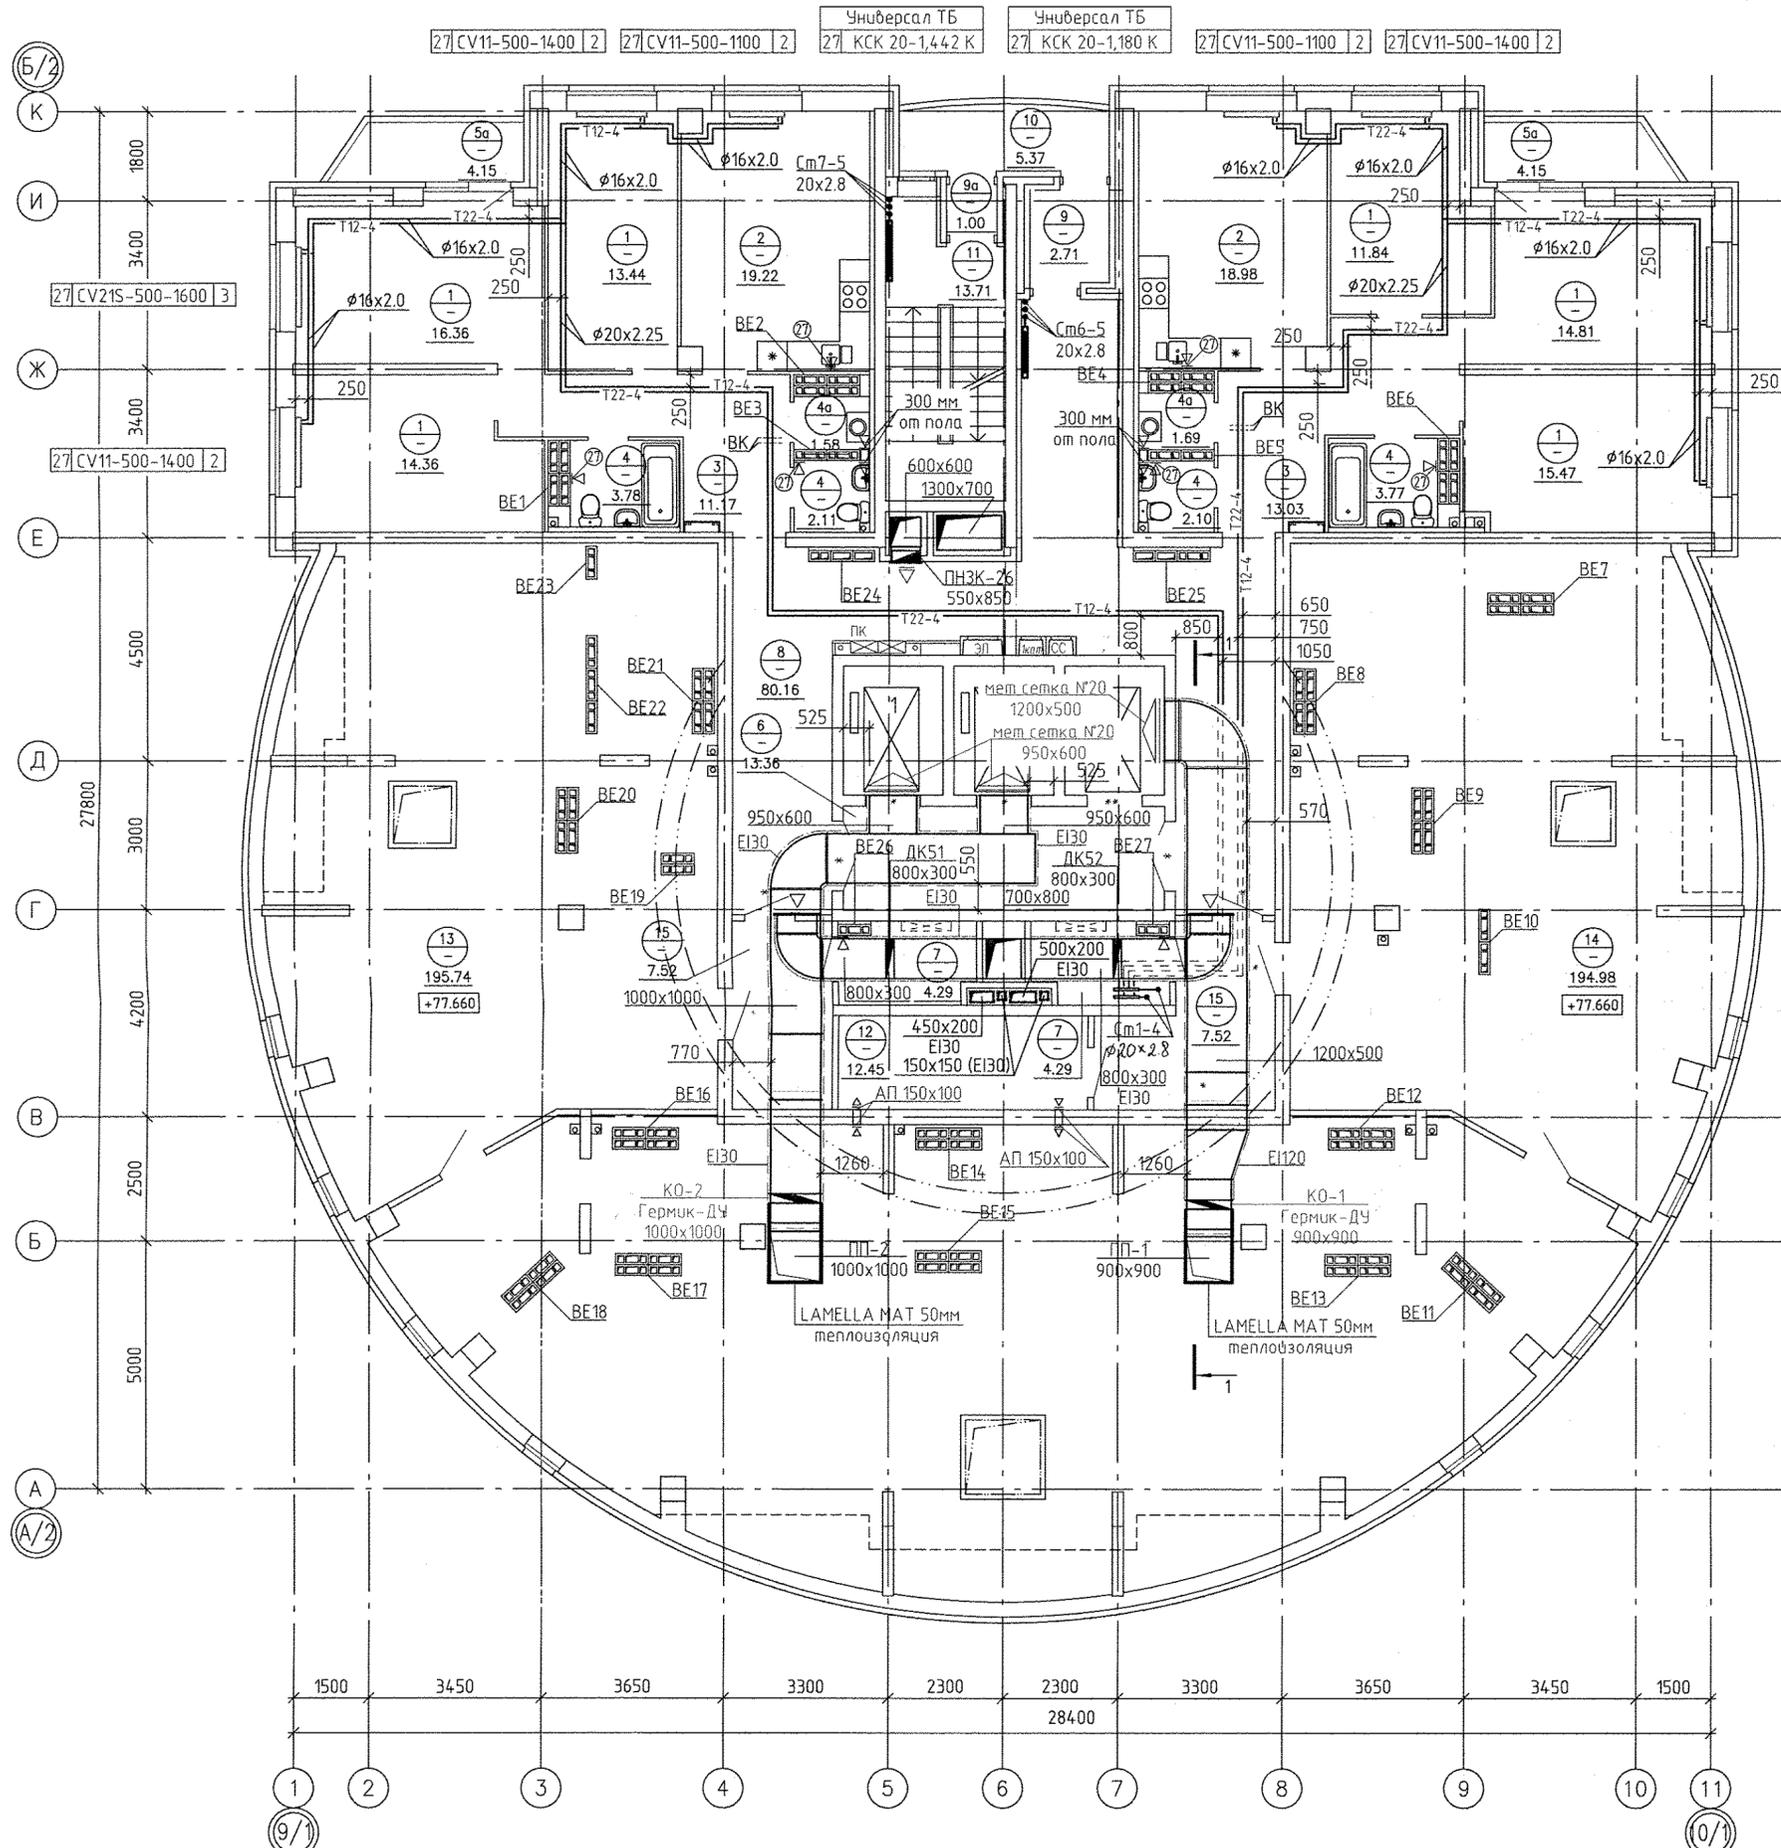

Условные обозначения
 Ⓚ - бытовой осевой вентилятор "ВЕНТС 100 М3 К" на 27 этаже

- Примечание:
- Все подводы к приборам отопления "Ригто" выполнить трубой металлопластиковой "Уропог МЛС" $\phi 16 \times 2,0$ мм.
 - Металлопластиковая труба "Уропог МЛС", проложенная в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры, укладывается в теплоизоляции Energoflex Super Protect толщиной 9мм.
 - Тип решеток не указанных на плане принять регулируемые вентиляционные решетки 150x200.
 - Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на схеме лист 31.
 - Узлы пересечения трубопроводов отопления при поворотах и отведениях см. на схеме лист 32.

| АПУ.052-010-0В | | | | | |
|---|---------|-------------|---------|----------|------|
| Застройка по ул. Просторной - Павлодарской в Чкаловском районе г. Екатеринбург (участок N2). Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой. | | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист N док. | Подпись | Дата | |
| Разраб. | Ракова | | | 17.06.19 | |
| Проверил | Пашаева | | | 17.06.19 | |
| Гл. спец. | Пашаева | | | 17.06.19 | |
| 27-этажный жилой дом N10 | | | | Стация | Лист |
| | | | | Р | 20 |
| План 27-го этажа | | | | Листов | 33 |
| Г А П Бушуева | | | | 17.06.19 | |

| | | | |
|--------------|------------|----------------|----------|
| 06.19 | 06.19 | 06.19 | 06.19 |
| Бушуева | Капкава | Алексеев | Борогина |
| АП | ЭП | ВК | СС |
| Инв.Н. подл. | Важ. инв.Н | Подпись и дата | |